
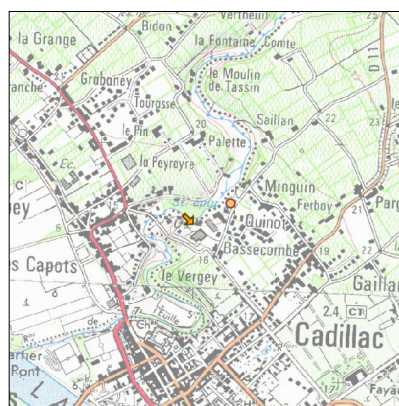


# Système d'assainissement 2023

## CADILLAC

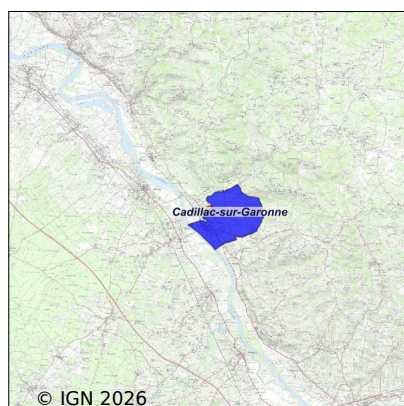

### Station : CADILLAC

Code Sandre	<b>0533081V003</b>
Nom du maître d'ouvrage	S.I.E.A. DES DEUX RIVES DE LA GARONNE
Nom de l'exploitant	S.A.U.R. FRANCE
Date de mise en service	juillet 1977
Date de mise hors service	février 2014
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	3 500 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	210 Kg/j
Charge nominale DCO	420 Kg/j
Charge nominale MES	315 Kg/j
Débit nominal temps sec	825 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Stockage avant traitement, Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	File 1: Lits de séchage
Filières ODEUR	File 1: Désodorisation physique
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	437 044, 6 399 310 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau de l'Euille

## Chronologie des raccordements au réseau

### Raccordements communaux

100% de Cadillac-sur-Garonne depuis 1964

### Raccordements des établissements industriels

BLANCHISSERIE INTER HOSPITALIERE SUD GIRONDE depuis 2011

CTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE CADILLAC depuis 1964

E.A.R.L. CALLEN BERNARD depuis 1964

## Observations SDDE

### Système de collecte

Aucune observation

### Station d'épuration

Aucune observation

### Sous produits

Aucune observation

## Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en February-2014

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0533081V004 CADILLAC 2







### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	500 m3/j	69 %			460 m3/j	
DBO5	154 Kg/j	57 %	314 mg/l	99 %	1,7 Kg/j	3,8 mg/l
DCO	440 Kg/j	82 %	900 mg/l	97 %	11,9 Kg/j	26,1 mg/l
MES	218 Kg/j		440 mg/l	99 %	2,3 Kg/j	5,2 mg/l
NGL	43 Kg/j		86 mg/l	95 %	2,2 Kg/j	4,8 mg/l
NTK	42 Kg/j		86 mg/l	96 %	1,7 Kg/j	3,7 mg/l
PT	4,5 Kg/j		9,1 mg/l	59 %	1,8 Kg/j	4,1 mg/l



### Indice de confiance

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5





## Pollution traitée

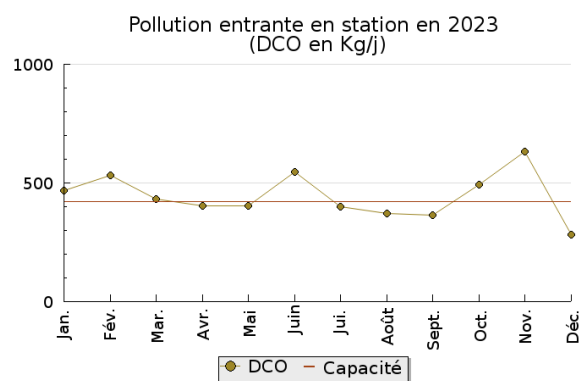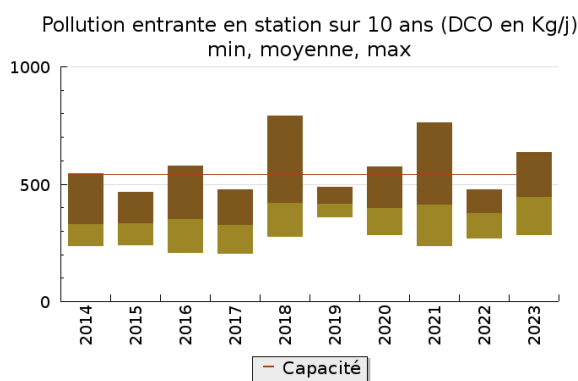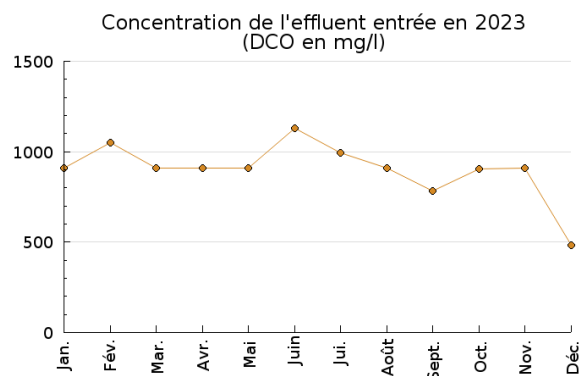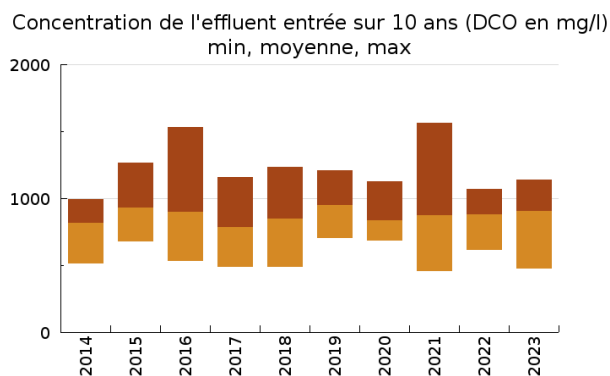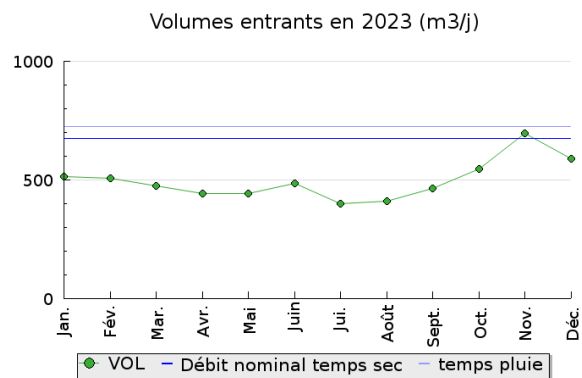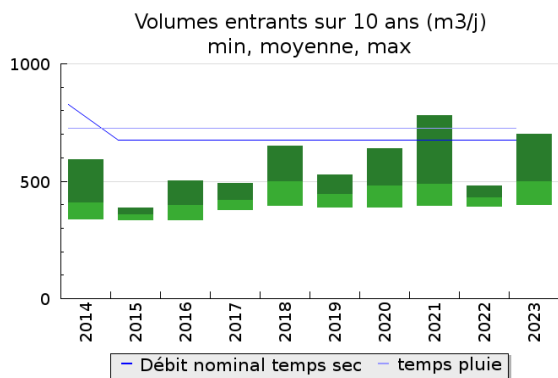

## Pollution éliminée

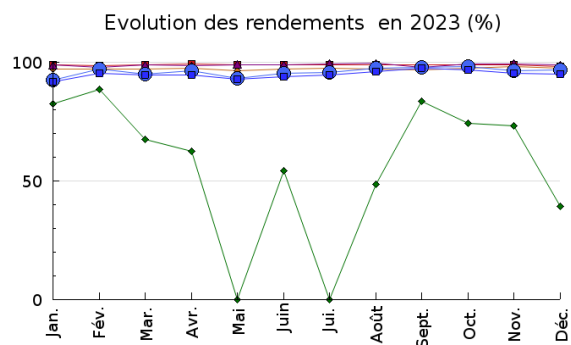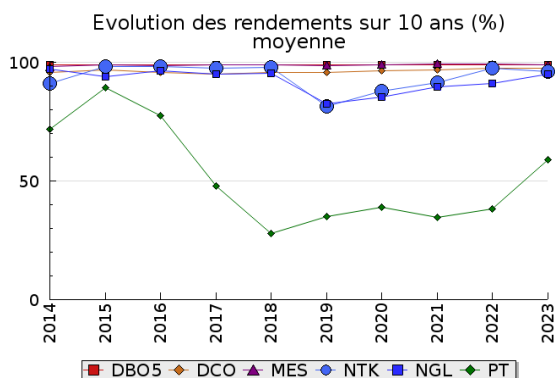


## Pollution rejetée

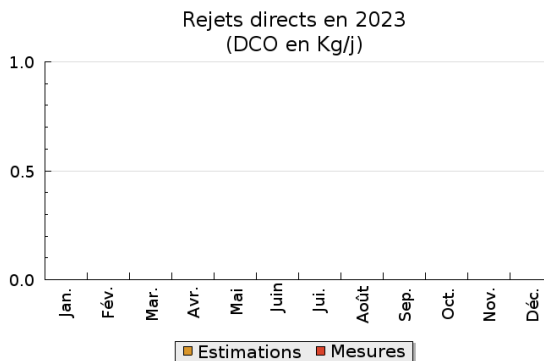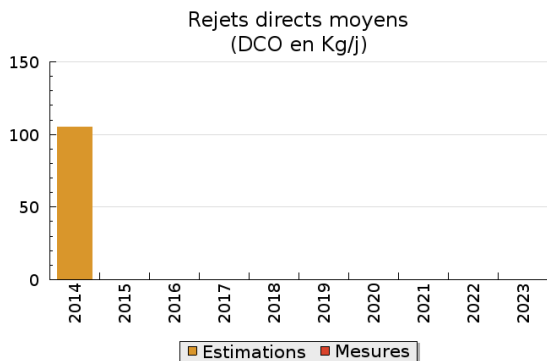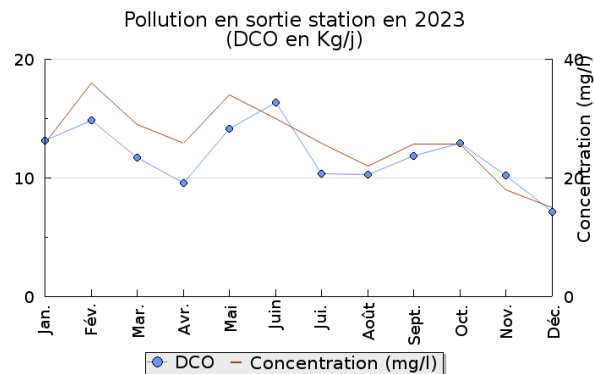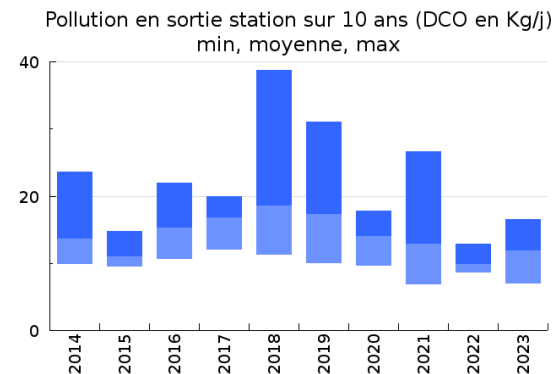

## Production et destination des boues

Destination des boues sur 10 ans (tonne de matière sèche)

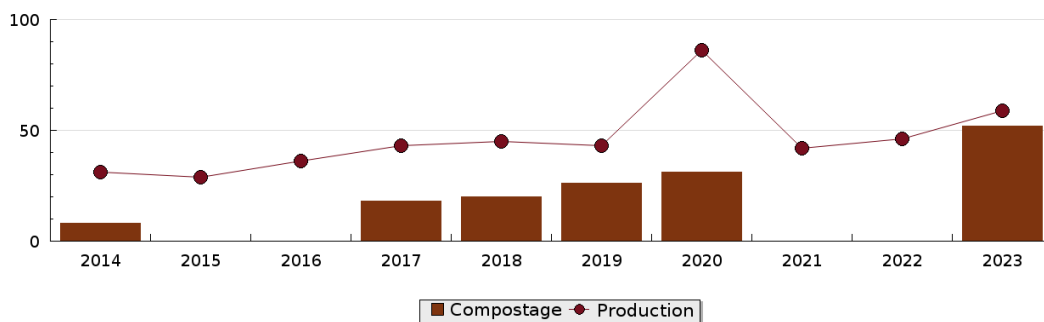

## Problèmes rencontrés en 2023

### Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne ([http ://adour-garonne.eaufrance.fr](http://adour-garonne.eaufrance.fr)).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0533081V003>