
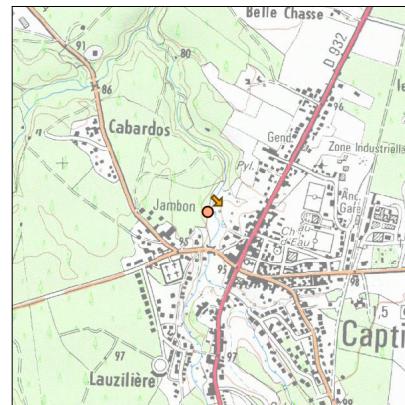


Système d'assainissement 2023

CAPTIEUX (COMMUNALE)

Réseau de type Mixte

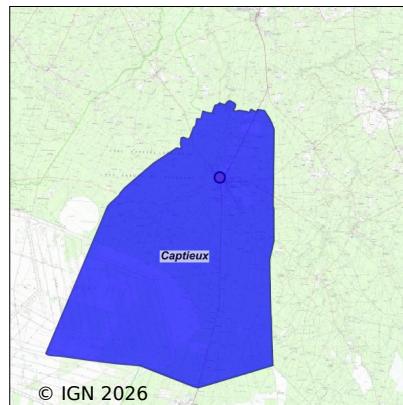

Station : CAPTIEUX (COMMUNALE)

Code Sandre	0533095V002
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE CAPTIEUX
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	mars 2003
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	2 500 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	150 Kg/j
Charge nominale DCO	300 Kg/j
Charge nominale MES	225 Kg/j
Débit nominal temps sec	375 m ³ /j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	File 1: Filtres plantés de roseaux
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	439 683, 6 360 360 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau de Gouaneyre

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Captieux depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0533095V001 CAPTIEUX

Année d'activité 2023 - Possibilité de déversement par temps de pluie



Tableau de synthèse





Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	330 m3/j	87 %			285 m3/j	
DBO5	49 Kg/j	32 %	173 mg/l	98 %	1 Kg/j	3,5 mg/l
DCO	119 Kg/j	40 %	410 mg/l	90 %	11,3 Kg/j	42 mg/l
MES	52 Kg/j		179 mg/l	97 %	1,6 Kg/j	6,6 mg/l
NGL	20,7 Kg/j		65 mg/l	96 %	0,8 Kg/j	2,8 mg/l
NTK	20,6 Kg/j		65 mg/l	97 %	0,6 Kg/j	2,3 mg/l
PT	2,3 Kg/j		7,1 mg/l	62 %	0,9 Kg/j	3,4 mg/l

Indice de confiance


2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5

Pollution traitée

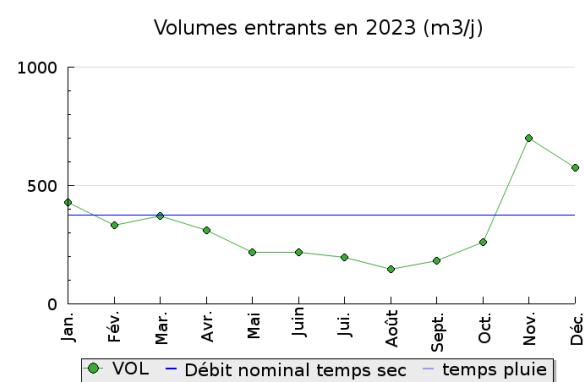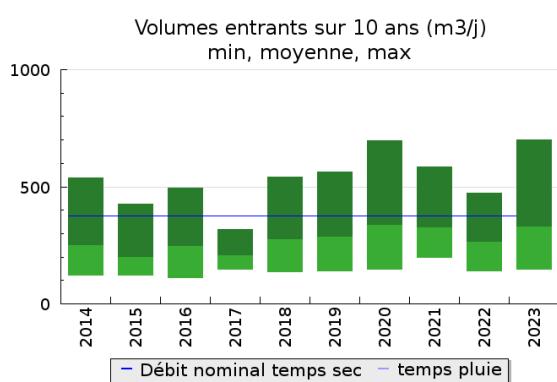


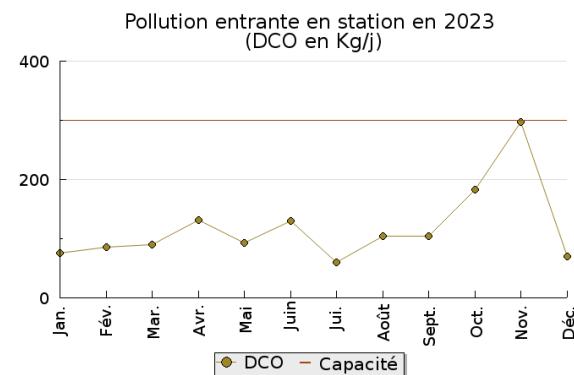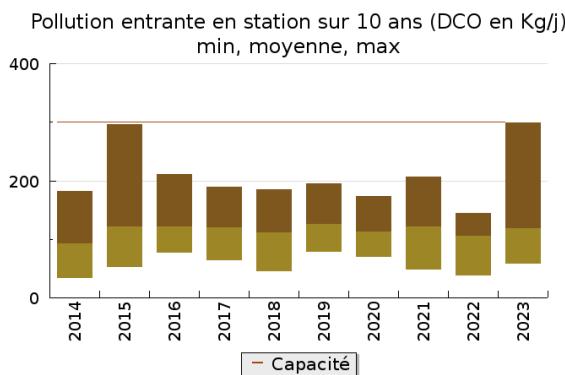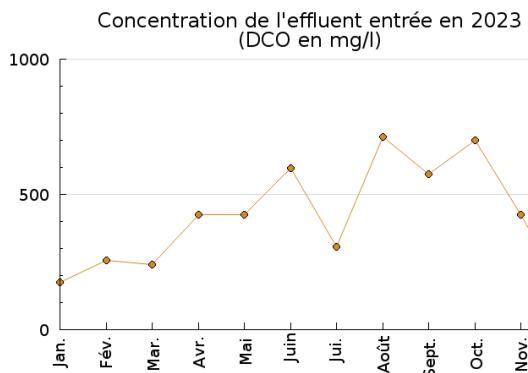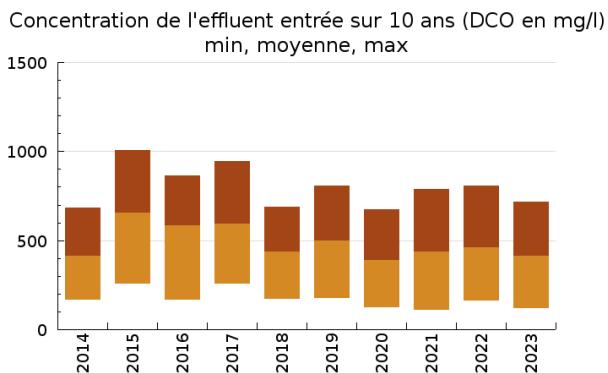


Pollution éliminée

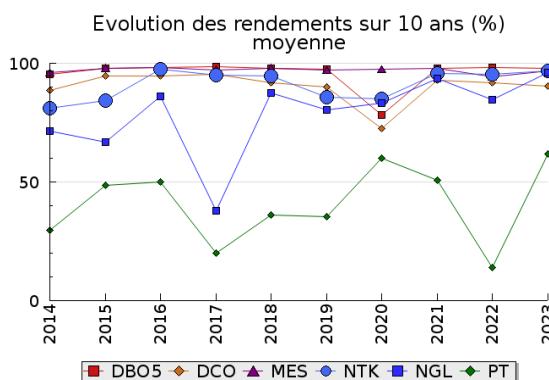


Evolution des rendements en 2023 (%)


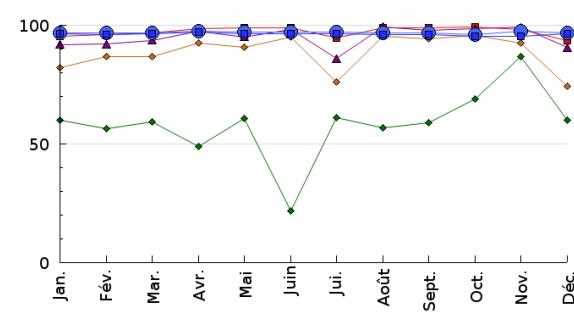


Pollution rejetée

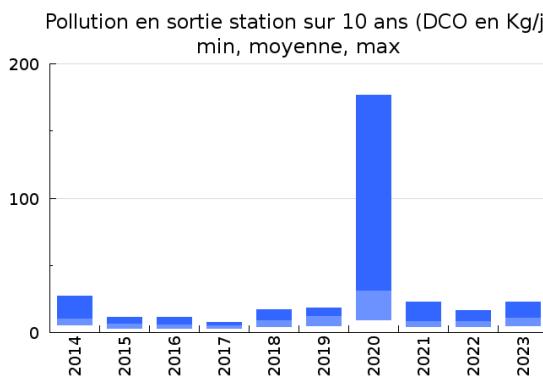


Pollution en sortie station en 2023 (DCO en Kg/j)

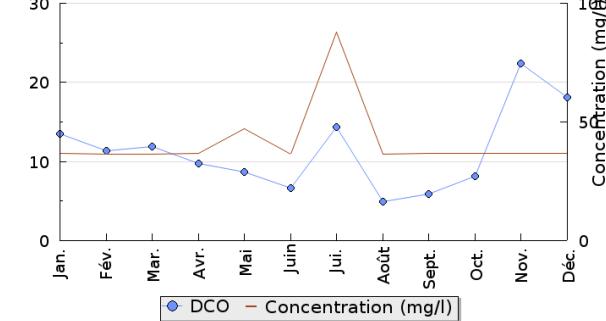

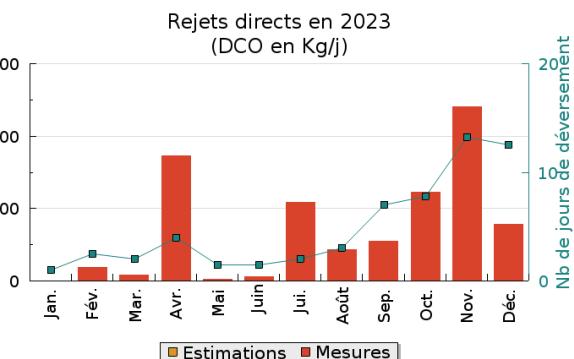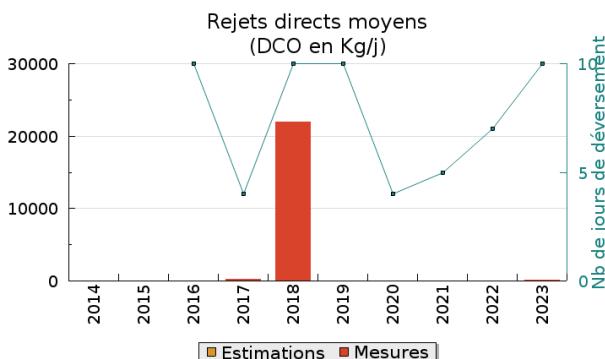

Production et destination des boues

Destination des boues sur 10 ans (tonne de matière sèche)

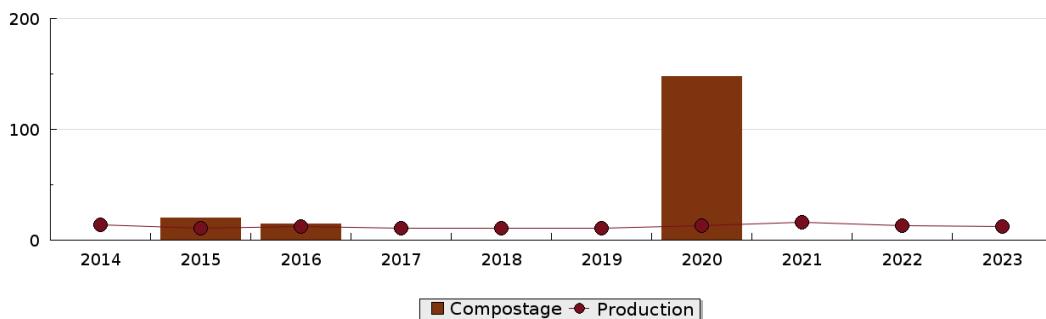

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

- ... à la collecte des effluents Non
- ...à l'atteinte des performances européennes Non
- ...à l'autosurveillance Non
- ...à l'exploitation des ouvrages Non
- ...à la production des boues Non
- ...à la vétusté Non
- ...à la destination des sous-produits Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0533095V002>