
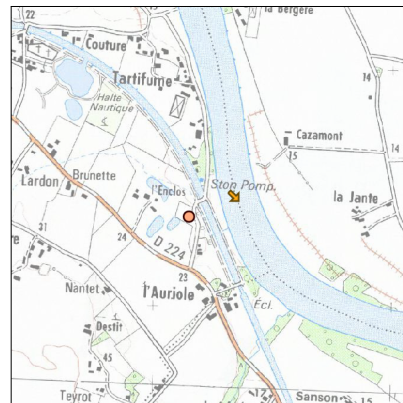


Système d'assainissement 2022

FONTET ET HURE

Réseau de type Séparatif

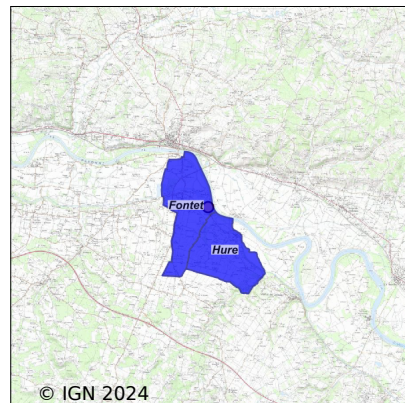

Station : FONTET ET HURE

Code Sandre	0533170V001
Nom du maître d'ouvrage	SIAEPA BASSANNE-DROPT-GARONNE
Nom de l'exploitant	REGIE MUNICIPALE MULTISERVICES DE LA REOLE
Date de mise en service	janvier 2010
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	1 000 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	60 Kg/j
Charge nominale DCO	120 Kg/j
Charge nominale MES	90 Kg/j
Débit nominal temps sec	150 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	460 542, 6 388 711 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Garonne

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Fontet depuis 2014

100% de Hure depuis 2014

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	35 m3/j	23 %			32 m3/j	
DBO5	9,4 Kg/j	16 %	270 mg/l	99 %	0,1 Kg/j	3,1 mg/l
DCO	33 Kg/j	28 %	950 mg/l	94 %	1,9 Kg/j	60 mg/l
MES	13 Kg/j		370 mg/l	99 %	0,2 Kg/j	5,9 mg/l
NGL	3,5 Kg/j		100 mg/l	15,6 %	2,9 Kg/j	91 mg/l
NTK	3,5 Kg/j		100 mg/l	95 %	0,2 Kg/j	5,3 mg/l
PT	0,4 Kg/j		11 mg/l	-26,3 %	0,5 Kg/j	14,9 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0533170V001>