
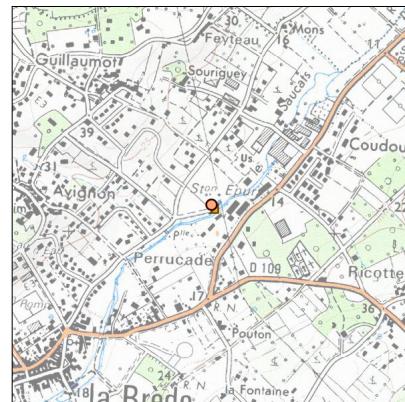


Système d'assainissement 2023

LA BREDE

Réseau de type Séparatif

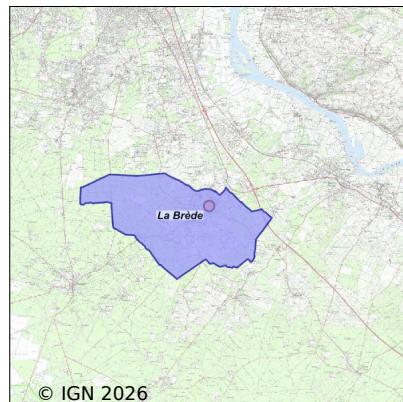

Station : LA BREDE

Code Sandre	0533213V003
Nom du maître d'ouvrage	S.I.A.E.P.A. DE LA REGION DE LA BREDE
Nom de l'exploitant	SUEZ EAU FRANCE
Date de mise en service	janvier 1999
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk, Ngl et Pt phy-chi)
Capacité	3 500 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	210 Kg/j
Charge nominale DCO	420 Kg/j
Charge nominale MES	245 Kg/j
Débit nominal temps sec	700 m ³ /j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p, Traitement physico-chimique en aération
Filières BOUE	File 1: Stockage boues pâteuses/solides
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	421 097, 6 404 819 - Coordonnées établies (précision du décimètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Saucats

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

33% de La Brède depuis 2013

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées



Tableau de synthèse





Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	309 m3/j	44 %			330 m3/j	
DBO5	70 Kg/j	34 %	259 mg/l	98 %	1,2 Kg/j	3,6 mg/l
DCO	199 Kg/j	47 %	730 mg/l	96 %	7,3 Kg/j	22,1 mg/l
MES	102 Kg/j		370 mg/l	98 %	2,1 Kg/j	6,5 mg/l
NGL	20,5 Kg/j		70 mg/l	94 %	1,1 Kg/j	3,5 mg/l
NTK	20,5 Kg/j		70 mg/l	96 %	0,8 Kg/j	2,5 mg/l
PT	2,2 Kg/j		7,6 mg/l	96 %	0,1 Kg/j	0,3 mg/l

Indice de confiance


2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5

Pollution traitée


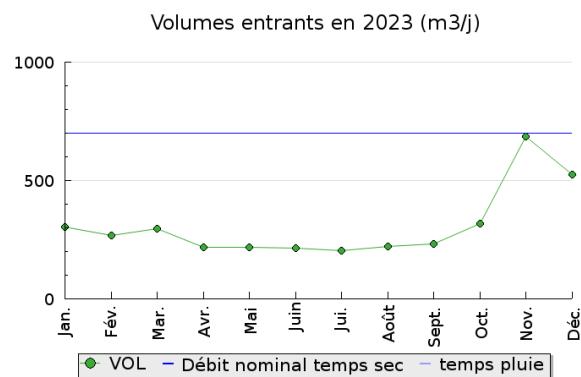
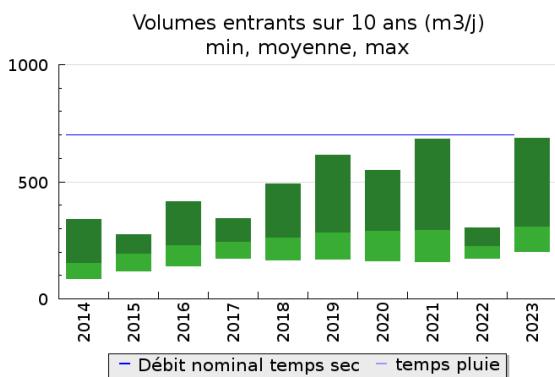


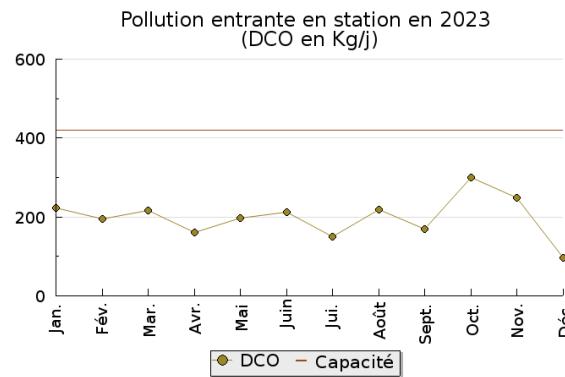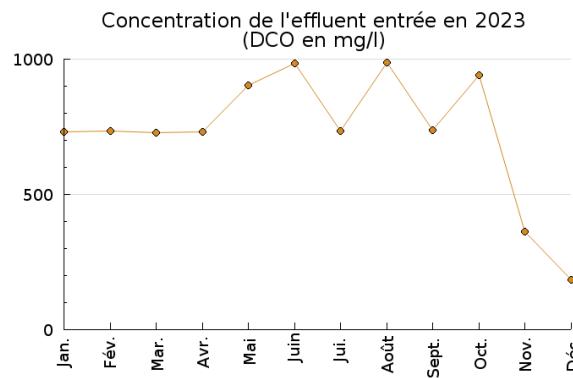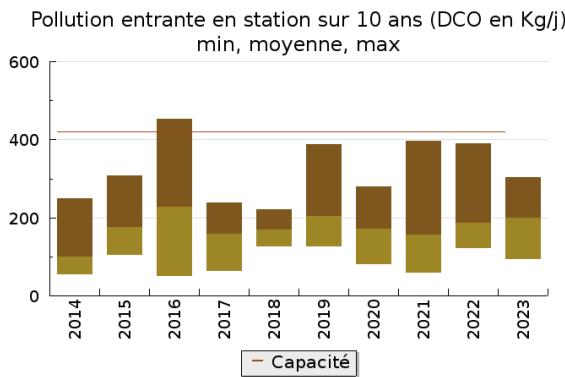
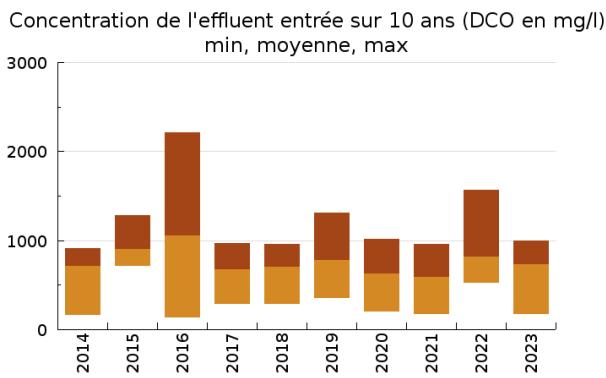


Pollution éliminée

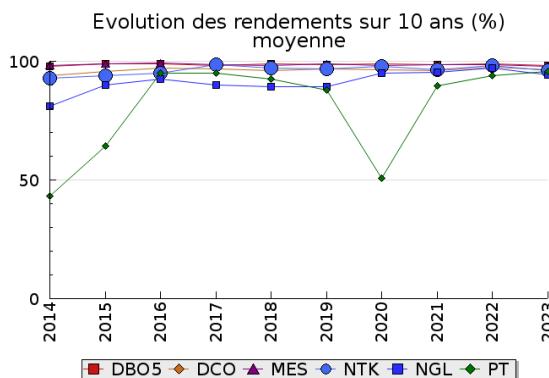


Pollution rejetée

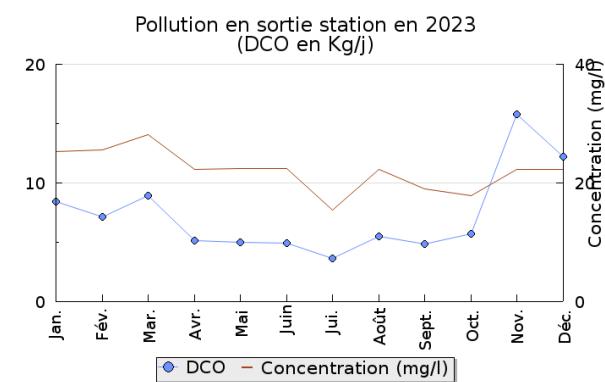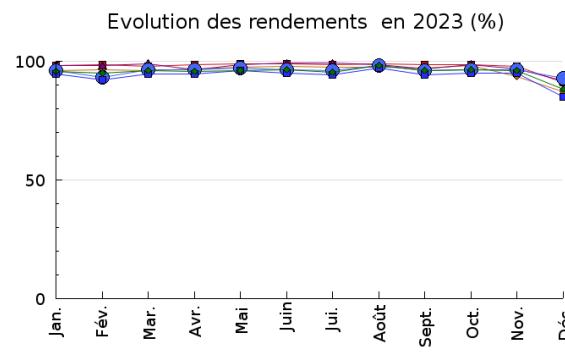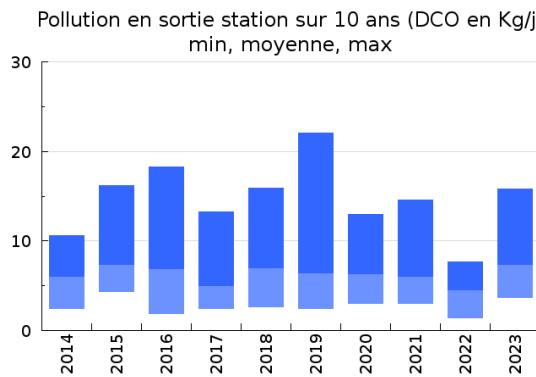

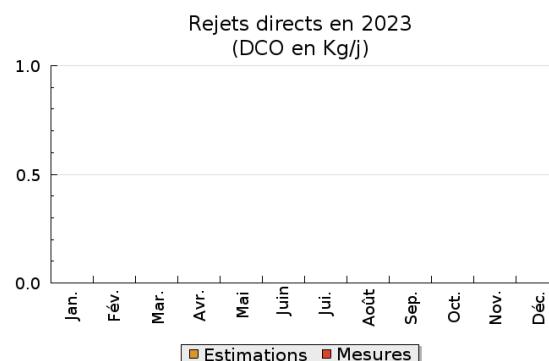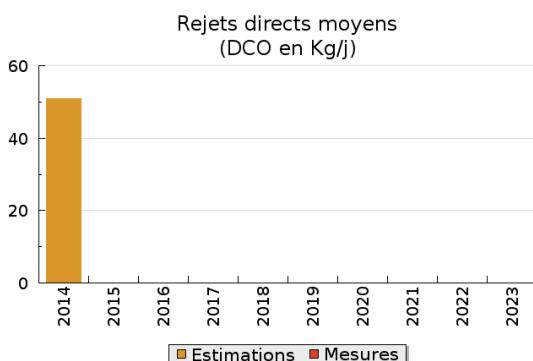

Production et destination des boues

Destination des boues sur 10 ans (tonne de matière sèche)

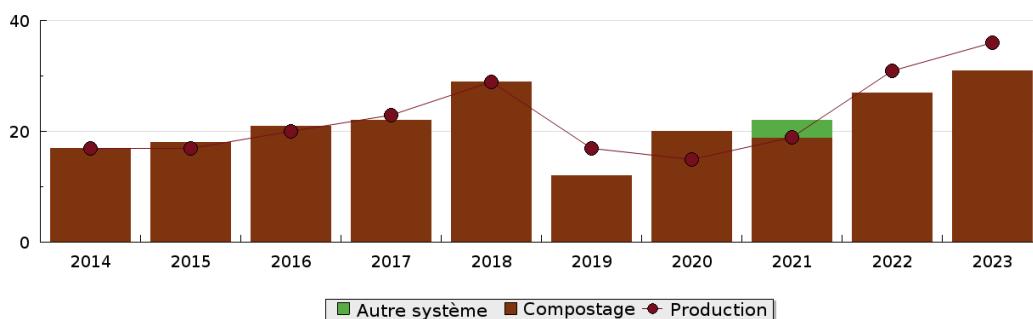

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

- ... à la collecte des effluents Non
- ...à l'atteinte des performances européennes Non
- ...à l'autosurveillance Non
- ...à l'exploitation des ouvrages Non
- ...à la production des boues Non
- ...à la vétusté Non
- ...à la destination des sous-produits Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0533213V003>