
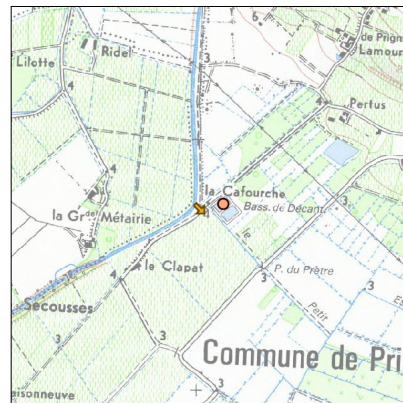


Système d'assainissement 2022

PRIGNAC ET MARCAMPS

Réseau de type Séparatif

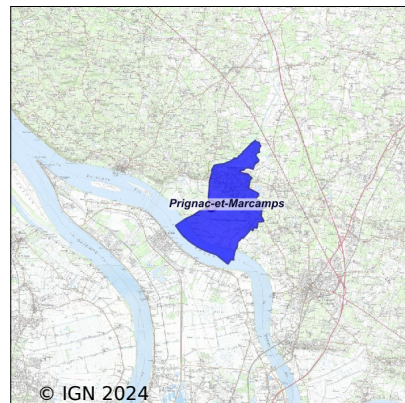

Station : PRIGNAC ET MARCAMPS

Code Sandre	0533339V001
Nom du maître d'ouvrage	SIAEPA DU CUBZADAIS FRONSADAIS
Nom de l'exploitant	SOCIETE DE GERANCE DE DISTRIBUTION D'EAU
Date de mise en service	juillet 1995
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	1 800 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	108 Kg/j
Charge nominale DCO	216 Kg/j
Charge nominale MES	162 Kg/j
Débit nominal temps sec	270 m ³ /j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Lagunage naturel
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	424 032, 6 442 411 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Moron

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Prignac-et-Marcamps depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	157 m3/j	58 %			157 m3/j	
DBO5	51 Kg/j	47 %	330 mg/l	96 %	2 Kg/j	13 mg/l
DCO	106 Kg/j	49 %	680 mg/l	84 %	17,2 Kg/j	109 mg/l
MES	56 Kg/j		360 mg/l	76 %	13,2 Kg/j	84 mg/l
NGL	20 Kg/j		128 mg/l	77 %	4,7 Kg/j	29,7 mg/l
NTK	20 Kg/j		127 mg/l	77 %	4,6 Kg/j	29,4 mg/l
PT	1,7 Kg/j		10,6 mg/l	12,4 %	1,5 Kg/j	9,3 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0533339V001>