


# Système d'assainissement 2023

## PUJOLS

### Réseau de type Séparatif

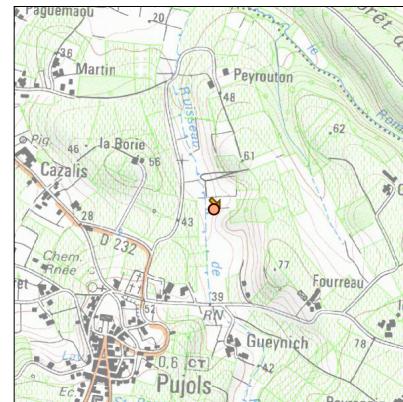

## Station : PUJOLS

|   |   |
|---|---|
| Code Sandre                                   | <b>0533344V001</b>  |
| Nom du maître d'ouvrage                       | S.I.A.E.P. DE RAUZAN  |
| Nom de l'exploitant                           | -   |
| Date de mise en service                       | décembre 2019   |
| Date de mise hors service                     | -   |
| Niveau de traitement                          | Secondaire bio (Ntk)  |
| Capacité                                      | 370 équivalent-habitant   |
| Charge nominale DBO5                          | 22,2 Kg/j   |
| Charge nominale DCO                           | 44,2 Kg/j   |
| Charge nominale MES                           | 25,9 Kg/j   |
| Débit nominal temps sec                       | 55,7 m <sup>3</sup> /j  |
| Débit nominal temps pluie                     | 55,7 m <sup>3</sup> /j  |
| Filières EAU                                  | File 1: Prétraitements, Filtres plantés, Zone intermédiaire avant rejet |
| Filières BOUE                                 |   |
| Filières ODEUR                                |   |
| Coordonnées du point de rejet<br>(Lambert 93) | 460 790, 6 417 140 - Coordonnées établies (précision du décamètre)      |
| Milieu récepteur                              | Rivière - Ruisseau de Pédayne   |

## Chronologie des raccordements au réseau

### Raccordements communaux

100% de Pujols depuis 2019

### Observations SDDE

#### Système de collecte

Aucune observation

#### Station d'épuration

Aucune observation

#### Sous produits

Aucune observation

## Données chiffrées

### Tableau de synthèse

| Paramètre | Pollution entrante |          |               | Rendement | Pollution sortante |               |
|-----------|--------------------|----------|---------------|-----------|--------------------|---------------|
|           | Charge             | Capacité | Concentration |           | Charge             | Concentration |
| VOL       | 12,1 m3/j          | 22 %     |               |           | 12,1 m3/j          |               |
| DBO5      | 3,8 Kg/j           | 17 %     | 310 mg/l      | 99 %      | 0 Kg/j             | 1,7 mg/l      |
| DCO       | 10,1 Kg/j          | 23 %     | 830 mg/l      | 95 %      | 0,5 Kg/j           | 41 mg/l       |
| MES       | 3,7 Kg/j           |          | 302 mg/l      | 99 %      | 0 Kg/j             | 3,3 mg/l      |
| NGL       | 1,2 Kg/j           |          | 99 mg/l       | 74 %      | 0,3 Kg/j           | 25,7 mg/l     |
| NTK       | 1,2 Kg/j           |          | 99 mg/l       | 99 %      | 0 Kg/j             | 1,1 mg/l      |
| PT        | 0,1 Kg/j           |          | 8 mg/l        | -44 %     | 0,1 Kg/j           | 11,5 mg/l     |

## Problèmes rencontrés en 2023

### Problèmes liés...

|   |     |
|---|-----|
| ... à la collecte des effluents               | Non |
| ... à l'atteinte des performances européennes | Non |
| ... à l'autosurveillance                      | Non |
| ... à l'exploitation des ouvrages             | Non |
| ... à la production des boues                 | Non |
| ... à la vétusté                              | Non |
| ... à la destination des sous-produits        | Non |

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0533344V001>