


Système d'assainissement 2023 RAUZAN







Station: RAUZAN

Code Sandre 0533350V001

Nom du maître d'ouvrage COMMUNE DE RAUZAN

Nom de l'exploitant SOCIETE DE GERANCE DE DISTRIBUTION D'EAU

Date de mise en service juillet 1973 Date de mise hors service juin 2011

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk)

Capacité 4 800 équivalent-habitant

Débit nominal temps pluie -

File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p

Filières BOUE File 1: Lits de séchage

Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet

(Lambert 93)

Milieu récepteur Rivière - null





452 611, 6 413 645 - Coordonnées établies (précision du décamètre)



Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Rauzan depuis 1964

Raccordements des établissements industriels

SOCIETE NOUVELLE CHAMPICO depuis 1995

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en June-2011

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0533350V003 RAUZAN

Tableau de synthèse

Paramètre]	Pollution entra	inte	Rendement	Pollution sortante		
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration	
VOL	$180 \text{ m}3/\mathrm{j}$	80 %			$202~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$		
DBO5	$42~\mathrm{Kg/j}$	46 %	$230~\mathrm{mg/l}$	99 %	$0.3~{ m Kg/j}$	$1,4~\mathrm{mg/l}$	
DCO	$112~{ m Kg/j}$	62 %	620 mg/l	95 %	$6,1~\mathrm{Kg/j}$	$30,1~\mathrm{mg/l}$	
MES	$23,1~{ m Kg/j}$		128 mg/l	97 %	$0.7~{ m Kg/j}$	$3.2~\mathrm{mg/l}$	
NGL	$13.8~\mathrm{Kg/j}$		76 mg/l	96 %	$0.5~\mathrm{Kg/j}$	$2.6~\mathrm{mg/l}$	
NTK	$13.8~\mathrm{Kg/j}$		76 mg/l	96 %	$0.5~\mathrm{Kg/j}$	2,5 mg/l	
PT	$1,5~{ m Kg/j}$		8,3 mg/l	13,5 %	$1,3~{ m Kg/j}$	6.4 mg/l	

Indice de confiance


2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	










Pollution traitée

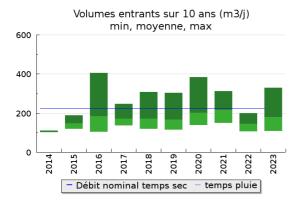







Pollution entrante en station sur 10 ans (DCO en Kg/j)




Pollution éliminée




Volumes entrants en 2023 (m3/j)




Concentration de l'effluent entrée en 2023 (DCO en mg/l)



Pollution entrante en station en 2023 (DCO en Kg/j)



Evolution des rendements en 2023 (%)













Pollution rejetée






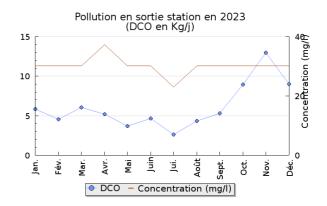



Production et destination des boues

Destination des boues sur 10 ans (tonne de matière sèche)

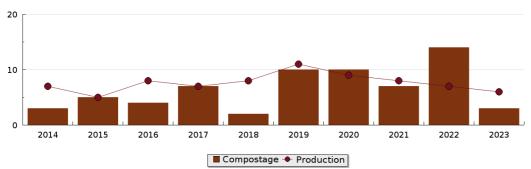

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

à la collecte des effluents	Non
à l'atteinte des performances européennes	Non
à l'autosurveillance	Non
à l'exploitation des ouvrages	Non
à la production des boues	Non
à la vétusté	Non
à la destination des sous-produits	Non







Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

 $Acc\'{e}s \`{a} la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0533350V001$



