


Système d'assainissement 2024

REIGNAC (Hameaux Martinettes/ Casses)

Réseau de type Séparatif

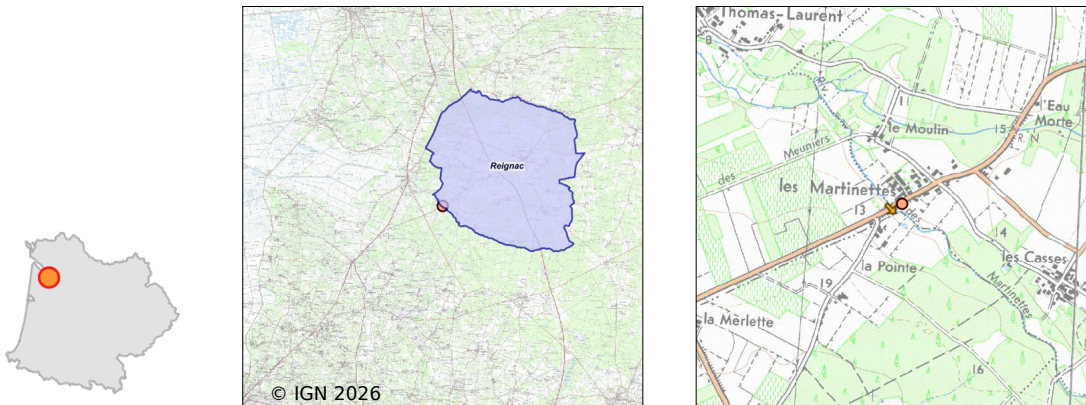

Station : REIGNAC (Hameaux Martinettes/ Casses)

Code Sandre	0533351V003
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE REIGNAC
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 2008
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	190 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	11,4 Kg/j
Charge nominale DCO	23,7 Kg/j
Charge nominale MES	13,3 Kg/j
Débit nominal temps sec	28 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Décantation physique, Disques biologiques
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	421 245, 6 463 424 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Rivière des Martinettes

Observations SDDE

Systeme de collecte

Aucune observation

Station d'epuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Donnees chifrees

Tableau de synthese

Parametre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacite	Concentration		Charge	Concentration
VOL	29,8 m3/j	106 %			22 m3/j	
DBO5	1,4 Kg/j	13 %	48 mg/l	92 %	0,1 Kg/j	5 mg/l
DCO	6,6 Kg/j	28 %	222 mg/l	85 %	1 Kg/j	44 mg/l
MES	3,2 Kg/j		107 mg/l	97 %	0,1 Kg/j	5 mg/l
NGL	0,9 Kg/j		31 mg/l	61 %	0,4 Kg/j	16,4 mg/l
NTK	0,9 Kg/j		30,7 mg/l	89 %	0,1 Kg/j	4,5 mg/l
PT	0,1 Kg/j		3 mg/l	0,9 %	0,1 Kg/j	4,1 mg/l

Acces aux donnees

Les donnees historiques sont disponibles en telechargement depuis la thematique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de donnees du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Acces a la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0533351V003>