


Système d'assainissement 2023

SAINT JEAN DE BLAIGNAC (communale)

Réseau de type Séparatif

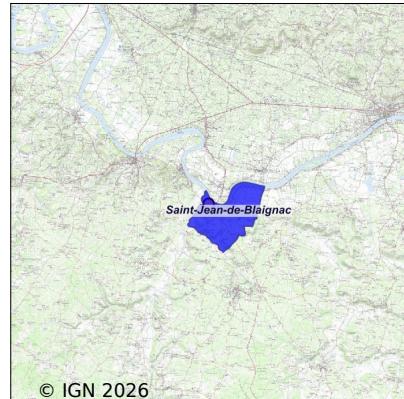

Station : SAINT JEAN DE BLAIGNAC (communale)

Code Sandre	0533421V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE SAINT JEAN DE BLAIGNAC
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	septembre 2001
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	230 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	14 Kg/j
Charge nominale DCO	28 Kg/j
Charge nominale MES	21 Kg/j
Débit nominal temps sec	34 m ³ /j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Filtres à sables
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	451 581, 6 417 698 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Dordogne

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Saint-Jean-de-Blaignac depuis 2001

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	18,9 m3/j	56 %			18,9 m3/j	
DBO5	6,6 Kg/j	47 %	350 mg/l	99 %	0,1 Kg/j	3,2 mg/l
DCO	18,1 Kg/j	65 %	960 mg/l	97 %	0,6 Kg/j	30,2 mg/l
MES	8,8 Kg/j		460 mg/l	99 %	0,1 Kg/j	3,2 mg/l
NGL	1,7 Kg/j		89 mg/l	27,3 %	1,2 Kg/j	65 mg/l
NTK	1,7 Kg/j		89 mg/l	94 %	0,1 Kg/j	5,3 mg/l
PT	0,2 Kg/j		11,1 mg/l	28,6 %	0,2 Kg/j	7,9 mg/l

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

- ... à la collecte des effluents Non
- ...à l'atteinte des performances européennes Non
- ...à l'autosurveillance Non
- ...à l'exploitation des ouvrages Non
- ...à la production des boues Non
- ...à la vétusté Non
- ...à la destination des sous-produits Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0533421V001>