


Système d'assainissement 2024

ST JEAN D'ILLAC - MARTIGNAS (2)

Réseau de type Séparatif

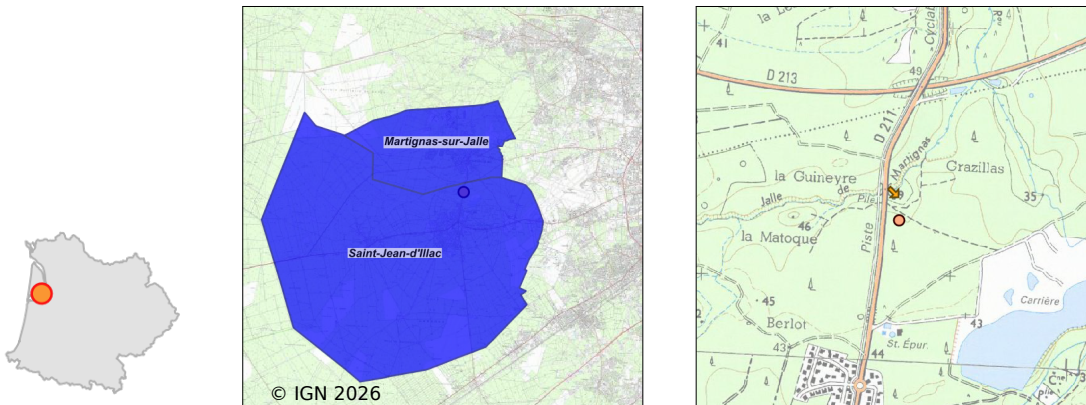

Station : ST JEAN D'ILLAC - MARTIGNAS (2)

Code Sandre	0533422V004
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT ADDUC EAU ASS ST JEAN MARTIGNAS
Nom de l'exploitant	COMPAGNIE D'ENVIRONNEMENT ROYAN ATLANTIQUE
Date de mise en service	juin 2016
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk, Ngl et Pt phy-chi)
Capacité	25 000 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	1 500 Kg/j
Charge nominale DCO	3 000 Kg/j
Charge nominale MES	2 250 Kg/j
Débit nominal temps sec	3 750 m3/j
Débit nominal temps pluie	6 000 m3/j
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Bioréacteur à membrane
Filières BOUE	File 1: Centrifugation, Stockage boues pateuses/solides
Filières ODEUR	File 1: Désodorisation biologique, Désodorisation chimique
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	401 523, 6 421 129 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Jalle de Martignas

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Martignas-sur-Jalle depuis 1964

100% de Saint-Jean-d'Illac depuis 1964

Raccordements des établissements industriels

503 EME REGIMENT DU TRAIN depuis 2007

DASSAULT AVIATION - MARTIGNAS SUR JALLE depuis 2004

PRESSING D AQUITAINE depuis 2000

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0533422V002 ST JEAN D'ILLAC (CHAMBRERE)

Année d'activité 2024 - Possibilité de déversement par temps de pluie







Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	4 200 m3/j	70 %			4 400 m3/j	
DBO5	680 Kg/j	45 %	169 mg/l	94 %	41 Kg/j	8,3 mg/l
DCO	1 570 Kg/j	52 %	410 mg/l	87 %	209 Kg/j	44 mg/l
MES	1 010 Kg/j		256 mg/l	91 %	90 Kg/j	17,8 mg/l
NGL	239 Kg/j		59 mg/l	87 %	31,4 Kg/j	6,8 mg/l
NTK	238 Kg/j		59 mg/l	90 %	23,6 Kg/j	5 mg/l
PT	25,4 Kg/j		6,3 mg/l	84 %	4 Kg/j	0,9 mg/l



Indice de confiance

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4/5	3/5	3/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5





Pollution traitée

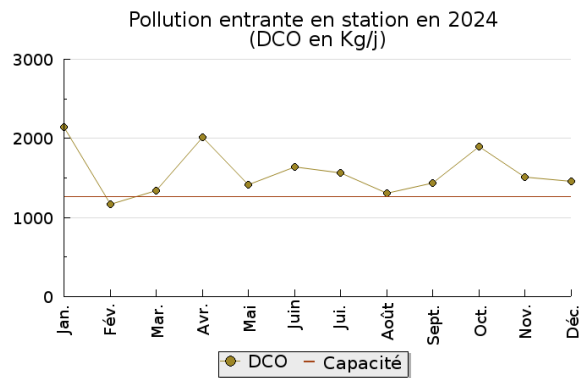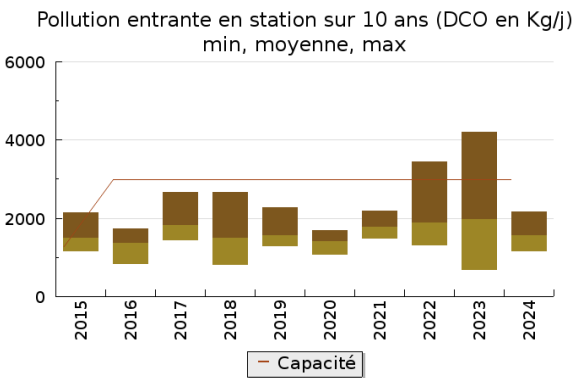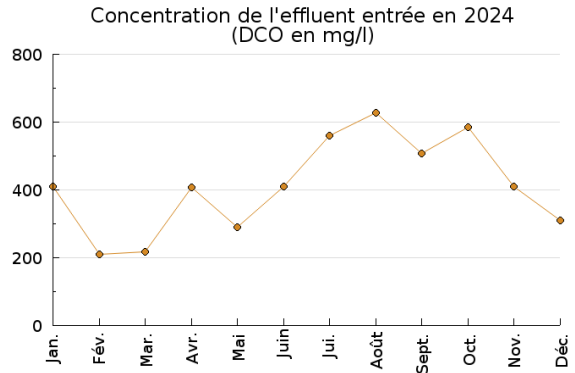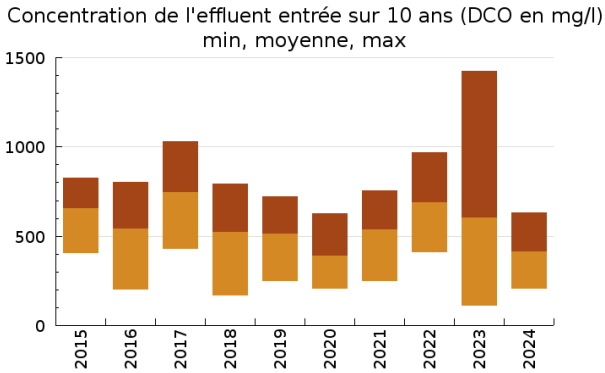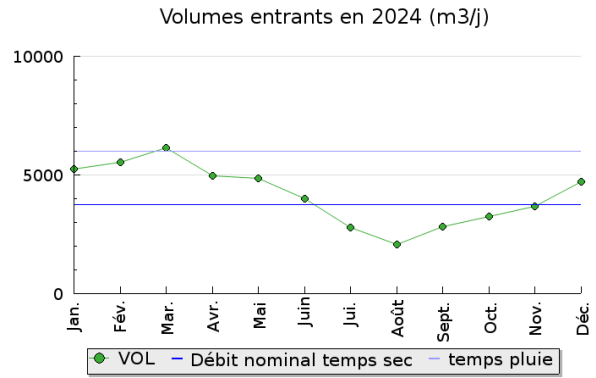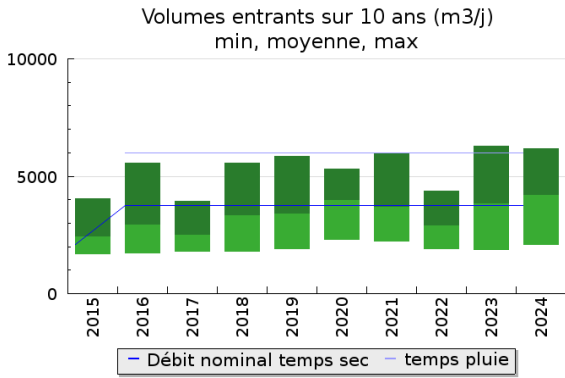

Pollution éliminée

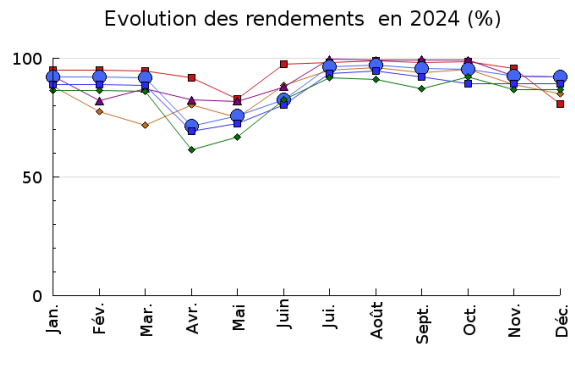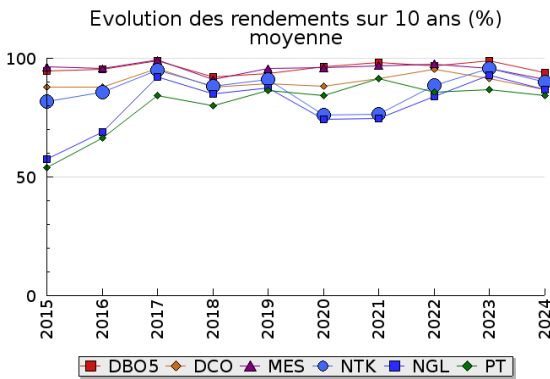


Pollution rejetée

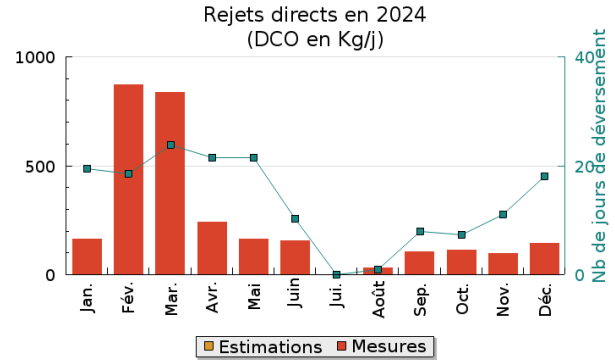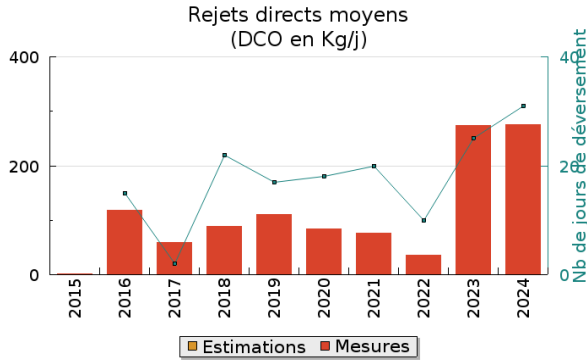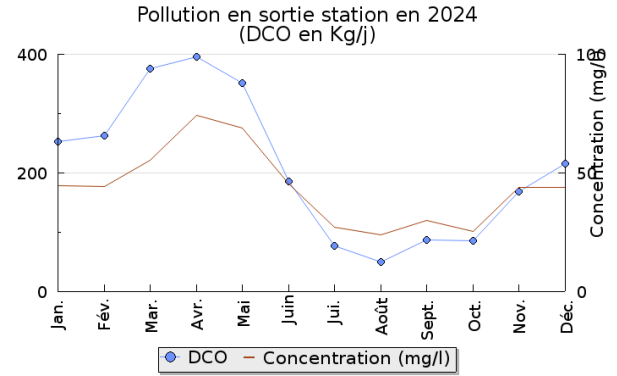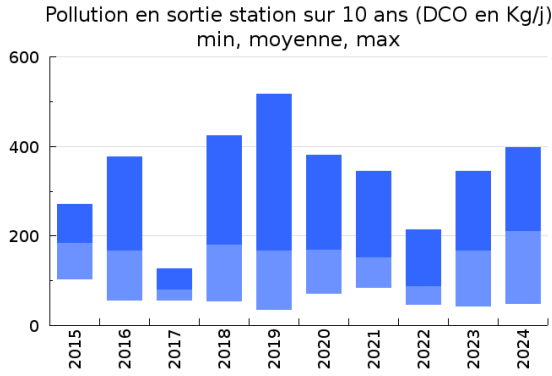

Production et destination des boues

Destination des boues sur 10 ans (tonne de matière sèche)

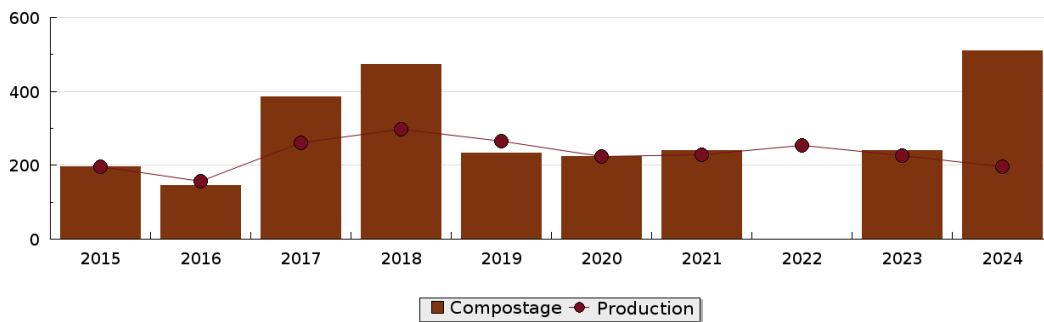

Problèmes rencontrés en 2024

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0533422V004>