


# Système d'assainissement 2024

## SAINT MICHEL DE RIEUFRET

### Réseau de type Séparatif

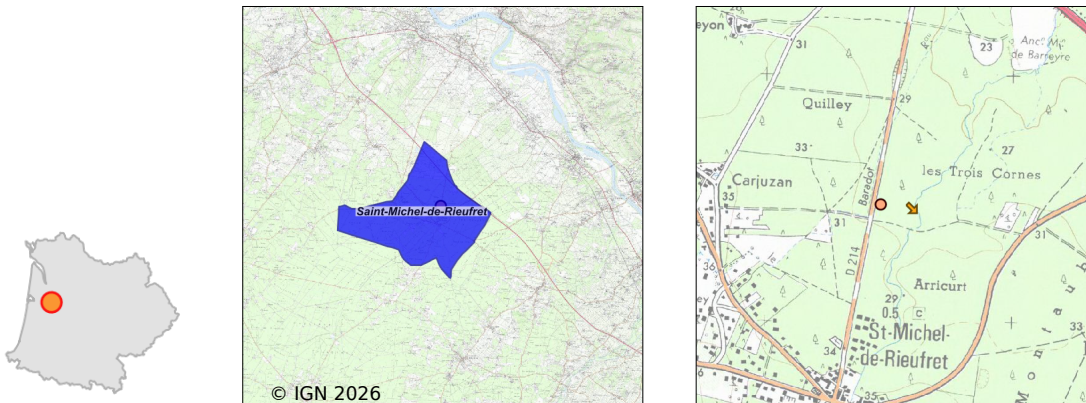

## Station : SAINT MICHEL DE RIEUFRET

Code Sandre	0533452V005
Nom du maître d'ouvrage	S.I.A.E.P.A. ST SELVE
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	mai 2021
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk et Pt phy-chi)
Capacité	1 000 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	30 Kg/j
Charge nominale DCO	120 Kg/j
Charge nominale MES	70 Kg/j
Débit nominal temps sec	150 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p, Traitement physico-chimique en aération
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	427 962, 6 398 124 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Barboue

# Chronologie des raccordements au réseau

## Raccordements communaux

100% de Saint-Michel-de-Rieufret depuis 1964

## Observations SDDE

### Système de collecte

Aucune observation

### Station d'épuration

Aucune observation

### Sous produits

Aucune observation

## Données chiffrées

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0533452V002      ST MICHEL DE RIEUFRET

### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	114 m3/j	76 %			132 m3/j	
DBO5	12,6 Kg/j	42 %	112 mg/l	93 %	0,8 Kg/j	6 mg/l
DCO	50 Kg/j	42 %	440 mg/l	90 %	4,8 Kg/j	35 mg/l
MES	27,7 Kg/j		244 mg/l	99 %	0,3 Kg/j	2,5 mg/l
NGL	6,1 Kg/j		56 mg/l	91 %	0,5 Kg/j	4,3 mg/l
NTK	6,1 Kg/j		56 mg/l	97 %	0,2 Kg/j	1,5 mg/l
PT	0,6 Kg/j		5,2 mg/l	37 %	0,4 Kg/j	2,9 mg/l

## Problèmes rencontrés en 2024

### Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0533452V005>