


Système d'assainissement 2022

SAINT ROMAIN LA VIRVEE / ASQUES (INTERC.)

Réseau de type Séparatif

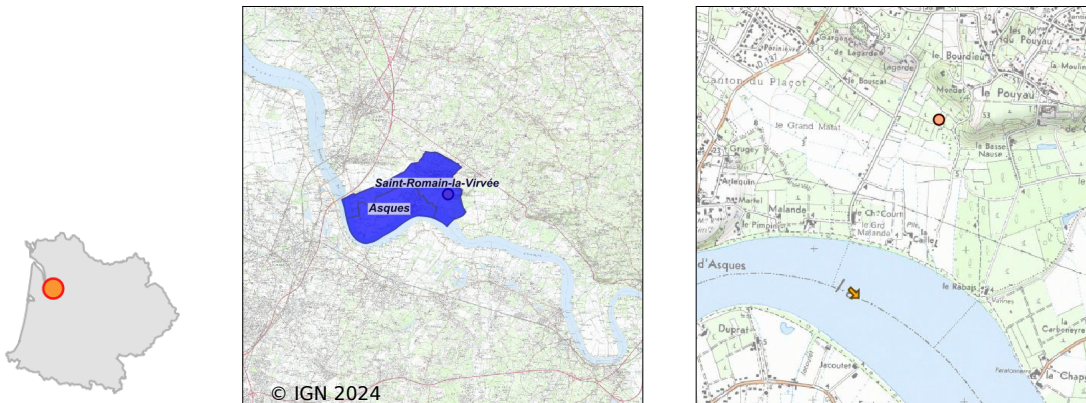

Station : SAINT ROMAIN LA VIRVEE / ASQUES (INTERC.)

Code Sandre	0533470V001
Nom du maître d'ouvrage	SIAEPA DU CUBZADAIS FRONSADAIS
Nom de l'exploitant	SOCIETE DE GERANCE DE DISTRIBUTION D'EAU
Date de mise en service	janvier 2008
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	500 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	30 Kg/j
Charge nominale DCO	60 Kg/j
Charge nominale MES	45 Kg/j
Débit nominal temps sec	75 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	432 668, 6 434 449 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Dordogne

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Asques depuis 1964

100% de Saint-Romain-la-Virvée depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	85 m3/j	113 %			94 m3/j	
DBO5	22 Kg/j	73 %	260 mg/l	97 %	0,8 Kg/j	8 mg/l
DCO	55 Kg/j	92 %	650 mg/l	88 %	6,6 Kg/j	70 mg/l
MES	14,4 Kg/j		170 mg/l	93 %	1 Kg/j	11 mg/l
NGL	7,5 Kg/j		89 mg/l	60 %	3 Kg/j	32 mg/l
NTK	7,5 Kg/j		89 mg/l	64 %	2,7 Kg/j	28,9 mg/l
PT	0,9 Kg/j		10,8 mg/l	-21,2 %	1,1 Kg/j	11,8 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0533470V001>