


# Système d'assainissement 2024

## SAUVETERRE DE GUYENNE (ROUSSILLON)

### Réseau de type Séparatif

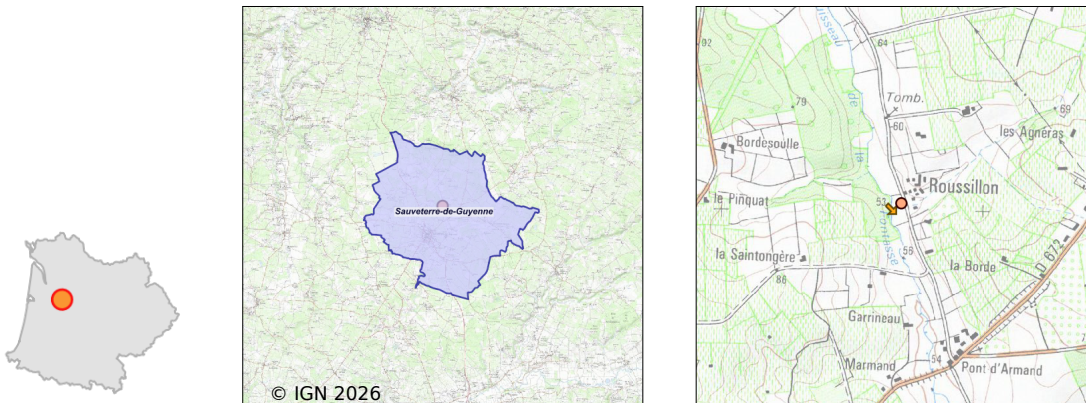

## Station : SAUVETERRE DE GUYENNE (ROUSSILLON)

Code Sandre	<b>0533506V003</b>
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE SAUVETERRE DE GUYENNE
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	février 2020
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	30 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	1,8 Kg/j
Charge nominale DCO	3,6 Kg/j
Charge nominale MES	2,1 Kg/j
Débit nominal temps sec	4,5 m3/j
Débit nominal temps pluie	4,5 m3/j
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	456 248, 6 405 399 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau de la Fontasse

## Observations SDDE

### Système de collecte

Aucune observation

### Station d'épuration

Aucune observation

### Sous produits

Aucune observation

## Données chiffrées

### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	2,2 m3/j	50 %			2,2 m3/j	
DBO5	0,1 Kg/j	4 %	31,1 mg/l	86 %	0 Kg/j	4,4 mg/l
DCO	0,2 Kg/j	5 %	76 mg/l	88 %	0 Kg/j	8,9 mg/l
MES	0,1 Kg/j		31,1 mg/l	86 %	0 Kg/j	4,4 mg/l
NGL	0,2 Kg/j		80 mg/l	0 %	0,2 Kg/j	80 mg/l
NTK	0,1 Kg/j		26,7 mg/l	67 %	0 Kg/j	8,9 mg/l
PT	0 Kg/j		8,9 mg/l	50 %	0 Kg/j	4,4 mg/l

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0533506V003>