
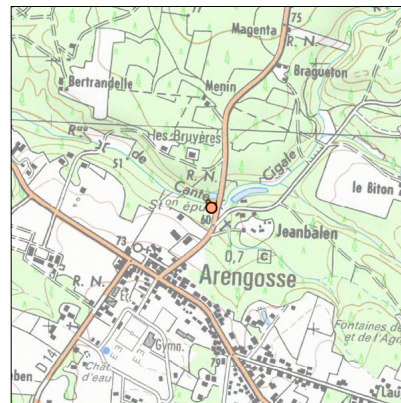


Système d'assainissement 2024

ARENGOSSE

Réseau de type Mixte

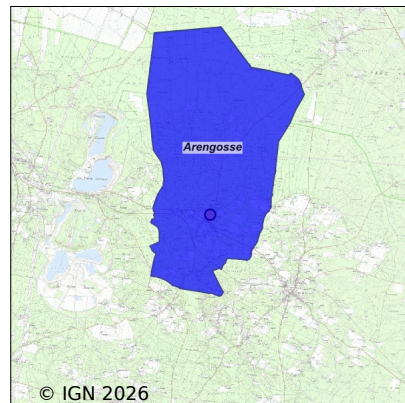

Station : ARENGOSSE

| | |
|---|--|
| Code Sandre | 0540006V001 |
| Nom du maître d'ouvrage | SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DES |
| Nom de l'exploitant | VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX |
| Date de mise en service | février 1976 |
| Date de mise hors service | - |
| Niveau de traitement | Secondaire bio (Ntk) |
| Capacité | 450 équivalent-habitant |
| Charge nominale DBO5 | 27 Kg/j |
| Charge nominale DCO | 54 Kg/j |
| Charge nominale MES | 40 Kg/j |
| Débit nominal temps sec | 100 m ³ /j |
| Débit nominal temps pluie | - |
| Filières EAU | File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p |
| Filières BOUE | File 1: Lits de séchage |
| Filières ODEUR | |
| Coordonnées du point de rejet (Lambert 93) | 396 433, 6 330 423 - Coordonnées établies (précision du décimètre) |
| Milieu récepteur | Rivière - Ruisseau de Cante-Cigale |

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Arengosse depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

| Paramètre | Pollution entrante | | | Rendement | Pollution sortante | |
|-----------|--------------------|----------|---------------|-----------|--------------------|---------------|
| | Charge | Capacité | Concentration | | Charge | Concentration |
| VOL | 178 m3/j | 178 % | | | 178 m3/j | |
| DBO5 | 37 Kg/j | 136 % | 207 mg/l | 98 % | 0,9 Kg/j | 5 mg/l |
| DCO | 86 Kg/j | 159 % | 480 mg/l | 92 % | 6,7 Kg/j | 38 mg/l |
| MES | 32 Kg/j | | 180 mg/l | 94 % | 1,8 Kg/j | 10 mg/l |
| NGL | 11,5 Kg/j | | 64 mg/l | 89 % | 1,3 Kg/j | 7,3 mg/l |
| NTK | 11,4 Kg/j | | 64 mg/l | 90 % | 1,2 Kg/j | 6,6 mg/l |
| PT | 1,1 Kg/j | | 6,2 mg/l | 88 % | 0,1 Kg/j | 0,7 mg/l |

Problèmes rencontrés en 2024

Problèmes liés...

| | |
|--|-----|
| ... à la collecte des effluents | Non |
| ...à l'atteinte des performances européennes | Non |
| ...à l'autosurveillance | Non |
| ...à l'exploitation des ouvrages | Non |
| ...à la production des boues | Non |
| ...à la vétusté | Non |
| ...à la destination des sous-produits | Non |

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0540006V001>