


Système d'assainissement 2024

BAS MAUCO

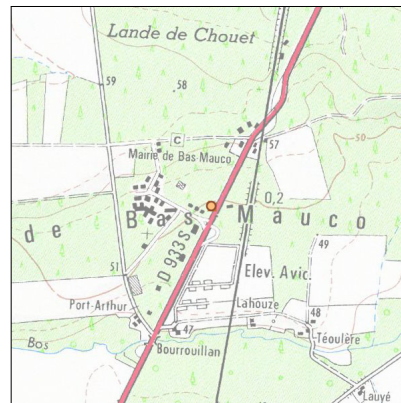

Station : BAS MAUCO

| | |
|---|---|
| Code Sandre | 0540026V001 |
| Nom du maître d'ouvrage | SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DES |
| Nom de l'exploitant | - |
| Date de mise en service | juin 1989 |
| Date de mise hors service | avril 2008 |
| Niveau de traitement | Secondaire bio (Ntk) |
| Capacité | 200 équivalent-habitant |
| Charge nominale DBO5 | 12 Kg/j |
| Charge nominale DCO | 24 Kg/j |
| Charge nominale MES | 14 Kg/j |
| Débit nominal temps sec | 30 m3/j |
| Débit nominal temps pluie | - |
| Filières EAU | File 1: Lagunage naturel |
| Filières BOUE | |
| Filières ODEUR | |
| Coordonnées du point de rejet (Lambert 93) | 413 825, 6 305 892 - Coordonnées du centroïde de la commune |
| Milieu récepteur | Rivière - null |

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Bas-Mauco depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en April-2008

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0540026V002 BAS MAUCO 2

Tableau de synthèse

| Paramètre | Pollution entrante | | | Rendement | Pollution sortante | |
|-----------|--------------------|----------|---------------|-----------|--------------------|---------------|
| | Charge | Capacité | Concentration | | Charge | Concentration |
| VOL | 138 m3/j | 92 % | | | 138 m3/j | |
| DBO5 | 16 Kg/j | 27 % | 117 mg/l | 97 % | 0,4 Kg/j | 3 mg/l |
| DCO | 40 Kg/j | 34 % | 297 mg/l | 90 % | 4,1 Kg/j | 30 mg/l |
| MES | 14,9 Kg/j | | 109 mg/l | 97 % | 0,4 Kg/j | 3,1 mg/l |
| NGL | 3,7 Kg/j | | 27,1 mg/l | 84 % | 0,6 Kg/j | 4,3 mg/l |
| NTK | 3,6 Kg/j | | 26,5 mg/l | 85 % | 0,5 Kg/j | 3,9 mg/l |
| PT | 0,5 Kg/j | | 3,5 mg/l | 26,1 % | 0,3 Kg/j | 2,6 mg/l |

Problèmes rencontrés en 2024

Problèmes liés...

| | |
|--|-----|
| ... à la collecte des effluents | Non |
| ...à l'atteinte des performances européennes | Non |
| ...à l'autosurveillance | Non |
| ...à l'exploitation des ouvrages | Non |
| ...à la production des boues | Non |
| ...à la vétusté | Non |
| ...à la destination des sous-produits | Non |

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0540026V001>