
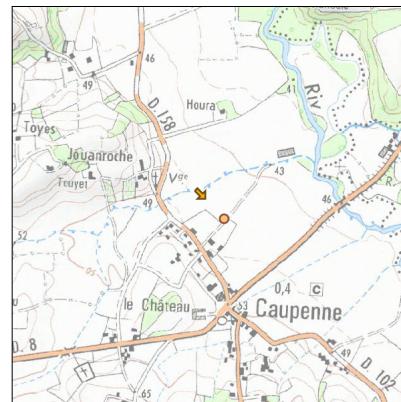


# Système d'assainissement 2023

## CAUPENNE

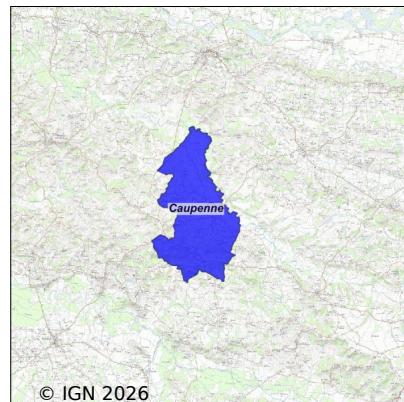

### Station : CAUPENNE

Code Sandre	0540078V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE CAUPENNE
Nom de l'exploitant	SOC GERANCE DISTRIBUTIONS EAU
Date de mise en service	juin 1992
Date de mise hors service	juin 2010
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	150 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	9 Kg/j
Charge nominale DCO	18 Kg/j
Charge nominale MES	11 Kg/j
Débit nominal temps sec	23 m <sup>3</sup> /j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Filtres à sables
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	398 008, 6 294 728 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - null

## Observations SDDE

### Système de collecte

Aucune observation

### Station d'épuration

Aucune observation

### Sous produits

Aucune observation

## Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en June-2010

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0540078V002 CAUPENNE 2

### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	26,7 m3/j	89 %			26,7 m3/j	
DBO5	16 Kg/j	134 %	600 mg/l	99 %	0,1 Kg/j	3 mg/l
DCO	76 Kg/j	317 %	2 850 mg/l	99 %	0,8 Kg/j	30,9 mg/l
MES	53 Kg/j		2 000 mg/l	100 %	0,1 Kg/j	2 mg/l
NGL	3,7 Kg/j		140 mg/l	73 %	1 Kg/j	38 mg/l
NTK	3,7 Kg/j		140 mg/l	99 %	0,1 Kg/j	1,9 mg/l
PT	0,6 Kg/j		20,6 mg/l	61 %	0,2 Kg/j	8 mg/l

### Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0540078V001>