


Système d'assainissement 2024

CAUPENNE 2

Réseau de type Séparatif

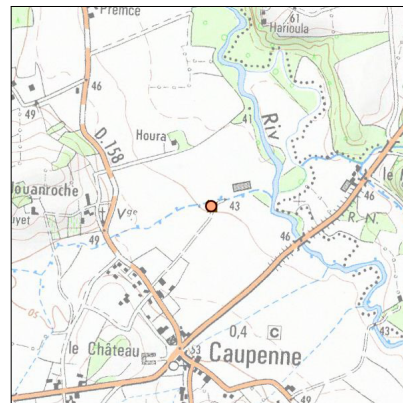

Station : CAUPENNE 2

| | |
|---|--|
| Code Sandre | 0540078V002 |
| Nom du maître d'ouvrage | SYNDICAT DES ESCHOURDES |
| Nom de l'exploitant | SOCIETE DE GERANCE DE DISTRIBUTION D'EAU |
| Date de mise en service | juin 2010 |
| Date de mise hors service | - |
| Niveau de traitement | Secondaire bio (Ntk) |
| Capacité | 200 équivalent-habitant |
| Charge nominale DBO5 | 12 Kg/j |
| Charge nominale DCO | 24 Kg/j |
| Charge nominale MES | 18 Kg/j |
| Débit nominal temps sec | 30 m3/j |
| Débit nominal temps pluie | - |
| Filières EAU | File 1: Prétraitements, Filtres plantés |
| Filières BOUE | |
| Filières ODEUR | |
| Coordonnées du point de rejet (Lambert 93) | 398 139, 6 294 920 - Coordonnées établies (précision du décamètre) |
| Milieu récepteur | Rivière - null |

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Caupenne depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0540078V001 CAUPENNE

Tableau de synthèse

| Paramètre | Pollution entrante | | | Rendement | Pollution sortante | |
|-----------|--------------------|----------|---------------|-----------|--------------------|---------------|
| | Charge | Capacité | Concentration | | Charge | Concentration |
| VOL | 26,7 m3/j | 89 % | | | 26,7 m3/j | |
| DBO5 | 16 Kg/j | 134 % | 600 mg/l | 99 % | 0,1 Kg/j | 3 mg/l |
| DCO | 76 Kg/j | 317 % | 2 850 mg/l | 99 % | 0,8 Kg/j | 30,9 mg/l |
| MES | 53 Kg/j | | 2 000 mg/l | 100 % | 0,1 Kg/j | 2 mg/l |
| NGL | 3,7 Kg/j | | 140 mg/l | 73 % | 1 Kg/j | 38 mg/l |
| NTK | 3,7 Kg/j | | 140 mg/l | 99 % | 0,1 Kg/j | 1,9 mg/l |
| PT | 0,6 Kg/j | | 20,6 mg/l | 61 % | 0,2 Kg/j | 8 mg/l |

Problèmes rencontrés en 2024

Problèmes liés...

| | |
|--|-----|
| ... à la collecte des effluents | Non |
| ...à l'atteinte des performances européennes | Non |
| ...à l'autosurveillance | Non |
| ...à l'exploitation des ouvrages | Non |
| ...à la production des boues | Non |
| ...à la vétusté | Non |
| ...à la destination des sous-produits | Non |

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0540078V002>