
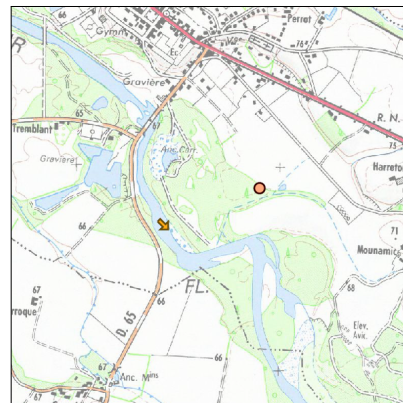


Système d'assainissement 2024

CAZERES SUR L'ADOUR

Réseau de type Séparatif

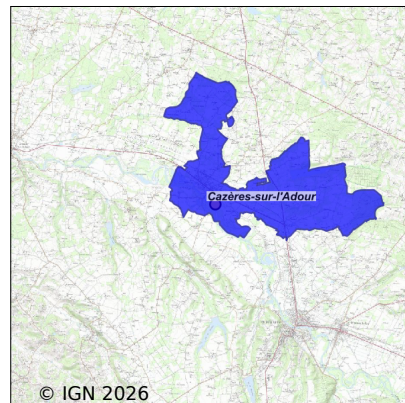

Station : CAZERES SUR L'ADOUR

| | |
|---|---|
| Code Sandre | 0540080V001 |
| Nom du maître d'ouvrage | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS GRENAOIS |
| Nom de l'exploitant | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS GRENAOIS |
| Date de mise en service | mai 1993 |
| Date de mise hors service | - |
| Niveau de traitement | Secondaire bio (Ntk) |
| Capacité | 1 000 équivalent-habitant |
| Charge nominale DBO5 | 60 Kg/j |
| Charge nominale DCO | 120 Kg/j |
| Charge nominale MES | 70 Kg/j |
| Débit nominal temps sec | 150 m3/j |
| Débit nominal temps pluie | - |
| Filières EAU | File 1: Stockage avant traitement, Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p |
| Filières BOUE | File 1: Lits de séchage |
| Filières ODEUR | |
| Coordonnées du point de rejet (Lambert 93) | 433 436, 6 300 488 - Coordonnées établies (précision du décamètre) |
| Milieu récepteur | Rivière - L'Adour |

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Cazères-sur-l'Adour depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

| Paramètre | Pollution entrante | | | Rendement | Pollution sortante | |
|-----------|--------------------|----------|---------------|-----------|--------------------|---------------|
| | Charge | Capacité | Concentration | | Charge | Concentration |
| VOL | 137 m3/j | 91 % | | | 131 m3/j | |
| DBO5 | 19,1 Kg/j | 32 % | 140 mg/l | 97 % | 0,5 Kg/j | 4 mg/l |
| DCO | 46 Kg/j | 39 % | 340 mg/l | 92 % | 3,9 Kg/j | 30 mg/l |
| MES | 24,6 Kg/j | | 180 mg/l | 96 % | 1 Kg/j | 7,9 mg/l |
| NGL | 5,8 Kg/j | | 42 mg/l | 89 % | 0,6 Kg/j | 4,7 mg/l |
| NTK | 5,7 Kg/j | | 42 mg/l | 91 % | 0,5 Kg/j | 3,8 mg/l |
| PT | 1 Kg/j | | 7,6 mg/l | 24,4 % | 0,8 Kg/j | 6 mg/l |

Problèmes rencontrés en 2024

Problèmes liés...

| | |
|--|-----|
| ... à la collecte des effluents | Non |
| ...à l'atteinte des performances européennes | Non |
| ...à l'autosurveillance | Non |
| ...à l'exploitation des ouvrages | Non |
| ...à la production des boues | Non |
| ...à la vétusté | Non |
| ...à la destination des sous-produits | Non |

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0540080V001>