


Système d'assainissement 2023

CREON D'ARMAGNAC

Réseau de type Séparatif

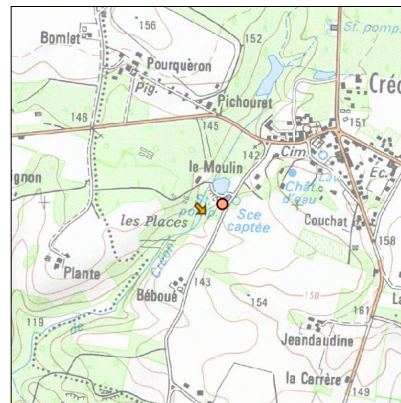

Station : CREON D'ARMAGNAC

Code Sandre	0540087V002
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DES
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	juin 2006
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	300 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	18 Kg/j
Charge nominale DCO	36 Kg/j
Charge nominale MES	21 Kg/j
Débit nominal temps sec	45 m ³ /j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	450 500, 6 326 437 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau de Créon

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Créon-d'Armagnac depuis 1996

Observations SDDE

Système de collecte

21/02

Réseau gravitaire.

Le diagnostic de réseau et schéma directeur d'assainissement initialement prévu en 2022, devrait débuter en 2023.

Station d'épuration

21/02

Visuellement, leffluent brut semble correctement chargé.

Il n'y a pas de barres anti-chute sur le poste de relevage de la station.

On note la présence d'orties sur les filtres, espèce difficilement éradicable. Un arrachage devra être réalisé lors du faucardage des roseaux prévu au mois de mars.

Le canal de sortie est propre ; un point deau a été installé à proximité pour en faciliter l'entretien.

Le rejet est dirigé vers le milieu naturel depuis le mois de octobre 2022.

Globalement, cette station bénéficie d'un bon suivi.

Sous produits

21/02

Données chiffrées

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0540087V001 CREON D'ARMAGNAC

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	45 m ³ /j	101 %			52 m ³ /j	
DBO ₅	6,8 Kg/j	38 %	150 mg/l	91 %	0,6 Kg/j	12 mg/l
DCO	15,6 Kg/j	43 %	340 mg/l	76 %	3,7 Kg/j	71 mg/l
MES	8,2 Kg/j		180 mg/l	87 %	1,1 Kg/j	20,9 mg/l
NGL	2,1 Kg/j		45 mg/l	-19,9 %	2,5 Kg/j	48 mg/l
NTK	2 Kg/j		43 mg/l	80 %	0,4 Kg/j	7,5 mg/l
PT	0,2 Kg/j		3,7 mg/l	-11,8 %	0,2 Kg/j	3,7 mg/l

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0540087V002>