
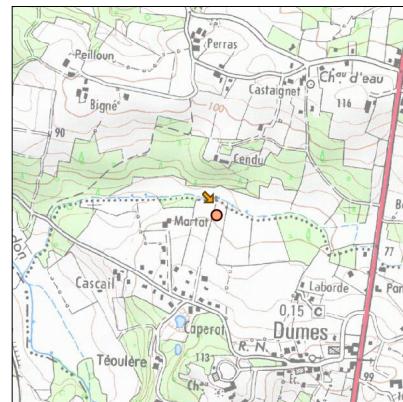


Système d'assainissement 2023

DUMES

Réseau de type Séparatif

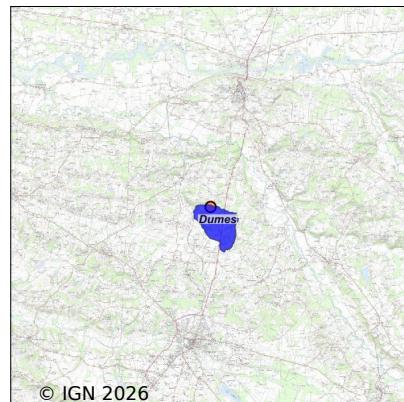

Station : DUMES

Code Sandre	0540092V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE DUMES
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	septembre 2004
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	300 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	18 Kg/j
Charge nominale DCO	32 Kg/j
Charge nominale MES	27 Kg/j
Débit nominal temps sec	45 m ³ /j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres à sables, Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	410 973, 6 296 779 - Coordonnées établies (précision du décimètre)
Milieu récepteur	Rivière - null

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Dumes depuis 2004

Observations SDDE

Système de collecte

Réseau sensible à la pluie.

1 poste de relevage : le panier-dégrilleur est régulièrement vidé par le préposé / état correct (hydrocurage le 01/03).

Station d'épuration

Leffluent brut semble dilué.

Un hydrocurage des bâchées a été effectué par la société Labat le 01/03.

Le fau cardage des roseaux a été fait en janvier-février et les végétaux évacués en déchetterie à Hagetmau. Après cette opération, le noyage des lits réalisé sur une quinzaine de jours afin déliminer les mauvaises herbes sest avéré plutôt efficace.

La lagune de stockage des eaux traitées a été alimentée pendant la période du 7 juillet au 6 novembre.

Dernier nettoyage des abords le 26/06 (passage épareuse).

Sous produits

Les refus de dégrillage sont évacués vers la filière délimination des ordures ménagères par le SIETOM de Chalosse.

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	25,7 m3/j	57 %			34 m3/j	
DBO5	6,9 Kg/j	39 %	270 mg/l	97 %	0,2 Kg/j	7,1 mg/l
DCO	17 Kg/j	53 %	660 mg/l	86 %	2,4 Kg/j	70 mg/l
MES	5,9 Kg/j		230 mg/l	89 %	0,6 Kg/j	19 mg/l
NGL	3,1 Kg/j		120 mg/l	66 %	1 Kg/j	31,1 mg/l
NTK	3,1 Kg/j		120 mg/l	75 %	0,8 Kg/j	23 mg/l
PT	0,3 Kg/j		10,1 mg/l	0 %	0,3 Kg/j	7,7 mg/l

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

- ... à la collecte des effluents Non
- ...à l'atteinte des performances européennes Non
- ...à l'autosurveillance Non
- ...à l'exploitation des ouvrages Non
- ...à la production des boues Non
- ...à la vétusté Non
- ...à la destination des sous-produits Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0540092V001>