
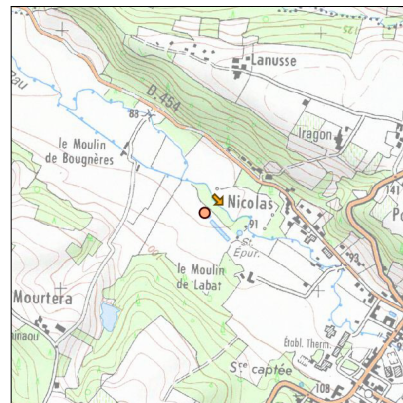


# Système d'assainissement 2024

## EUGENIE LES BAINS (LAGUNE GUERARD)

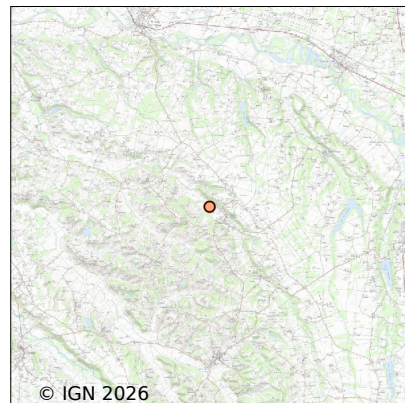

### Station : EUGENIE LES BAINS (LAGUNE GUERARD)

Code Sandre	0540097V004
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DES
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 2015
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	195 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	11,7 Kg/j
Charge nominale DCO	23,4 Kg/j
Charge nominale MES	17,6 Kg/j
Débit nominal temps sec	148,5 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Lagunage naturel
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	427 035, 6 294 953 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Bahus

## Observations SDDE

### Système de collecte

Aucune observation

### Station d'épuration

Aucune observation

### Sous produits

Aucune observation

## Données chiffrées

### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	37 m3/j	25 %			37 m3/j	
DBO5	8,2 Kg/j	70 %	220 mg/l	90 %	0,8 Kg/j	22 mg/l
DCO	15,9 Kg/j	68 %	430 mg/l	90 %	1,6 Kg/j	43 mg/l
MES	3,7 Kg/j		100 mg/l	90 %	0,4 Kg/j	9,9 mg/l
NTK	2,2 Kg/j		58 mg/l	65 %	0,8 Kg/j	20,4 mg/l
PT	0,2 Kg/j		3,9 mg/l	34 %	0,1 Kg/j	2,6 mg/l

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0540097V004>