
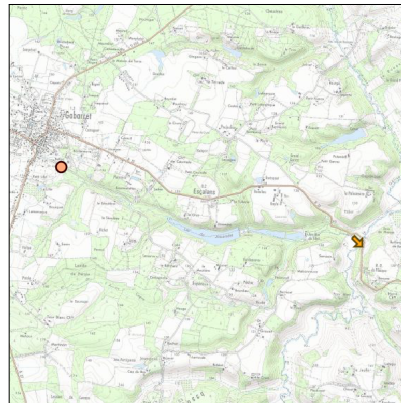


Système d'assainissement 2024

GABARRET 2

Réseau de type Unitaire

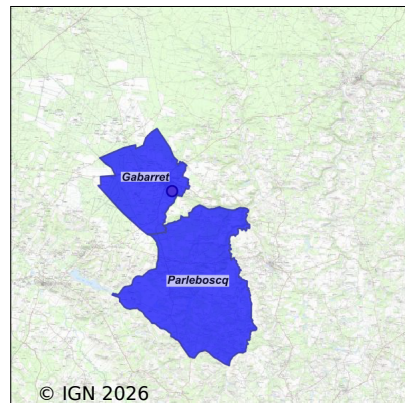

Station : GABARRET 2

Code Sandre	0540102V002
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DES
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	août 2015
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk et Pt phy-chi)
Capacité	2 750 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	165 Kg/j
Charge nominale DCO	330 Kg/j
Charge nominale MES	247 Kg/j
Débit nominal temps sec	630 m3/j
Débit nominal temps pluie	1 680 m3/j
Filières EAU	File 1: Stockage avant traitement, Prétraitements, Boues activées moy. charge/forte charge, Traitement physico-chimique en aération
Filières BOUE	File 1: Filtres plantés de roseaux
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	460 539, 6 324 930 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Gélise

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Gabarret depuis 1964

100% de Parleboscq depuis 2016

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0540102V001 GABARRET

Année d'activité 2024 - Possibilité de déversement par temps de pluie



Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	870 m3/j	52 %			900 m3/j	
DBO5	36 Kg/j	22 %	45 mg/l	93 %	2,7 Kg/j	2,9 mg/l
DCO	116 Kg/j	35 %	142 mg/l	86 %	16,6 Kg/j	18,1 mg/l
MES	62 Kg/j		70 mg/l	90 %	6,3 Kg/j	6,6 mg/l
NGL	17,9 Kg/j		20,9 mg/l	70 %	5,3 Kg/j	5,8 mg/l
NTK	14 Kg/j		16,5 mg/l	77 %	3,2 Kg/j	3,5 mg/l
PT	2,3 Kg/j		2,8 mg/l	67 %	0,7 Kg/j	0,8 mg/l


Indice de confiance

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5


Pollution traitée

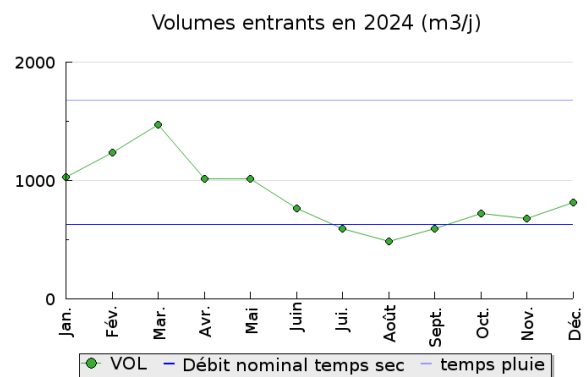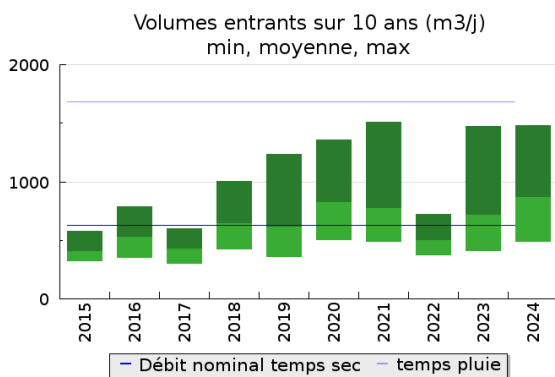


Concentration de l'effluent entrée sur 10 ans (DCO en mg/l)
 min, moyenne, max

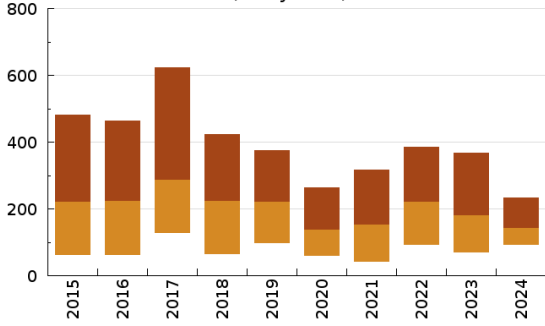


Concentration de l'effluent entrée en 2024
 (DCO en mg/l)

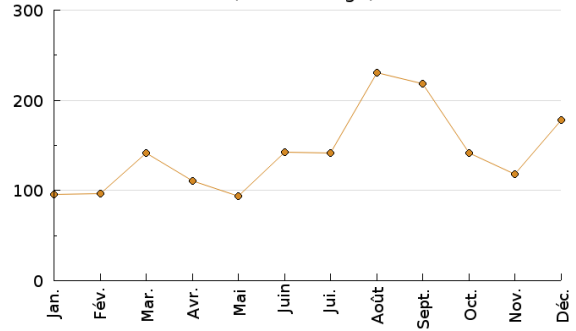

Pollution entrante en station sur 10 ans (DCO en Kg/j)
 min, moyenne, max

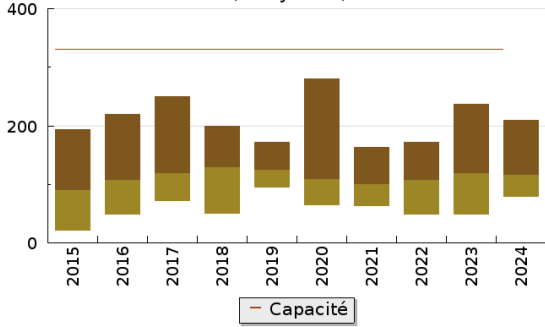


Pollution entrante en station en 2024
 (DCO en Kg/j)

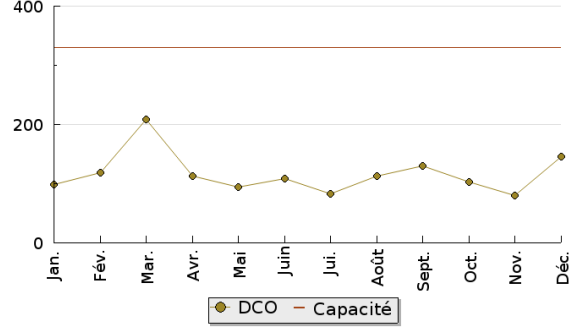


Pollution éliminée

Evolution des rendements sur 10 ans (%)
 moyenne

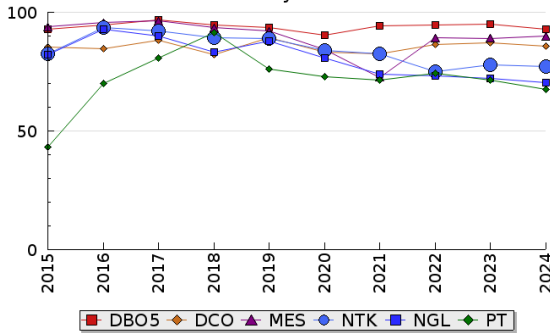


Evolution des rendements en 2024 (%)

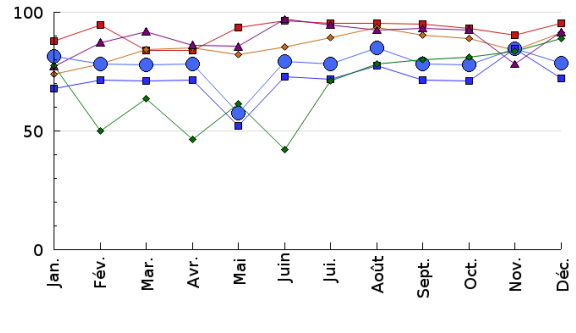




Pollution rejetée

Pollution en sortie station sur 10 ans (DCO en Kg/j)
 min, moyenne, max

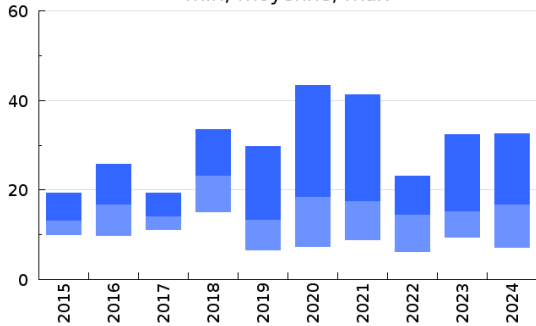

Pollution en sortie station en 2024
 (DCO en Kg/j)

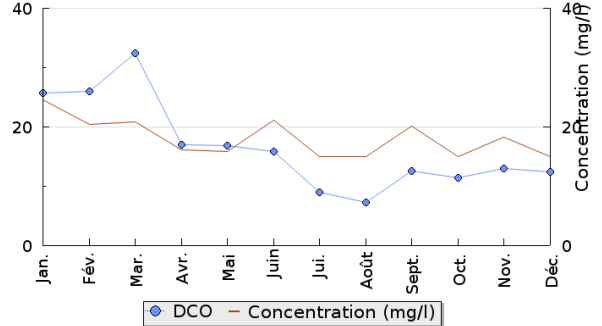

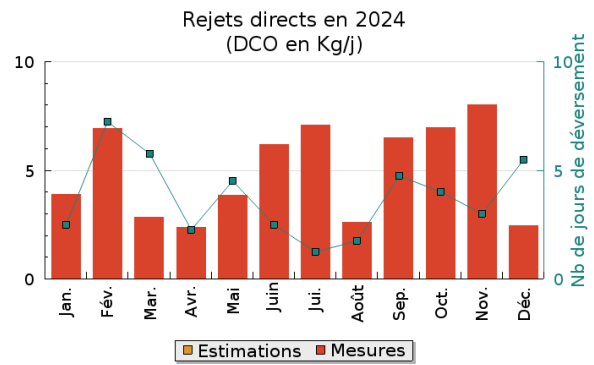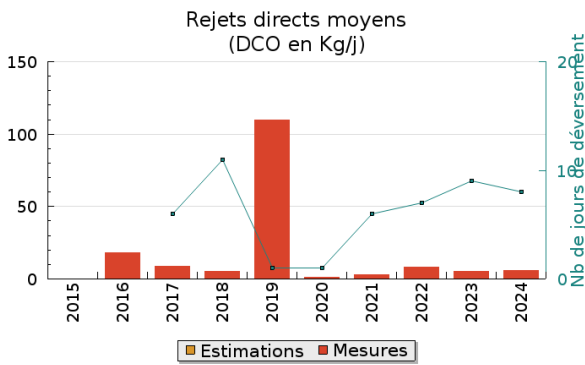

Production et destination des boues

Problèmes rencontrés en 2024

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0540102V002>