
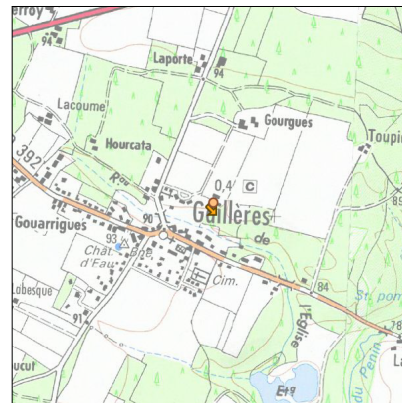


Système d'assainissement 2024

GAILLERES (GOURGUES)

Réseau de type Séparatif

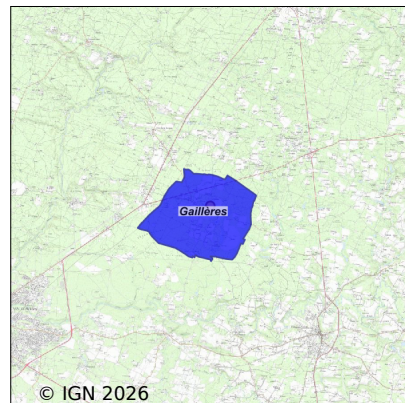

Station : GAILLERES (GOURGUES)

| | |
|---|--|
| Code Sandre | 0540103V003 |
| Nom du maître d'ouvrage | SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DES |
| Nom de l'exploitant | - |
| Date de mise en service | janvier 1996 |
| Date de mise hors service | juillet 2025 |
| Niveau de traitement | Secondaire bio (Ntk) |
| Capacité | 500 équivalent-habitant |
| Charge nominale DBO5 | 30 Kg/j |
| Charge nominale DCO | 60 Kg/j |
| Charge nominale MES | 35 Kg/j |
| Débit nominal temps sec | 75 m3/j |
| Débit nominal temps pluie | - |
| Filières EAU | File 2: Prétraitements, Disques biologiques |
| Filières BOUE | File 1: Stockage boues liquides |
| Filières ODEUR | |
| Coordonnées du point de rejet (Lambert 93) | 429 513, 6 321 684 - Coordonnées établies (précision du décamètre) |
| Milieu récepteur | Infiltration |

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Gaillères depuis 2005

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en July-2025

Tableau de synthèse

| Paramètre | Pollution entrante | | | Rendement | Pollution sortante | |
|-----------|--------------------|----------|---------------|-----------|--------------------|---------------|
| | Charge | Capacité | Concentration | | Charge | Concentration |
| VOL | 58 m3/j | 77 % | | | 58 m3/j | |
| DBO5 | 18,5 Kg/j | 62 % | 320 mg/l | 92 % | 1,5 Kg/j | 25 mg/l |
| DCO | 64 Kg/j | 106 % | 1 100 mg/l | 87 % | 8,4 Kg/j | 146 mg/l |
| MES | 39 Kg/j | | 670 mg/l | 91 % | 3,5 Kg/j | 61 mg/l |
| NGL | 5,4 Kg/j | | 93 mg/l | 58 % | 2,3 Kg/j | 39 mg/l |
| NTK | 5,4 Kg/j | | 93 mg/l | 69 % | 1,7 Kg/j | 29 mg/l |
| PT | 1,7 Kg/j | | 30,1 mg/l | 81 % | 0,3 Kg/j | 5,8 mg/l |

Problèmes rencontrés en 2024

Problèmes liés...

| | |
|--|-----|
| ... à la collecte des effluents | Non |
| ...à l'atteinte des performances européennes | Non |
| ...à l'autosurveillance | Non |
| ...à l'exploitation des ouvrages | Non |
| ...à la production des boues | Non |
| ...à la vétusté | Non |
| ...à la destination des sous-produits | Non |

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0540103V003>