
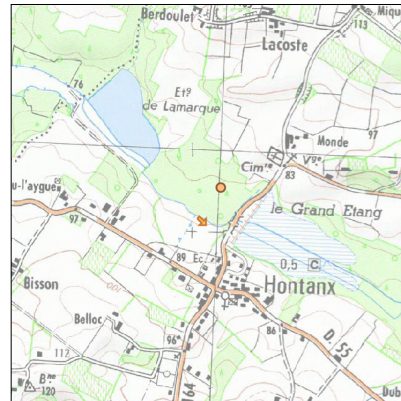


# Système d'assainissement 2022

## HONTANX

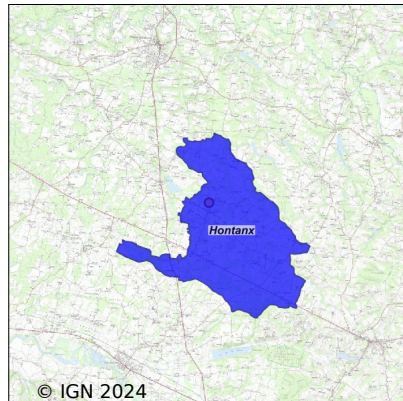

### Station : HONTANX

Code Sandre	0540127V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE D'HONTANX
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 1973
Date de mise hors service	octobre 2005
Niveau de traitement	-
Capacité	130 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	7 Kg/j
Charge nominale DCO	-
Charge nominale MES	9 Kg/j
Débit nominal temps sec	20 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Décantation physique
Filières BOUE	File 1: Digestion anaérobie mésophile
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	436 736, 6 308 746 - Coordonnées établies (précision du décimètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Ludon

## Observations SDDE

### Système de collecte

Aucune observation

### Station d'épuration

Aucune observation

### Sous produits

Aucune observation

## Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en October-2005

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0540127V002      HONTANX (COMMUNALE)

### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	33 m3/j	74 %			22,7 m3/j	
DBO5	6,6 Kg/j	37 %	200 mg/l	97 %	0,2 Kg/j	8,8 mg/l
DCO	18,4 Kg/j	51 %	550 mg/l	87 %	2,4 Kg/j	104 mg/l
MES	9 Kg/j		270 mg/l	78 %	1,9 Kg/j	85 mg/l
NGL	2,1 Kg/j		64 mg/l	74 %	0,6 Kg/j	24,3 mg/l
NTK	2,1 Kg/j		64 mg/l	74 %	0,6 Kg/j	24,1 mg/l
PT	0,2 Kg/j		7,2 mg/l	67 %	0,1 Kg/j	3,5 mg/l

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0540127V001>