


# Système d'assainissement 2024

## LACQUY

### Réseau de type Séparatif

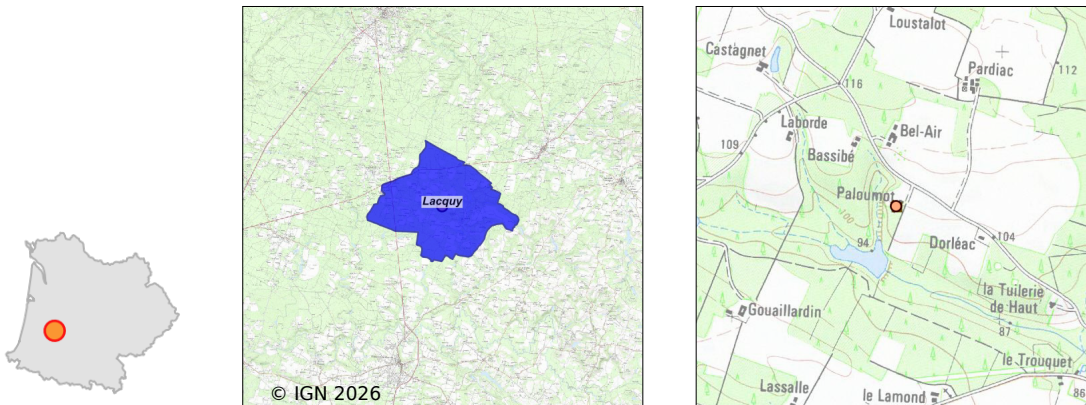

## Station : LACQUY

Code Sandre	0540137V001
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DES
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	décembre 2011
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	110 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	6,6 Kg/j
Charge nominale DCO	13,2 Kg/j
Charge nominale MES	9,9 Kg/j
Débit nominal temps sec	16,5 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Décantation physique, Lit bactérien
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	436 366, 6 322 991 - Coordonnées du centroïde de la commune
Milieu récepteur	Rivière - null

## Observations SDDE

### Système de collecte

Aucune observation

### Station d'épuration

Aucune observation

### Sous produits

Aucune observation

## Données chiffrées

### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	5,3 m3/j	32 %			6 m3/j	
DBO5	1,6 Kg/j	24 %	301 mg/l	83 %	0,3 Kg/j	47 mg/l
DCO	3,5 Kg/j	26 %	650 mg/l	64 %	1,2 Kg/j	206 mg/l
MES	0,9 Kg/j		160 mg/l	50 %	0,4 Kg/j	71 mg/l
NGL	0,6 Kg/j		111 mg/l	37 %	0,4 Kg/j	62 mg/l
NTK	0,6 Kg/j		110 mg/l	57 %	0,2 Kg/j	42 mg/l
PT	0,1 Kg/j		9,4 mg/l	-20 %	0,1 Kg/j	10 mg/l

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0540137V001>