


# Système d'assainissement 2022

## LUCBARDEZ ET BARGUES

### Réseau de type Séparatif

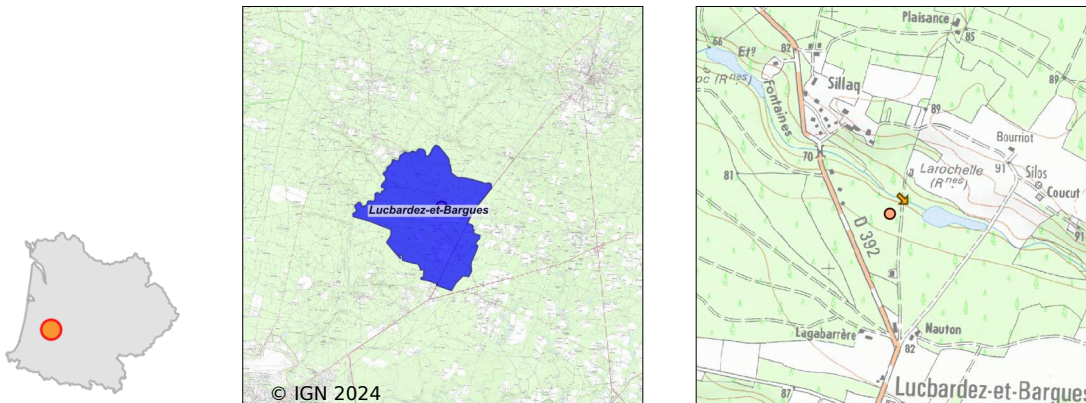

## Station : LUCBARDEZ ET BARGUES

Code Sandre	0540162V001
Nom du maître d'ouvrage	MONT DE MARSAN AGGLOMERATION REGIE INTERCOMMUNALE
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	septembre 2006
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	400 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	24 Kg/j
Charge nominale DCO	48 Kg/j
Charge nominale MES	28 Kg/j
Débit nominal temps sec	60 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	427 018, 6 325 880 - Coordonnées établies (précision du décimètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau des Neuf Fontaines

# Chronologie des raccordements au réseau

## Raccordements communaux

100% de Lucbardez-et-Bargues depuis 2006

## Observations SDDE

### Système de collecte

Réseau sensible à la pluie.  
 3 postes de relevage.

### Station d'épuration

Il ny avait pas eu de dysfonctionnement à signaler depuis le début année au moment de notre visite en octobre.

Le taux de nitrates élevé dans leffluent traité (prélèvement ponctuel) montrait une oxygénation satisfaisante des filtres plantés.

Bon entretien et suivi du site.

### Sous produits

Pas de refus de dégrillage sur cette station.

## Données chiffrées

### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	44 m3/j	73 %			44 m3/j	
DBO5	14,4 Kg/j	60 %	330 mg/l	98 %	0,3 Kg/j	7 mg/l
DCO	38 Kg/j	79 %	870 mg/l	91 %	3,4 Kg/j	79 mg/l
MES	15,2 Kg/j		350 mg/l	98 %	0,2 Kg/j	5,3 mg/l
NGL	4,4 Kg/j		100 mg/l	7,1 %	4,1 Kg/j	93 mg/l
NTK	4,4 Kg/j		100 mg/l	92 %	0,3 Kg/j	8 mg/l
PT	0,5 Kg/j		11,7 mg/l	53 %	0,2 Kg/j	5,5 mg/l

## Problèmes rencontrés en 2022

### Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0540162V001>