
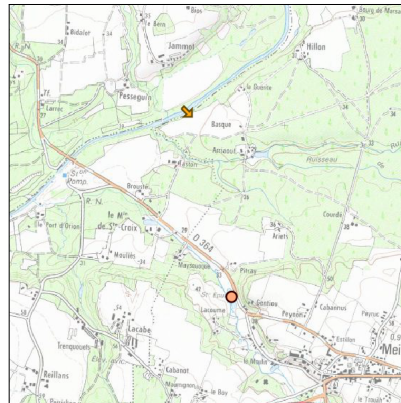


Système d'assainissement 2024

MEILHAN (COMMUNALE)

Réseau de type Séparatif

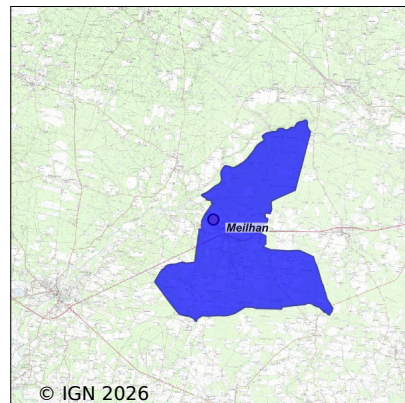

Station : MEILHAN (COMMUNALE)

Code Sandre	0540180V002
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DES
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	septembre 1994
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	600 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	36 Kg/j
Charge nominale DCO	72 Kg/j
Charge nominale MES	54 Kg/j
Débit nominal temps sec	90 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	File 1: Lits de séchage
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	401 308, 6 314 717 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Midouze

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Meilhan depuis 2003

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	236 m3/j	262 %			236 m3/j	
DBO5	18,6 Kg/j	52 %	79 mg/l	97 %	0,5 Kg/j	2 mg/l
DCO	49 Kg/j	68 %	209 mg/l	86 %	7,1 Kg/j	30 mg/l
MES	54 Kg/j		230 mg/l	99 %	0,6 Kg/j	2,5 mg/l
NGL	8,9 Kg/j		38 mg/l	85 %	1,3 Kg/j	5,6 mg/l
NTK	8,7 Kg/j		37 mg/l	92 %	0,7 Kg/j	3 mg/l
PT	0,6 Kg/j		2,7 mg/l	31,5 %	0,4 Kg/j	1,9 mg/l

Problèmes rencontrés en 2024

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0540180V002>