
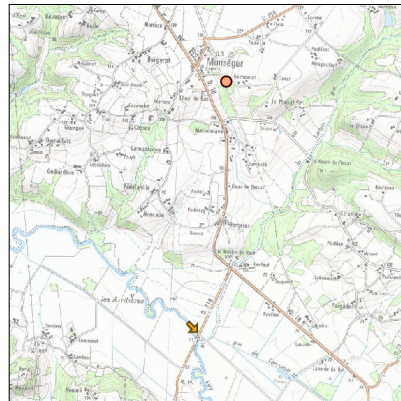


Système d'assainissement 2022

MONSEGUR n°2

Réseau de type Séparatif

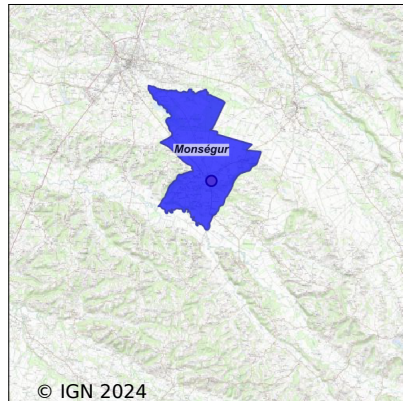

Station : MONSEGUR n°2

Code Sandre	0540190V002
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT DES EAUX DU MARSEILLON ET DU TURSAN
Nom de l'exploitant	SYNDICAT DES EAUX DU MARSEILLON ET DU TURSAN
Date de mise en service	septembre 2010
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	375 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	22,5 Kg/j
Charge nominale DCO	45 Kg/j
Charge nominale MES	19 Kg/j
Débit nominal temps sec	56 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Filtres plantés, Lagunage naturel
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	414 344, 6 284 629 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Luy

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Monségur depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Réseau gravitaire.

Station d'épuration

Lors de notre passage fin septembre, les roseaux étaient étouffés par les mauvaises herbes, majoritairement des orties.

La date du faucardage effectué cette année n'était pas connue du préposé le jour de notre visite.

Une bouée de sauvetage a été mise en place sur le site.

Un bilan 24h (satese) est prévu en 2023.

Sous produits

Il ny a pas eu de vidange de la fosse toutes eaux depuis lan passé.

Données chiffrées

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0540190V001 MONSEGUR

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	12,4 m3/j	22 %			4,2 m3/j	
DBO5	2,5 Kg/j	11 %	200 mg/l	100 %	0 Kg/j	2,4 mg/l
DCO	7,9 Kg/j	18 %	630 mg/l	98 %	0,1 Kg/j	30,7 mg/l
MES	3,6 Kg/j		290 mg/l	100 %	0 Kg/j	2,4 mg/l
NGL	0,8 Kg/j		65 mg/l	82 %	0,2 Kg/j	34 mg/l
PT	0,1 Kg/j		6,4 mg/l	87 %	0 Kg/j	2,4 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0540190V002>