
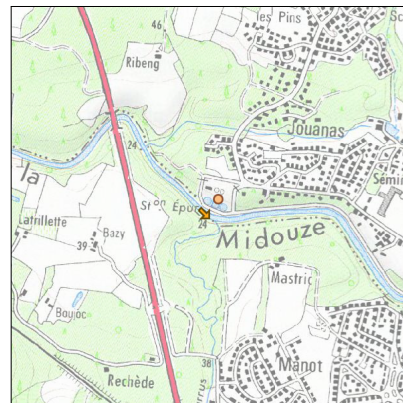


Système d'assainissement 2024

MONT DE MARSAN (JOUANAS)

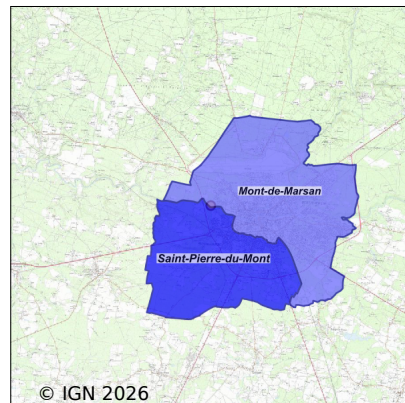

Station : MONT DE MARSAN (JOUANAS)

Code Sandre	0540192V003
Nom du maître d'ouvrage	MONT DE MARSAN AGGLOMERATION REGIE INTERCOMMUNALE
Nom de l'exploitant	MONT DE MARSAN AGGLOMERATION REGIE INTERCOMMUNALE
Date de mise en service	juillet 1975
Date de mise hors service	octobre 2021
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	43 600 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	2 616 Kg/j
Charge nominale DCO	5 232 Kg/j
Charge nominale MES	3 052 Kg/j
Débit nominal temps sec	6 450 m ³ /j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Décantation physique, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	File 1: Filtration à bande, Digestion anaérobie mésophile
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	416 538, 6 316 934 - Coordonnées établies (précision du décimètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Midouze

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

56% de Mont-de-Marsan depuis 1964

100% de Saint-Pierre-du-Mont depuis 1964

Raccordements des établissements industriels

6 EME R.P.I.M.A. CASERNE BOSQUET depuis 1964

BASE AERIENNE 118 C.E.A.M. depuis 1964

BLANCHISSERIE INTER-HOSPITALIERE ST PIERRE DU MONT depuis 1964

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE SAINTE-ANNE depuis 1964

C.H.G. DE MONT DE MARSAN (HOPITAL LESBAZEILLES) depuis 1992

DELPEYRAT - SAINT PIERRE DU MONT depuis 2001

GUYENNE ET GASCOGNE depuis 1995

LYCEE POLYVALENT CHARLES DESPIAU depuis 1964

SOC SODILANDES depuis 1995

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en October-2021

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0540192V009 MONT DE MARSAN (JOUANAS 2)







Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	9 700 m3/j	108 %			10 600 m3/j	
DBO5	1 180 Kg/j	53 %	126 mg/l	97 %	35 Kg/j	3,1 mg/l
DCO	3 030 Kg/j	68 %	320 mg/l	89 %	340 Kg/j	32 mg/l
MES	1 410 Kg/j		150 mg/l	95 %	70 Kg/j	6,5 mg/l
NGL	350 Kg/j		38 mg/l	83 %	59 Kg/j	5,3 mg/l
NTK	313 Kg/j		34 mg/l	89 %	35 Kg/j	3,3 mg/l
PT	46 Kg/j		4,9 mg/l	72 %	12,7 Kg/j	1,2 mg/l



Indice de confiance

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	5/5	5/5	5/5





Pollution traitée

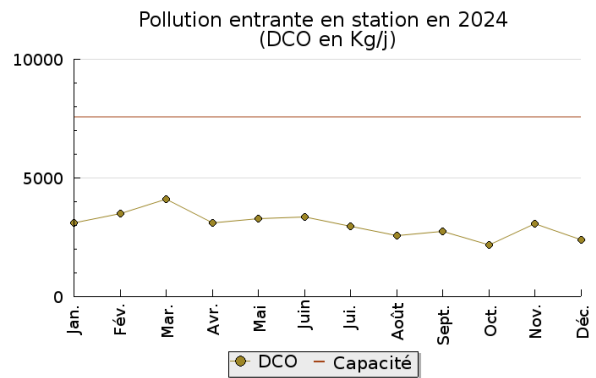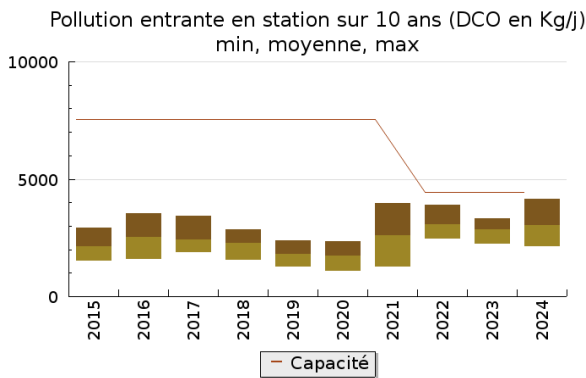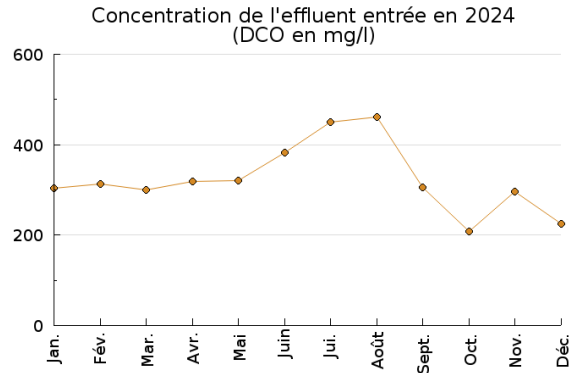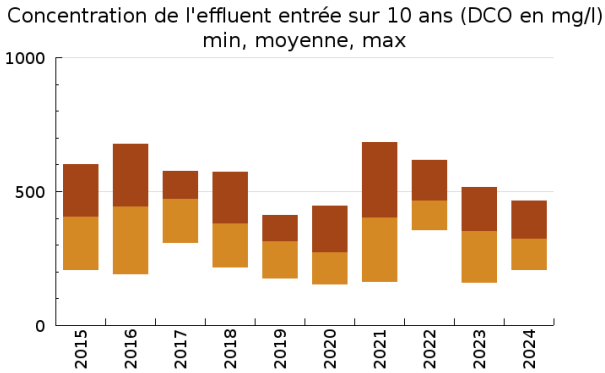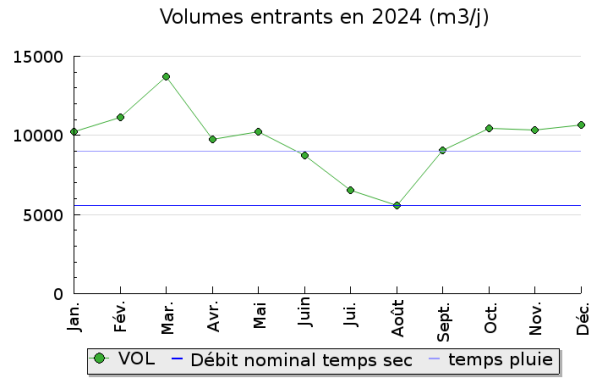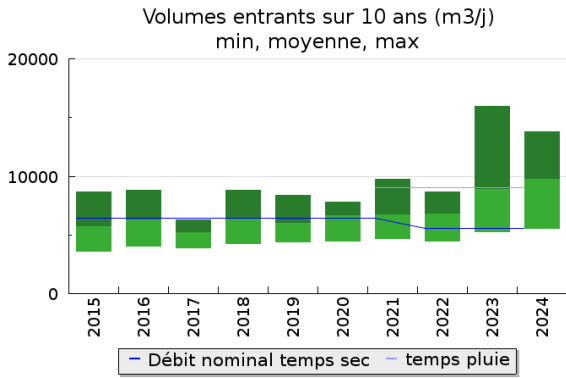

Pollution éliminée

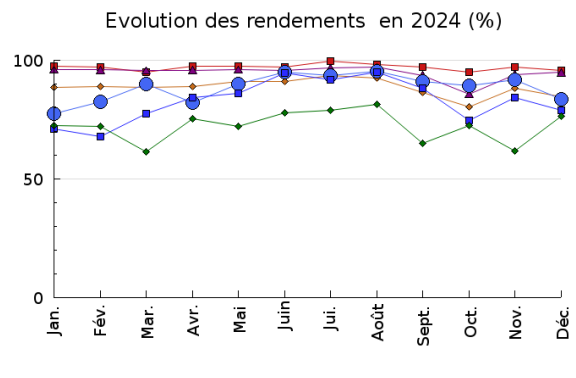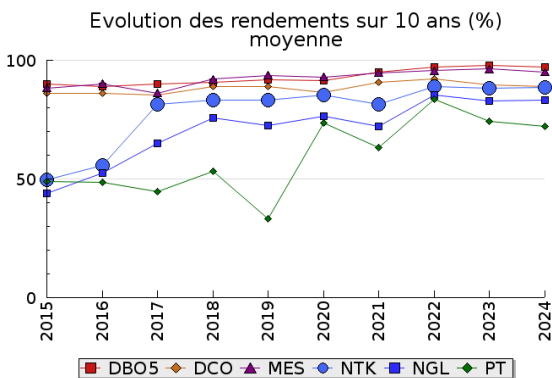


Pollution rejetée

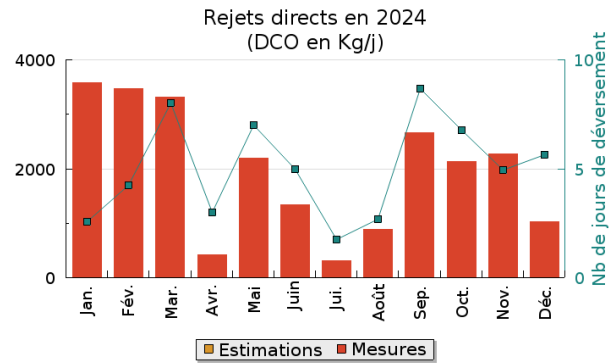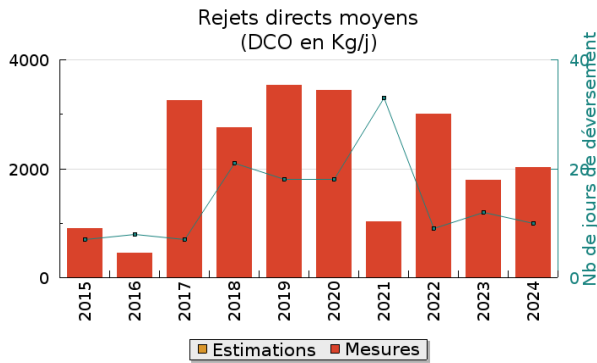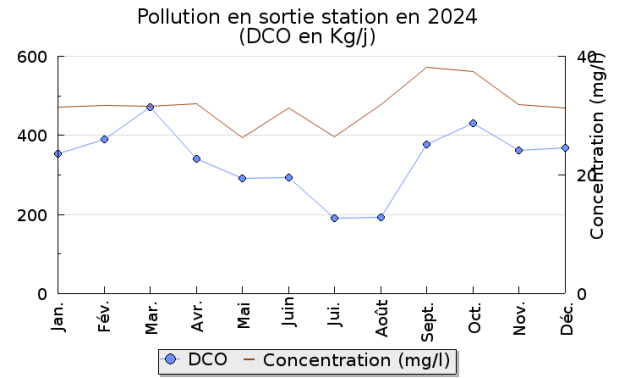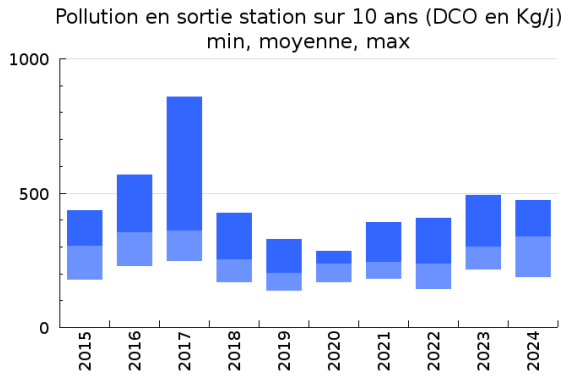

Production et destination des boues

Destination des boues sur 10 ans (tonne de matière sèche)

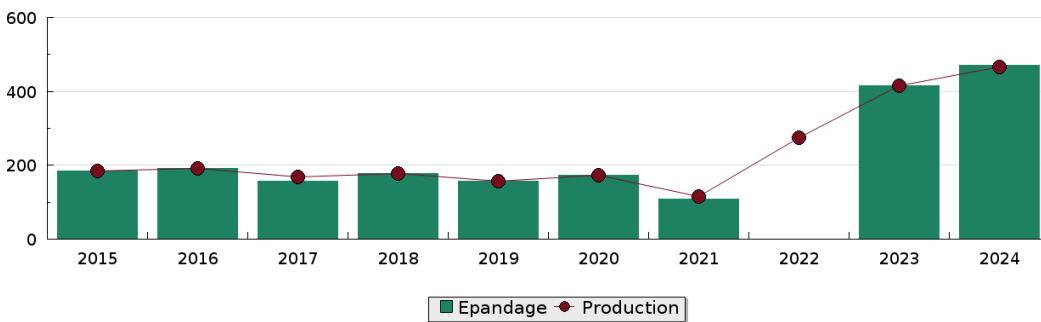

Problèmes rencontrés en 2024

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0540192V003>