


Système d'assainissement 2023

PEYREHORADE

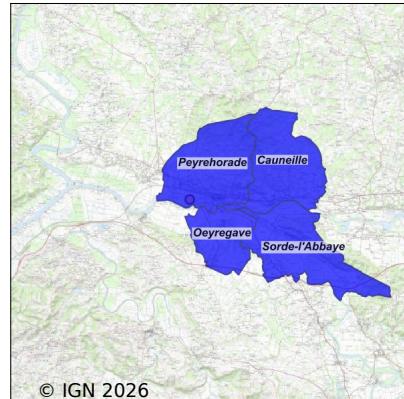

Station : PEYREHORADE

Code Sandre	0540224V002
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DES
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	octobre 1974
Date de mise hors service	novembre 2009
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	2 500 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	135 Kg/j
Charge nominale DCO	270 Kg/j
Charge nominale MES	200 Kg/j
Débit nominal temps sec	375 m ³ /j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	File 1: Lits de séchage
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	367 045, 6 280 309 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Gave de Pau

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Cauneille depuis 1964
 100% de Oeyregave depuis 2001
 100% de Peyrehorade depuis 1964
 100% de Sorde-l'Abbaye depuis 2022

Raccordements des établissements industriels

S.A.R.L. BARTHOUIL depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en November-2009

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0540224V003 PEYREHORADE







Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	1 030 m3/j	110 %			1 030 m3/j	
DBO5	245 Kg/j	66 %	267 mg/l	97 %	6,3 Kg/j	6,1 mg/l
DCO	580 Kg/j	78 %	610 mg/l	95 %	29,5 Kg/j	29,8 mg/l
MES	268 Kg/j		284 mg/l	96 %	9,8 Kg/j	9,7 mg/l
NGL	75 Kg/j		75 mg/l	88 %	9,3 Kg/j	9,3 mg/l
NTK	75 Kg/j		74 mg/l	90 %	7,6 Kg/j	7,6 mg/l
PT	7,6 Kg/j		7,6 mg/l	62 %	2,9 Kg/j	3 mg/l



Indice de confiance

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5





Pollution traitée

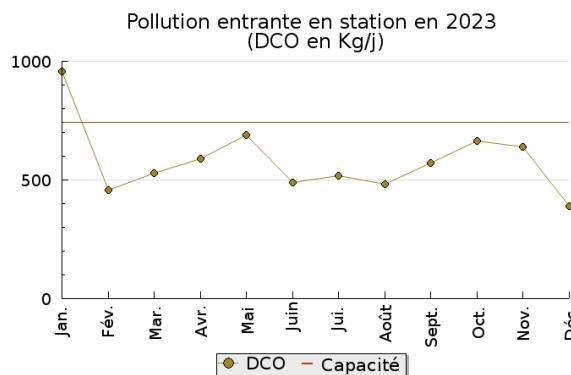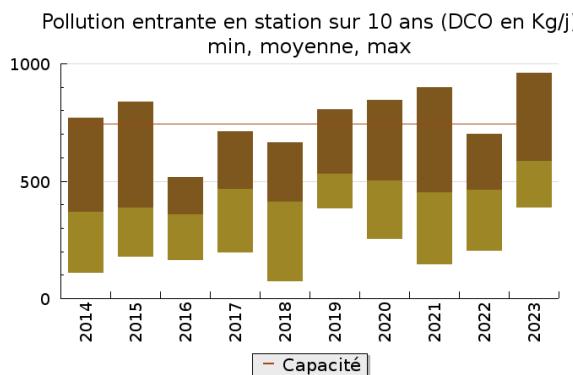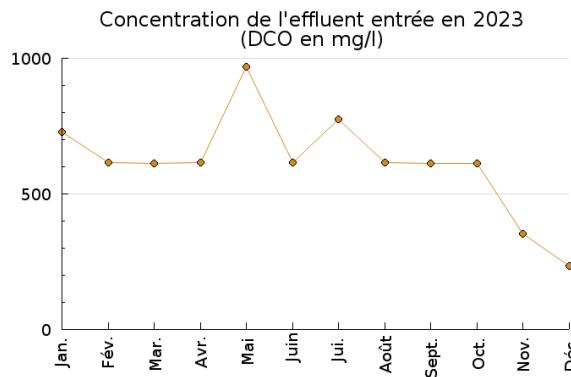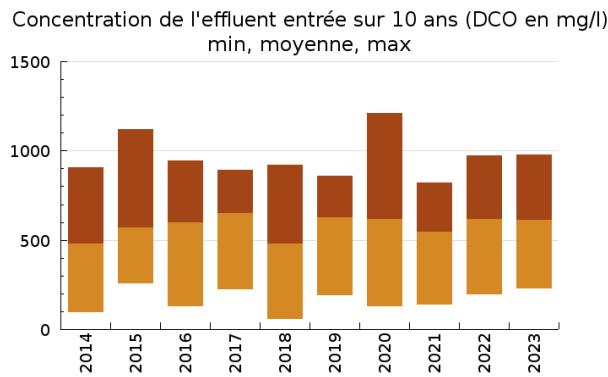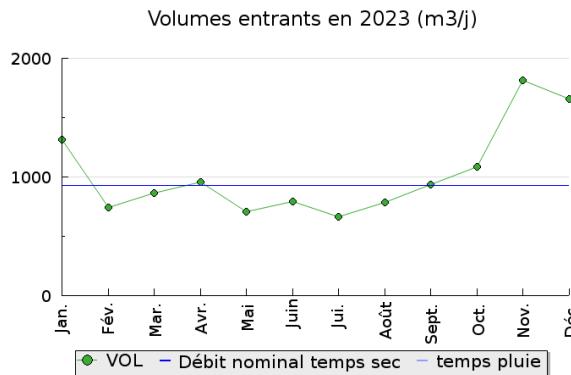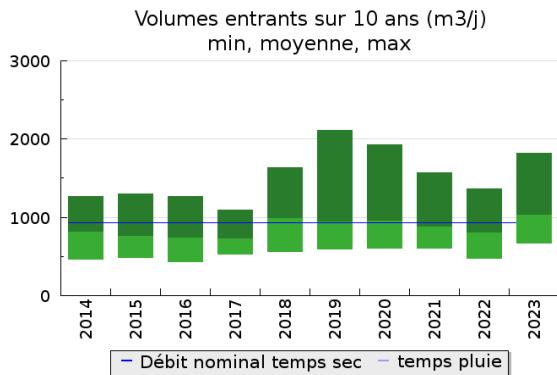

Pollution éliminée

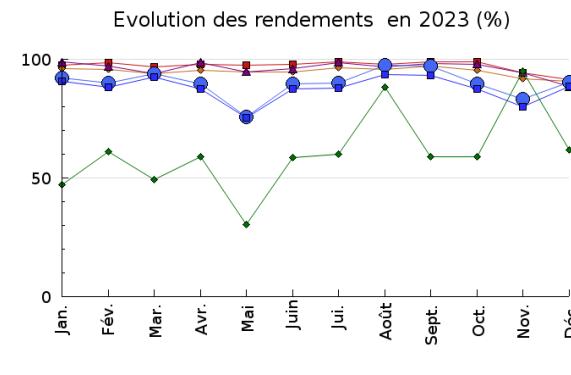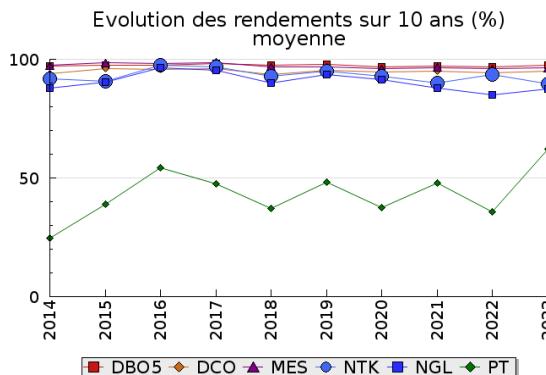


Pollution rejetée

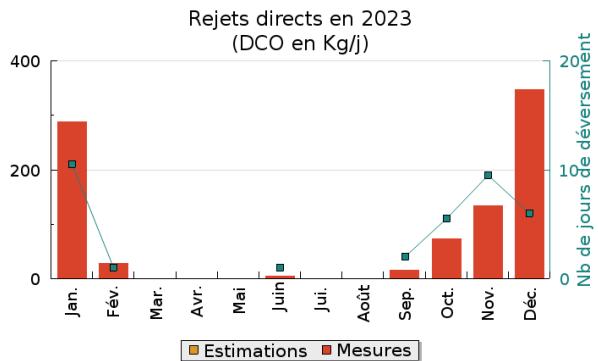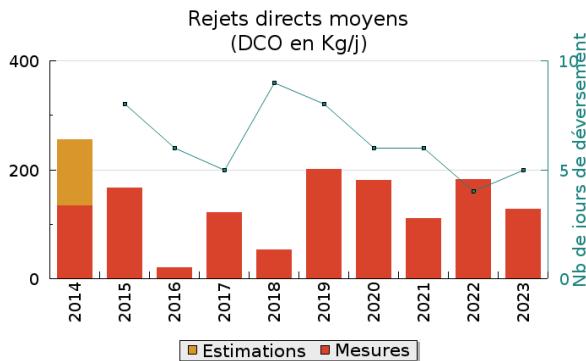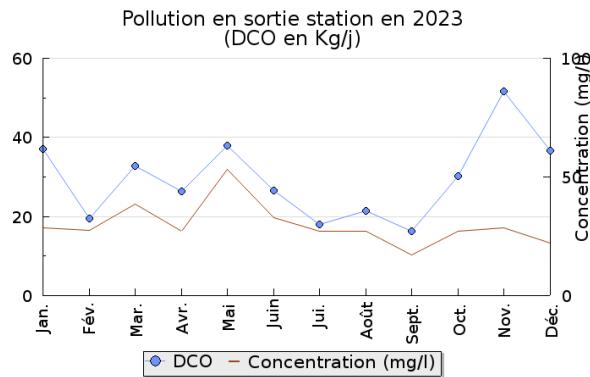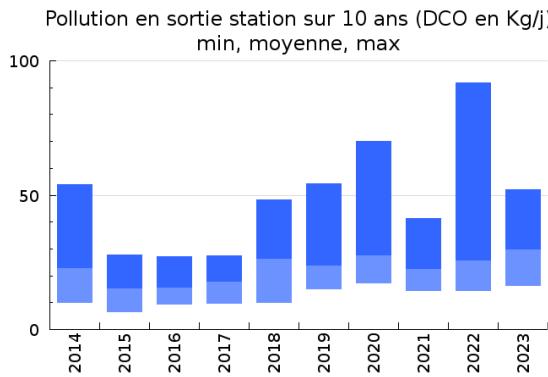

Production et destination des boues

Destination des boues sur 10 ans (tonne de matière sèche)

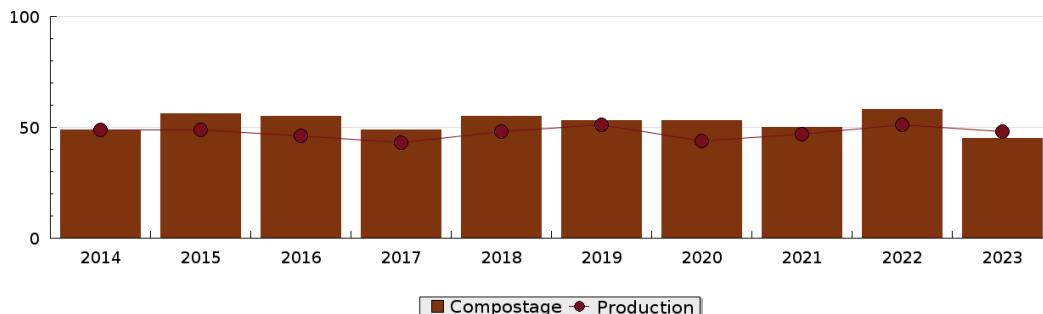

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

- ... à la collecte des effluents
 - ... à l'atteinte des performances européennes
 - ... à l'autosurveillance
 - ... à l'exploitation des ouvrages
 - ... à la production des boues
 - ... à la vétusté
 - ... à la destination des sous-produits
- Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0540224V002>