Système d'assainissement 2023
ST AUBIN

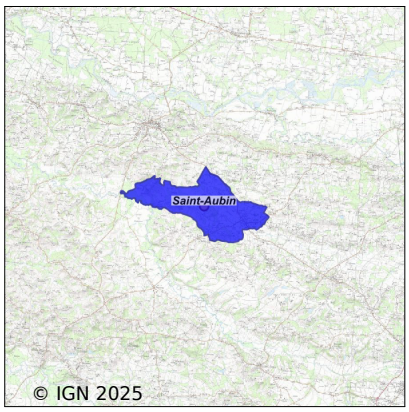

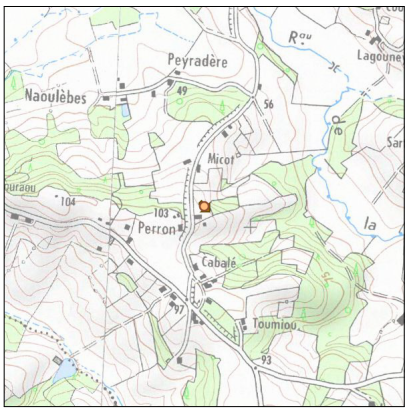

Station : ST AUBIN

Code Sandre	**0540249V001**
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DES
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	septembre 2005
Date de mise hors service	décembre 2012
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	75 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	4,5 Kg/j
Charge nominale DCO	9 Kg/j
Charge nominale MES	5,3 Kg/j
Débit nominal temps sec	11 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Filtres à sables
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	400 327, 6 297 997 - Coordonnées du centroïde de la commune
Milieu récepteur	Infiltration

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en December-2013

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0540249V002 ST AUBIN

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	25,7 m3/j	49 %			25,6 m3/j	
DBO5	1 Kg/j	5 %	41 mg/l	95 %	0,1 Kg/j	2 mg/l
DCO	2,6 Kg/j	6 %	100 mg/l	70 %	0,8 Kg/j	30 mg/l
MES	1,1 Kg/j		43 mg/l	94 %	0,1 Kg/j	2,8 mg/l
NGL	0,6 Kg/j		23,5 mg/l	46 %	0,3 Kg/j	12,7 mg/l
NTK	0,5 Kg/j		20,3 mg/l	81 %	0,1 Kg/j	4 mg/l
PT	0 Kg/j		1,8 mg/l	-59,3 %	0,1 Kg/j	2,8 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http ://adour-garonne.eaufrance.fr).

Accés à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0540249V001