


Système d'assainissement 2023 ST VINCENT DE TYROSSE







Station: ST VINCENT DE TYROSSE

Code Sandre 0540284V001

Nom du maître d'ouvrage SYNDICAT MIXTE DE LA BASSE VALLEE DE L'ADOUR SERVICE

Nom de l'exploitant

Date de mise en service juillet 1974 Date de mise hors service janvier 2004

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk)

Capacité 4 000 équivalent-habitant

Charge nominale DBO5 260 Kg/jCharge nominale DCO 520 Kg/jCharge nominale MES 320 Kg/jDébit nominal temps sec 900 m3/j

Débit nominal temps pluie

Filières EAU File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p Filières BOUE File 1: Table d'égouttage, Lits de séchage, Stabilisation aérobie

Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet 351 104, 6 292 800 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

(Lambert 93)

Milieu récepteur Rivière - null







Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Saint-Vincent-de-Tyrosse depuis 1964

Raccordements des établissements industriels

SERIPANNEAUX depuis 1992

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en January-2004

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0540284V003 ST VINCENT DE TYROSSE

Tableau de synthèse

Paramètre]	Pollution entra	inte	Rendement	Pollution sortante		
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration	
VOL	$2~400~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	92 %			$2~440~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$		
DBO5	$306~{ m Kg/j}$	42 %	141 mg/l	98 %	$5.8~\mathrm{Kg/j}$	$2.4~\mathrm{mg/l}$	
DCO	860 Kg/j	59 %	380 mg/l	91 %	78 Kg/j	$32~{ m mg/l}$	
MES	$410~{ m Kg/j}$		183 mg/l	97 %	$12~{ m Kg/j}$	4,8 mg/l	
NGL	$96~{ m Kg/j}$		44 mg/l	88 %	$11,4~{ m Kg/j}$	4.7 mg/l	
NTK	94 Kg/j		43 mg/l	93 %	$6,6~\mathrm{Kg/j}$	2,8 mg/l	
PT	9,7 Kg/j		4,5 mg/l	28,6 %	7 Kg/j	3 mg/l	

Indice de confiance


2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4/5	4/5	4/5	3/5	4/5	4/5	3/5	4/5	4/5	4/5









Pollution traitée

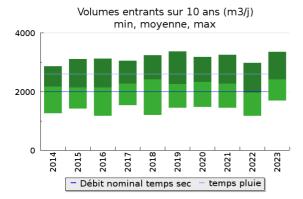


Concentration de l'effluent entrée sur 10 ans (DCO en mg/l)




Pollution entrante en station sur 10 ans (DCO en Kg/j)




Pollution éliminée




Volumes entrants en 2023 (m3/j)




Concentration de l'effluent entrée en 2023 (DCO en mg/l)



Pollution entrante en station en 2023 (DCO en Kg/j)



Evolution des rendements en 2023 (%)













Pollution rejetée

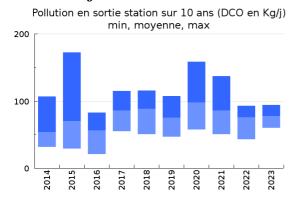

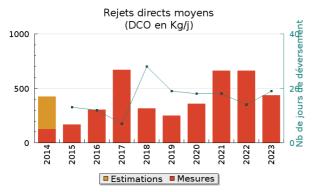


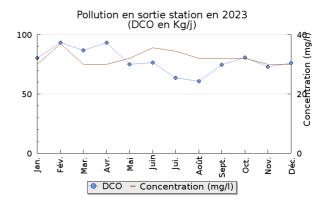

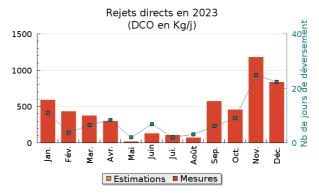

Production et destination des boues

Destination des boues sur 10 ans (tonne de matière sèche)

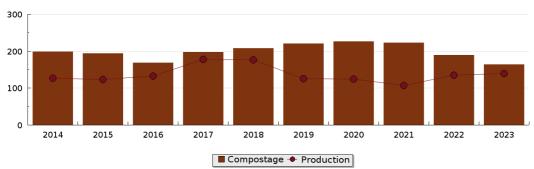

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

à la collecte des effluents	Non
à l'atteinte des performances européennes	Non
à l'autosurveillance	Non
à l'exploitation des ouvrages	Non
à la production des boues	Non
à la vétusté	Non
à la destination des sous-produits	Non







Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

 $Acc\'{e}s \`{a} la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0540284V001$



