
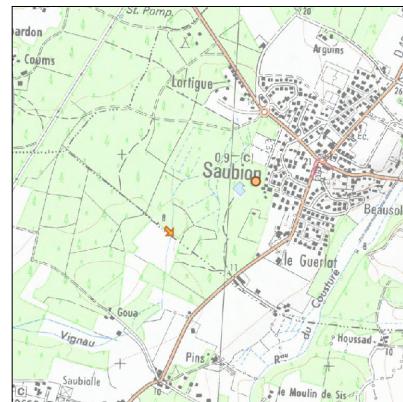


Système d'assainissement 2023

SAUBION

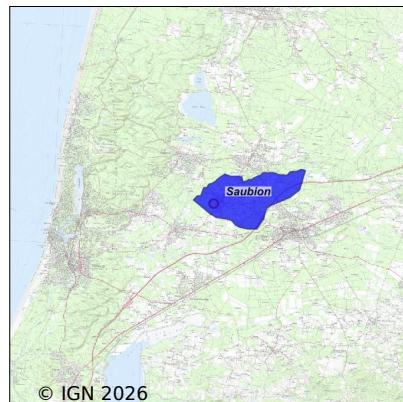

Station : SAUBION

Code Sandre	0540291V002
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT MIXTE DE LA BASSE VALLEE DE L'ADOUR SERVICE
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	juillet 1989
Date de mise hors service	juillet 2004
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk, Ngl et Pt phy-chi)
Capacité	2 200 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	132 Kg/j
Charge nominale DCO	264 Kg/j
Charge nominale MES	154 Kg/j
Débit nominal temps sec	440 m ³ /j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 2: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p, Traitement physico-chimique en aération File 1: Lits de séchage
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	349 090, 6 295 321 - Coordonnées établies (précision du décimètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau du Vignau

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en July-2004

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0540291V003 SAUBION


Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante	Rendement	Pollution sortante


Indice de confiance

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	null/5	null/5


Pollution traitée

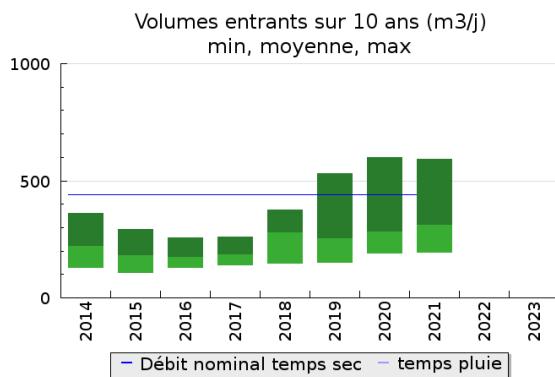

Concentration de l'effluent entrée sur 10 ans (DCO en mg/l)
 min, moyenne, max

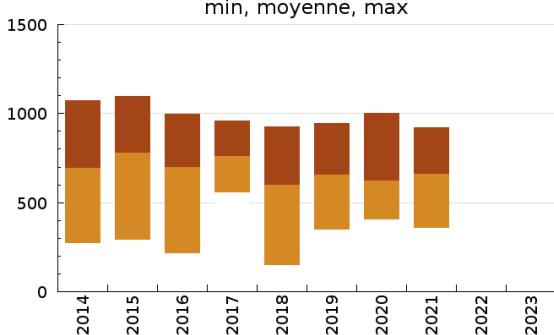


Pollution entrante en station sur 10 ans (DCO en Kg/j)
 min, moyenne, max

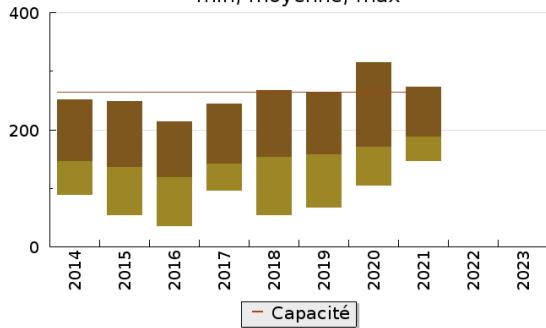


Pollution éliminée


Evolution des rendements sur 10 ans (%)
 moyenne

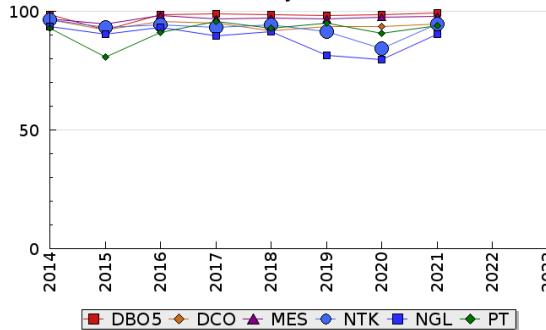

Pollution rejetée


Pollution en sortie station sur 10 ans (DCO en Kg/j)
 min, moyenne, max

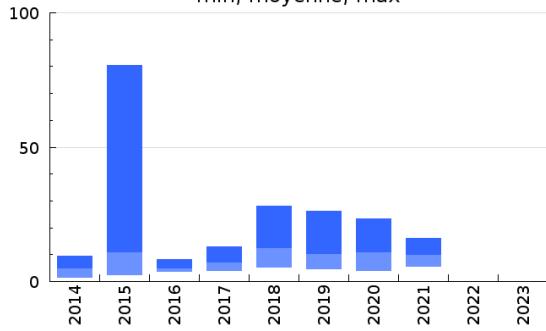

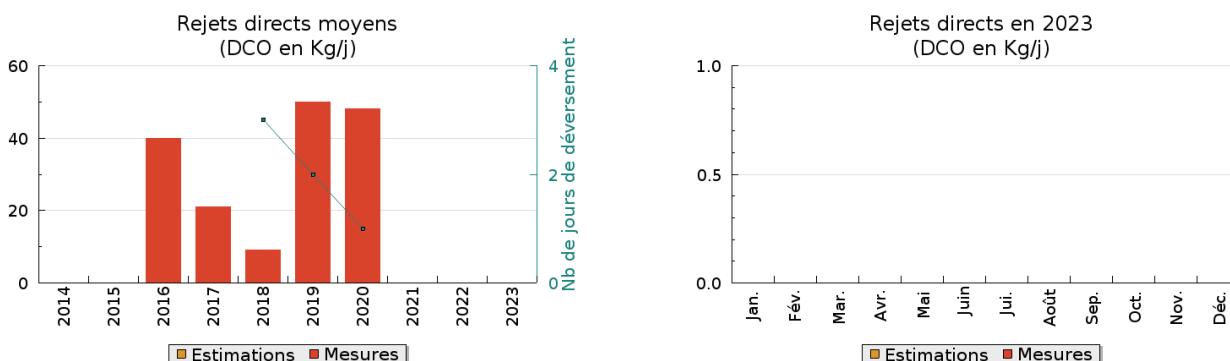

Production et destination des boues

Destination des boues sur 10 ans (tonne de matière sèche)

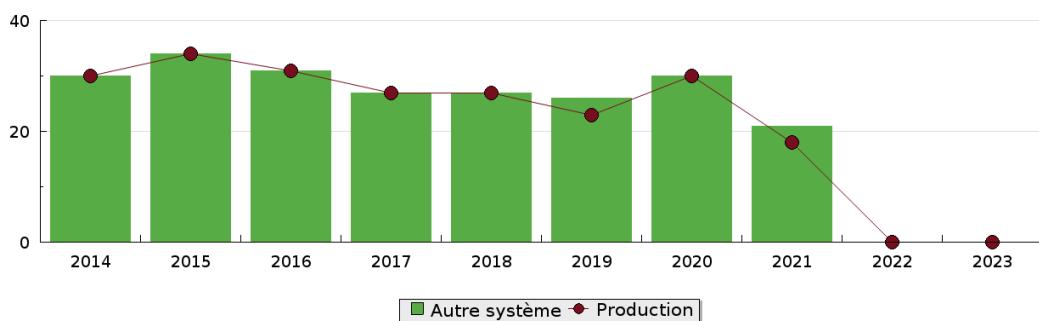

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

- ... à la collecte des effluents Non
- ...à l'atteinte des performances européennes Non
- ...à l'autosurveillance Non
- ...à l'exploitation des ouvrages Non
- ...à la production des boues Non
- ...à la vétusté Non
- ...à la destination des sous-produits Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0540291V002>