
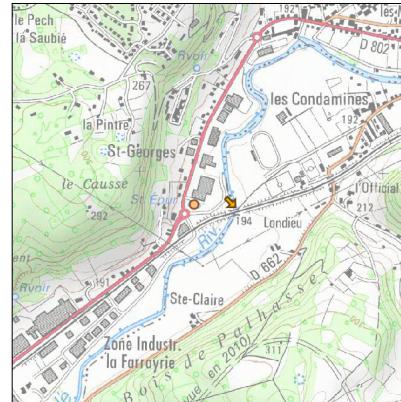


# Système d'assainissement 2023

## FIGEAC

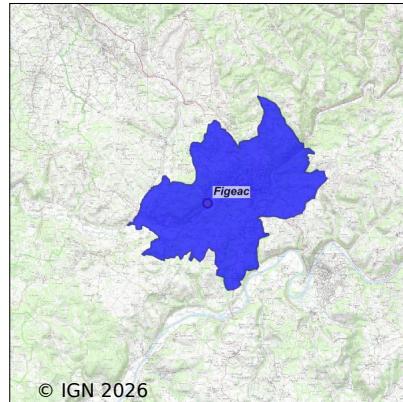

### Station : FIGEAC

Code Sandre	<b>0546102V001</b>
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE FIGEAC
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	novembre 1972
Date de mise hors service	juillet 2011
Niveau de traitement	Primaire bio simple (Décanteur Digesteur)
Capacité	16 000 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	1 120 Kg/j
Charge nominale DCO	2 240 Kg/j
Charge nominale MES	1 120 Kg/j
Débit nominal temps sec	3 360 m <sup>3</sup> /j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p, Boues activées moy. charge/forte charge
Filières BOUE	File 1: Lits de séchage, Stabilisation aérobie
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	621 587, 6 389 739 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Célé

## Chronologie des raccordements au réseau

### Raccordements communaux

100% de Figeac depuis 1964

### Raccordements des établissements industriels

CENTRE HOSPITALIER DE FIGEAC depuis 1993

FIGEAC AERO depuis 1964

LYCEE POLYVALENT REGIONAL CHAMPOLLION depuis 1964

RATIER FIGEAC depuis 1964

SOC EXPLOITATION ABATTOIRS PAYS FIGEAC depuis 1995

SOCIETE NOUVELLE LARNAUDIE depuis 1993

SOCIETE NOUVELLE LARNAUDIE S.A. depuis 1964

## Observations SDDE

### Système de collecte

Aucune observation

### Station d'épuration

Aucune observation

### Sous produits

Aucune observation

## Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en July-2011

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0546102V003      FIGEAC

### Tableau de synthèse


Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	3 150 m <sup>3</sup> /j	37 %			3 080 m <sup>3</sup> /j	
DBO5	260 Kg/j	25 %	102 mg/l	98 %	4,4 Kg/j	1,5 mg/l
DCO	890 Kg/j	43 %	350 mg/l	90 %	93 Kg/j	30,2 mg/l
MES	680 Kg/j		266 mg/l	98 %	11,5 Kg/j	3,6 mg/l
NGL	87 Kg/j		34 mg/l	68 %	27,6 Kg/j	9,3 mg/l
NTK	87 Kg/j		34 mg/l	96 %	3,7 Kg/j	1,3 mg/l
PT	9,6 Kg/j		3,8 mg/l	92 %	0,8 Kg/j	0,3 mg/l

### Indice de confiance


2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5

## Pollution traitée


Volumes entrants sur 10 ans (m<sup>3</sup>/j)  
 min, moyenne, max

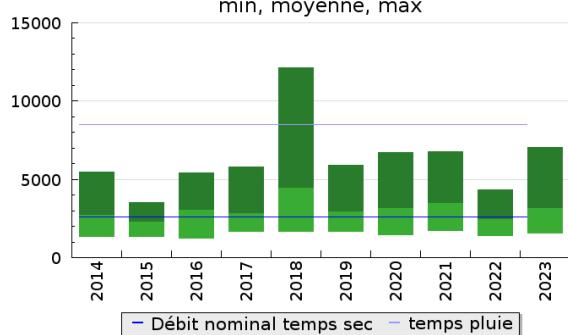

Concentration de l'effluent entrée sur 10 ans (DCO en mg/l)  
 min, moyenne, max

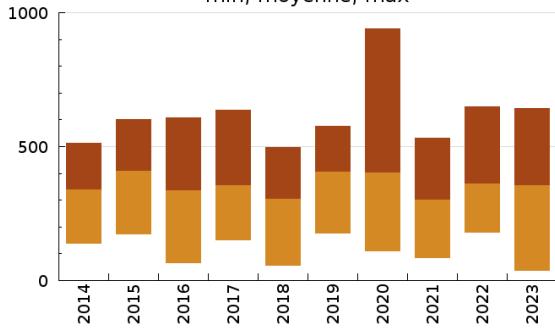


Pollution entrante en station sur 10 ans (DCO en Kg/j)  
 min, moyenne, max

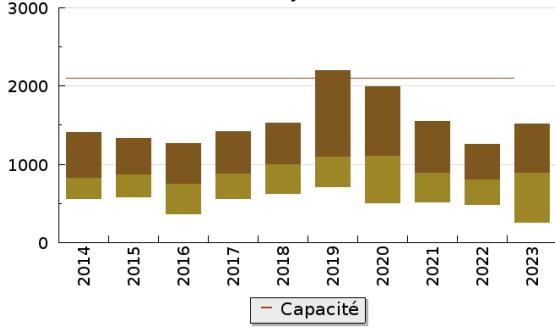


## Pollution éliminée


Evolution des rendements sur 10 ans (%)  
 moyenne

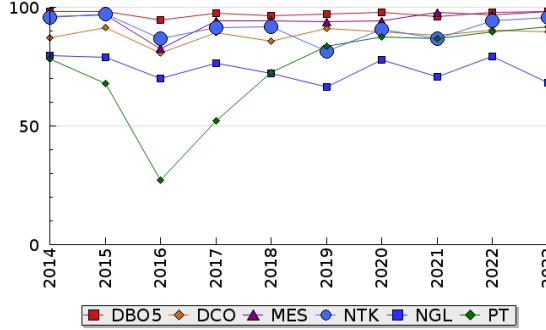


Volumes entrants en 2023 (m<sup>3</sup>/j)

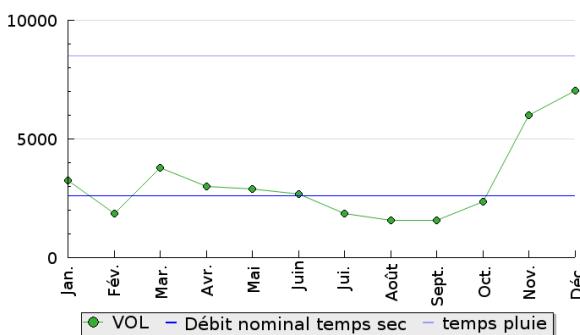


Concentration de l'effluent entrée en 2023 (DCO en mg/l)

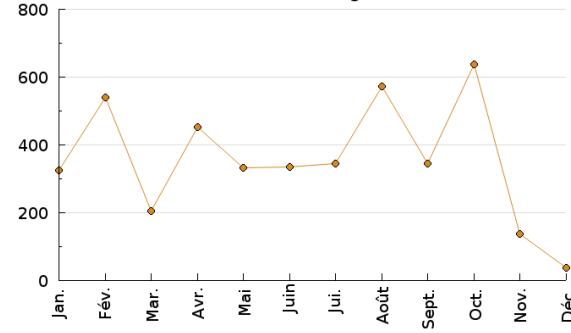





Pollution entrante en station en 2023 (DCO en Kg/j)

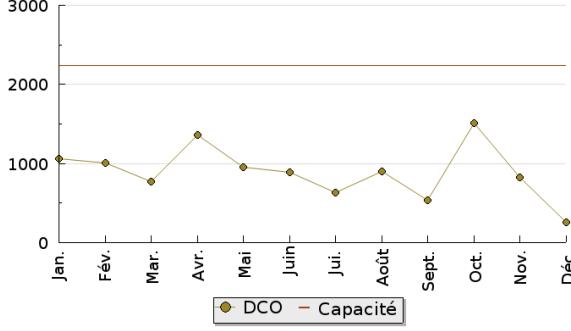

Evolution des rendements en 2023 (%)

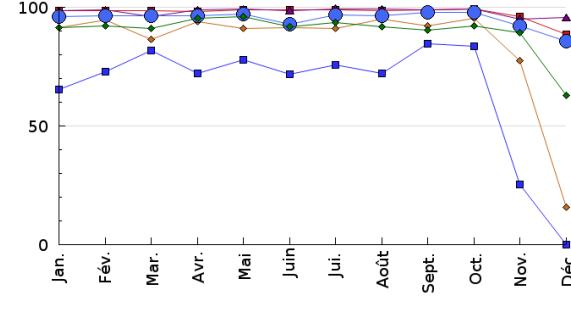


## Pollution rejetée

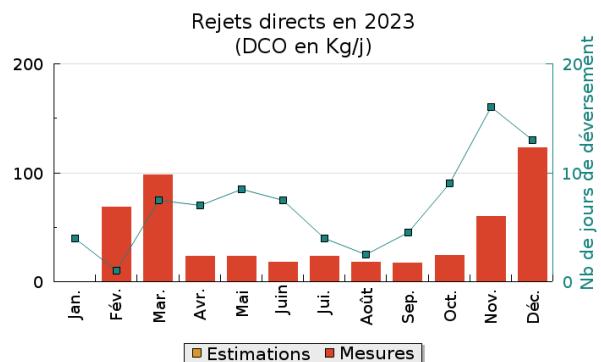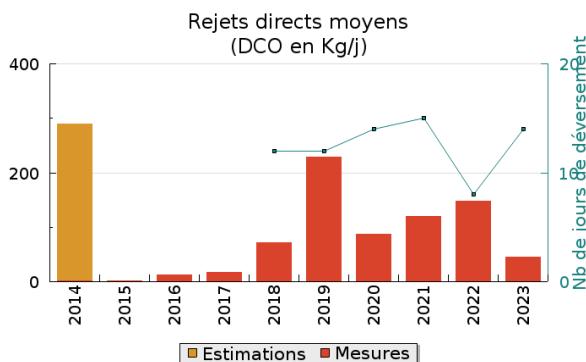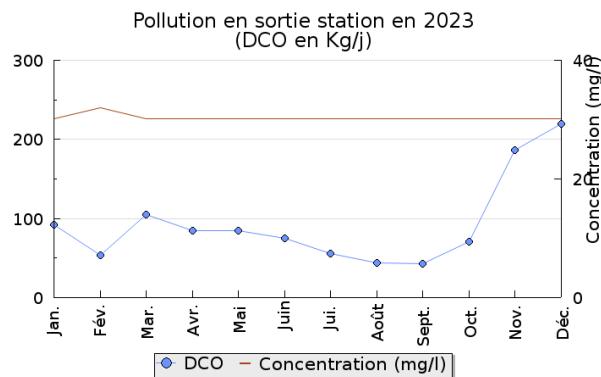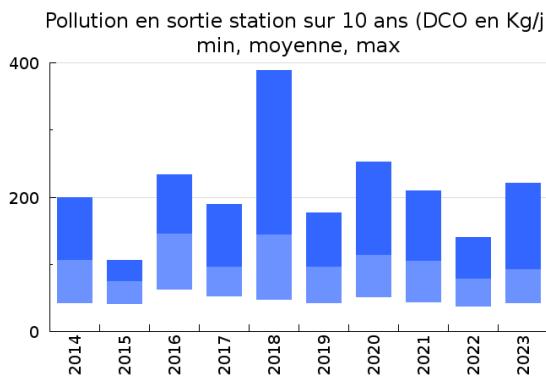

## Production et destination des boues

Destination des boues sur 10 ans (tonne de matière sèche)

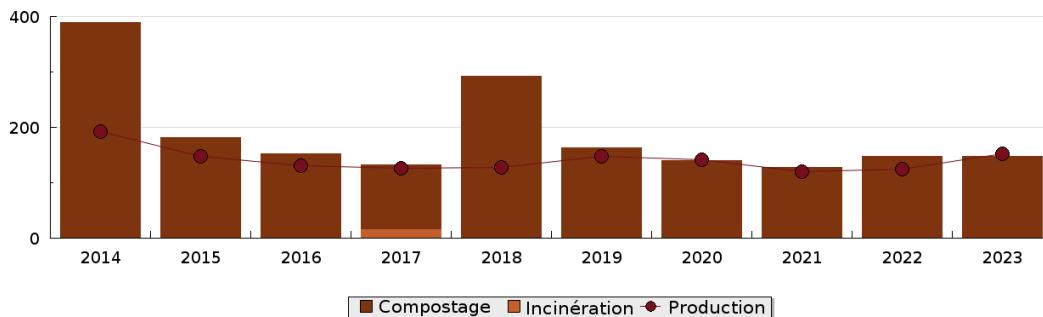

## Problèmes rencontrés en 2023

### Problèmes liés...

- ... à la collecte des effluents
- ... à l'atteinte des performances européennes
- ... à l'autosurveillance
- ... à l'exploitation des ouvrages
- ... à la production des boues
- ... à la vétusté
- ... à la destination des sous-produits

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0546102V001>