Système d'assainissement 2023
SOUSCEYRAC (CENTRE)

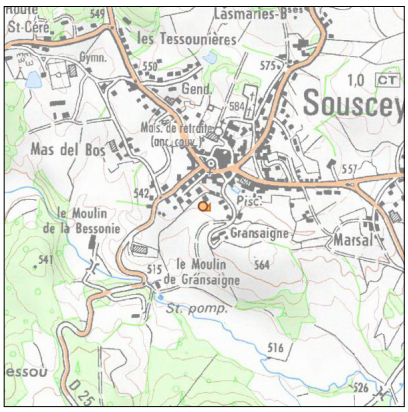

Station : SOUSCEYRAC (CENTRE)

Code Sandre	**0546311V001**
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE SOUSCEYRAC
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 1971
Date de mise hors service	juin 2006
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	50 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	3,5 Kg/j
Charge nominale DCO	6 Kg/j
Charge nominale MES	3,5 Kg/j
Débit nominal temps sec	8 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Décantation physique
Filières BOUE	File 1: Digestion anaérobie mésophile
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	623 736, 6 419 614 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - null

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en June-2006

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0546311V003 SOUSCEYRAC (BOURG)

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	990 m3/j	124 %			990 m3/j	
DBO5	10,8 Kg/j	18 %	11 mg/l	86 %	1,5 Kg/j	1,5 mg/l
DCO	32 Kg/j	26 %	32 mg/l	6,1 %	29,8 Kg/j	30 mg/l
MES	11 Kg/j		11,4 mg/l	78 %	2,5 Kg/j	2,5 mg/l
NGL	4,3 Kg/j		4,4 mg/l	-54,8 %	6,7 Kg/j	6,8 mg/l
NTK	4,3 Kg/j		4,4 mg/l	75 %	1,1 Kg/j	1,1 mg/l
PT	0,4 Kg/j		0,4 mg/l	-50,1 %	0,6 Kg/j	0,6 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http ://adour-garonne.eaufrance.fr).

Accés à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0546311V001