


# Système d'assainissement 2024

## BLANQUEFORT SUR BRIOLANCE

### Réseau de type Séparatif

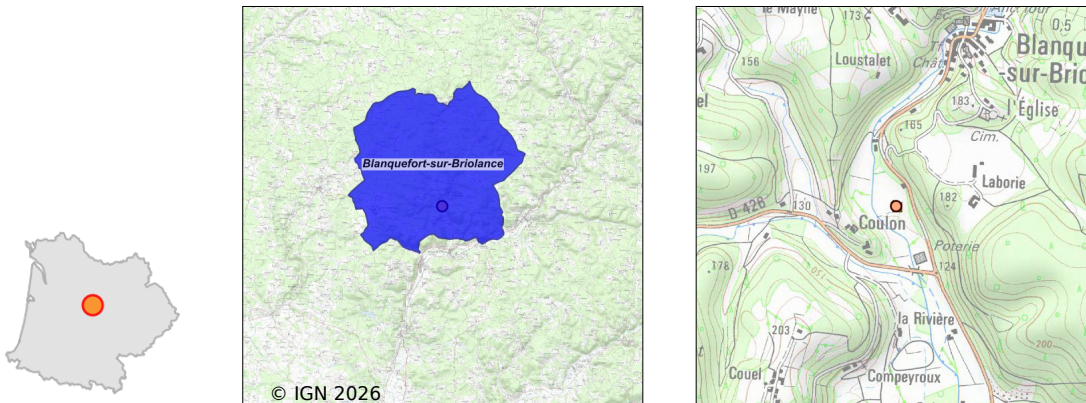

## Station : BLANQUEFORT SUR BRIOLANCE

Code Sandre	0547029V001
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT EAU47 REGIE EAU
Nom de l'exploitant	SAUR
Date de mise en service	janvier 2008
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	150 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	9 Kg/j
Charge nominale DCO	18 Kg/j
Charge nominale MES	13 Kg/j
Débit nominal temps sec	22 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	538 623, 6 390 434 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Briolance

## Observations SDDE

### Système de collecte

Aucune observation

### Station d'épuration

Aucune observation

### Sous produits

Aucune observation

## Données chiffrées

### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	6,1 m3/j	28 %			6,1 m3/j	
DBO5	2,2 Kg/j	24 %	360 mg/l	99 %	0 Kg/j	4,1 mg/l
DCO	1,9 Kg/j	10 %	310 mg/l	86 %	0,3 Kg/j	43 mg/l
MES	0,5 Kg/j		82 mg/l	98 %	0 Kg/j	1,6 mg/l
NGL	0,6 Kg/j		97 mg/l	81 %	0,1 Kg/j	17,8 mg/l
NTK	0,6 Kg/j		97 mg/l	98 %	0 Kg/j	2,2 mg/l
PT	0,1 Kg/j		9,6 mg/l	-2,9 %	0,1 Kg/j	9,6 mg/l

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0547029V001>