


Système d'assainissement 2024

BLANQUEFORT SUR BRIOLANCE-LA SAUVETAT

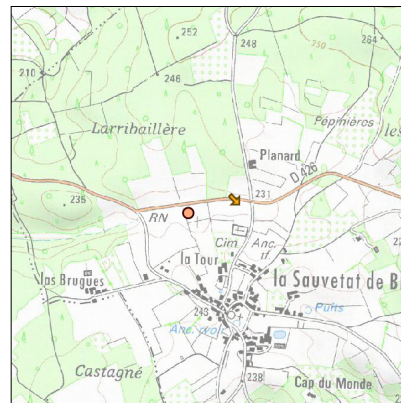

Station : BLANQUEFORT SUR BRIOLANCE-LA SAUVETAT

Code Sandre	0547029V002
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT EAU47 REGIE EAU
Nom de l'exploitant	SAUR
Date de mise en service	novembre 2012
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	150 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	9 Kg/j
Charge nominale DCO	18 Kg/j
Charge nominale MES	14 Kg/j
Débit nominal temps sec	22 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Filtres plantés File 2: Prétraitements, Filtres plantés, Zone intermédiaire avant rejet
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	535 355, 6 390 671 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - null

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	4 m3/j	18 %			4 m3/j	
DBO5	1 Kg/j	12 %	260 mg/l	95 %	0,1 Kg/j	13,5 mg/l
DCO	2,3 Kg/j	13 %	580 mg/l	74 %	0,6 Kg/j	150 mg/l
MES	1 Kg/j		260 mg/l	77 %	0,2 Kg/j	60 mg/l
NGL	0,4 Kg/j		94 mg/l	19,8 %	0,3 Kg/j	75 mg/l
NTK	0,4 Kg/j		94 mg/l	76 %	0,1 Kg/j	22,5 mg/l
PT	0 Kg/j		7,5 mg/l	-66,7 %	0,1 Kg/j	12,5 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0547029V002>