


# Système d'assainissement 2024

## BOUGLON (LE CLAVIER)

### Réseau de type Séparatif

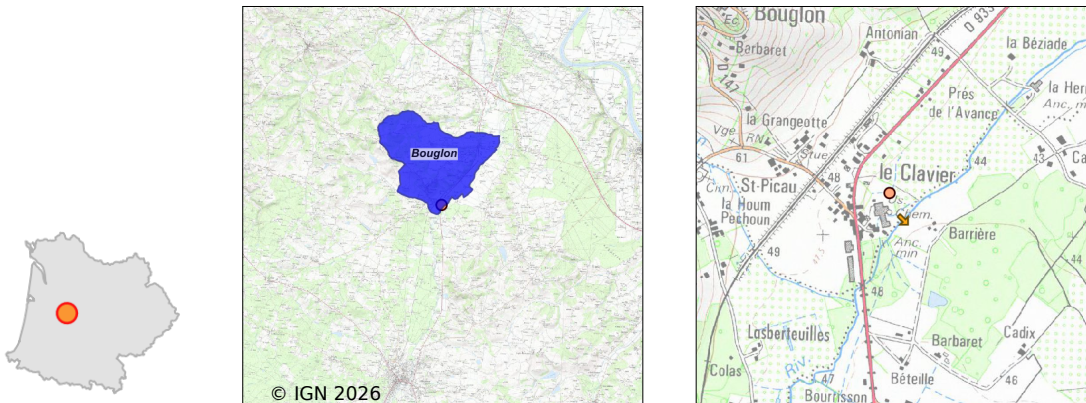

## Station : BOUGLON (LE CLAVIER)

Code Sandre	0547034V001
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT DES EAUX GARONNE GASCOGNE
Nom de l'exploitant	VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
Date de mise en service	septembre 1991
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	500 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	30 Kg/j
Charge nominale DCO	45 Kg/j
Charge nominale MES	35 Kg/j
Débit nominal temps sec	75 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	469 474, 6 369 423 - Coordonnées établies (précision du décimètre)
Milieu récepteur	Rivière - L'Avance

# Chronologie des raccordements au réseau

## Raccordements communaux

100% de Bouglon depuis 1964

## Observations SDDE

### Système de collecte

Aucune observation

### Station d'épuration

Aucune observation

### Sous produits

Aucune observation

## Données chiffrées

### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	20,1 m3/j	27 %			20,1 m3/j	
DBO5	6,3 Kg/j	21 %	316 mg/l	99 %	0,1 Kg/j	4 mg/l
DCO	13,7 Kg/j	30 %	680 mg/l	97 %	0,4 Kg/j	20 mg/l
MES	5,6 Kg/j		280 mg/l	98 %	0,1 Kg/j	5 mg/l
NGL	1,5 Kg/j		74 mg/l	57 %	0,6 Kg/j	31,5 mg/l
NTK	1,5 Kg/j		74 mg/l	98 %	0 Kg/j	1,5 mg/l
PT	0,2 Kg/j		7,7 mg/l	42 %	0,1 Kg/j	4,5 mg/l

## Problèmes rencontrés en 2024

### Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0547034V001>