Système d'assainissement 2023
CALONGES Lotissements

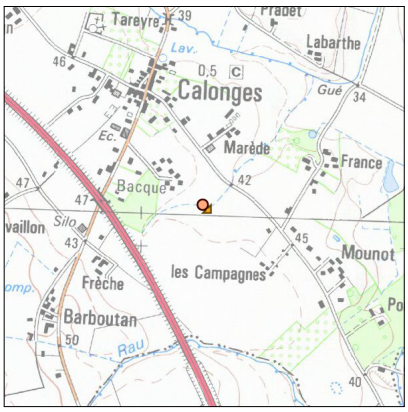

Station : CALONGES Lotissements

Code Sandre	**0547046V002**
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE CALONGES
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 1983
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	87 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	5,2 Kg/j
Charge nominale DCO	10,4 Kg/j
Charge nominale MES	6 Kg/j
Débit nominal temps sec	13 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	480 419, 6 367 305 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau de Tareyre

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	3 m3/j	23 %			3 m3/j	
DBO5	0,3 Kg/j	6 %	110 mg/l	97 %	0 Kg/j	3,3 mg/l
DCO	1,4 Kg/j	14 %	480 mg/l	95 %	0,1 Kg/j	24,7 mg/l
MES	0,4 Kg/j		130 mg/l	97 %	0 Kg/j	3,3 mg/l
PT	0 Kg/j		13,1 mg/l	23,4 %	0 Kg/j	10 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http ://adour-garonne.eaufrance.fr).

Accés à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0547046V002