
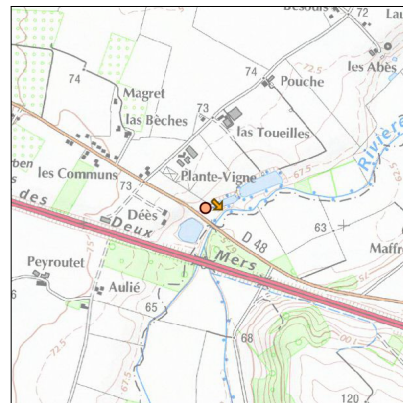


Système d'assainissement 2024

CAUDECOSTE Hameau de Las Bêches

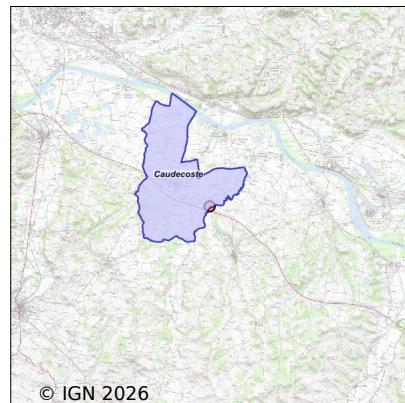

Station : CAUDECOSTE Hameau de Las Bêches

Code Sandre	0547060V002
Nom du maître d'ouvrage	AGGLOMERATION D'AGEN
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	novembre 2009
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	90 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	5,4 Kg/j
Charge nominale DCO	10,8 Kg/j
Charge nominale MES	8 Kg/j
Débit nominal temps sec	13,5 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	520 371, 6 336 838 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Rivière de l'Auroue

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	5,9 m3/j	44 %			10,4 m3/j	
DBO5	1,2 Kg/j	22 %	200 mg/l	84 %	0,2 Kg/j	18,2 mg/l
DCO	2,6 Kg/j	24 %	440 mg/l	72 %	0,7 Kg/j	70 mg/l
MES	0,7 Kg/j		120 mg/l	92 %	0,1 Kg/j	5,8 mg/l
NGL	0,6 Kg/j		97 mg/l	4,8 %	0,6 Kg/j	52 mg/l
NTK	0,6 Kg/j		97 mg/l	53 %	0,3 Kg/j	26 mg/l
PT	0,1 Kg/j		8,5 mg/l	0 %	0,1 Kg/j	4,8 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0547060V002>