
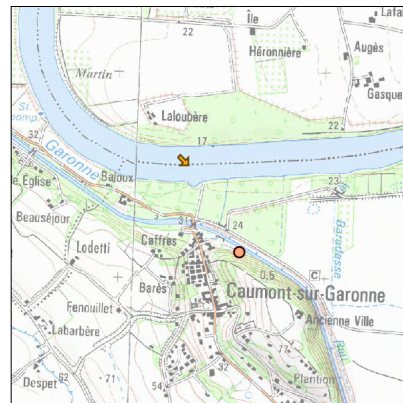


# Système d'assainissement 2022

## CAUMONT-SUR-GARONNE

### Réseau de type Séparatif

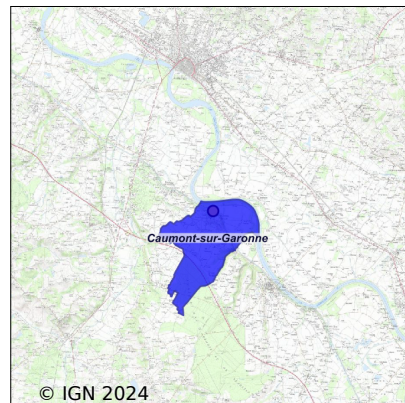

## Station : CAUMONT-SUR-GARONNE

Code Sandre	0547061V001
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT EAU47
Nom de l'exploitant	SYNDICAT EAU47 REGIE EAU
Date de mise en service	décembre 2006
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	330 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	19,8 Kg/j
Charge nominale DCO	39,6 Kg/j
Charge nominale MES	29,7 Kg/j
Débit nominal temps sec	50 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	475 853, 6 375 317 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Garonne

# Chronologie des raccordements au reseau

## Raccordements communaux

100% de Caumont-sur-Garonne depuis 2007

## Observations SDDE

### Systeme de collecte

Aucune observation

### Station d'epuration

Aucune observation

### Sous produits

Aucune observation

## Donnees chifrees

### Tableau de synthese

Parametre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacite	Concentration		Charge	Concentration
VOL	36 m3/j	71 %			39 m3/j	
DBO5	18,2 Kg/j	92 %	510 mg/l	79 %	3,7 Kg/j	97 mg/l
DCO	43 Kg/j	108 %	1 200 mg/l	73 %	11,5 Kg/j	298 mg/l
MES	19,2 Kg/j		540 mg/l	85 %	2,9 Kg/j	75 mg/l
NGL	4,6 Kg/j		128 mg/l	13,8 %	3,9 Kg/j	102 mg/l
NTK	4,6 Kg/j		128 mg/l	24,3 %	3,5 Kg/j	90 mg/l
PT	0,4 Kg/j		12,3 mg/l	15,9 %	0,4 Kg/j	9,6 mg/l

## Problemes rencontres en 2022

### Problemes lies...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances europeennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vetusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

## Accès aux donnees

Les donnees historiques sont disponibles en telechargement depuis la thematique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de donnees du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0547061V001>