


# Système d'assainissement 2023

## CLERMONT DESSOUS (La Pouleille)

### Réseau de type Séparatif

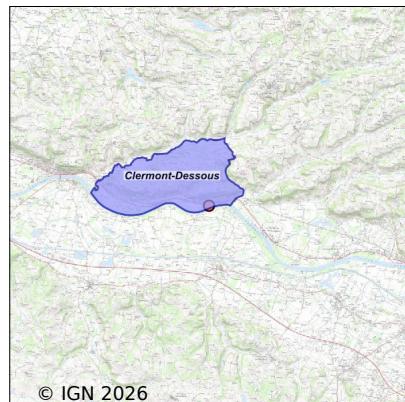

## Station : CLERMONT DESSOUS (La Pouleille)

Code Sandre	0547066V002
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT EAU47
Nom de l'exploitant	SUEZ EAU FRANCE
Date de mise en service	janvier 2006
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	135 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	8,1 Kg/j
Charge nominale DCO	16,2 Kg/j
Charge nominale MES	12,1 Kg/j
Débit nominal temps sec	20 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Décantation physique, Filtres à sables
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	498 531, 6 352 084 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Garonne

## Observations SDDE

### Système de collecte

Aucune observation

### Station d'épuration

Aucune observation

### Sous produits

Aucune observation

## Données chiffrées

### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	7,2 m3/j	36 %			7,2 m3/j	
DBO5	4,5 Kg/j	55 %	620 mg/l	100 %	0 Kg/j	2,8 mg/l
DCO	16,2 Kg/j	100 %	2 250 mg/l	99 %	0,1 Kg/j	18,1 mg/l
MES	16,6 Kg/j		2 300 mg/l	100 %	0,1 Kg/j	9,7 mg/l
NGL	0,9 Kg/j		120 mg/l	31,5 %	0,6 Kg/j	82 mg/l
NTK	0,9 Kg/j		120 mg/l	99 %	0 Kg/j	1,4 mg/l
PT	0,2 Kg/j		20,8 mg/l	13,3 %	0,1 Kg/j	18,1 mg/l

### Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0547066V002>