
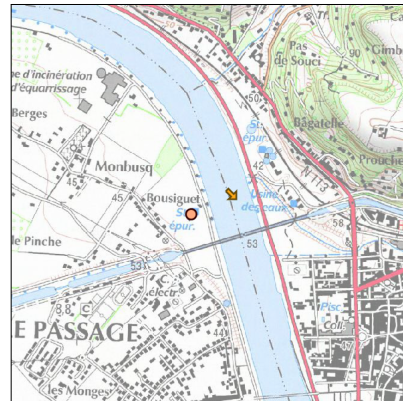


Système d'assainissement 2022

LE PASSAGE (COMMUNALE) 2

Réseau de type Mixte

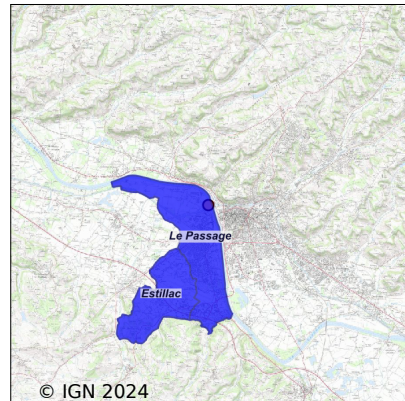

Station : LE PASSAGE (COMMUNALE) 2

Code Sandre	0547201V003
Nom du maître d'ouvrage	AGGLOMERATION D'AGEN
Nom de l'exploitant	EAU DE GARONNE
Date de mise en service	septembre 2018
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk et Pt phy-chi)
Capacité	20 000 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	1 200 Kg/j
Charge nominale DCO	2 700 Kg/j
Charge nominale MES	1 600 Kg/j
Débit nominal temps sec	2 069 m3/j
Débit nominal temps pluie	2 775 m3/j
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p, Traitement physico-chimique en aération
Filières BOUE	File 1: Centrifugation, Stockage boues liquides
Filières ODEUR	File 1: Désodorisation physique
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	508 478, 6 348 413 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Garonne

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Estillac depuis 1964

100% de Le Passage depuis 1964

Raccordements des établissements industriels

NOUVELLE SOCIETE DE PANIFICATION AGENAIS depuis 2003

PANAVI depuis 2003

UPSA SAS SITE GASCOGNE depuis 2012

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0547201V001 LE PASSAGE (COMMUNALE)

Année d'activité 2022 - Possibilité de déversement par temps de pluie







Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	1 490 m3/j	54 %			1 810 m3/j	
DBO5	500 Kg/j	42 %	330 mg/l	99 %	4,2 Kg/j	2,4 mg/l
DCO	1 440 Kg/j	53 %	970 mg/l	96 %	55 Kg/j	30,8 mg/l
MES	510 Kg/j		350 mg/l	98 %	10 Kg/j	5,6 mg/l
NGL	121 Kg/j		81 mg/l	92 %	10 Kg/j	5,5 mg/l
NTK	121 Kg/j		81 mg/l	93 %	9 Kg/j	5 mg/l
PT	11,5 Kg/j		7,8 mg/l	83 %	1,9 Kg/j	1,1 mg/l

Indice de confiance





2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4/5	4/5	3/5	4/5	4/5	4/5	3/5	4/5	4/5	4/5

Pollution traitée

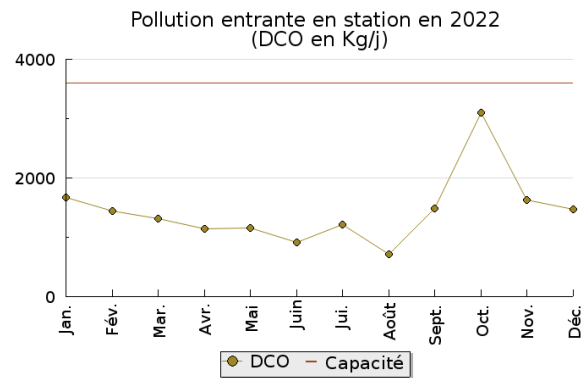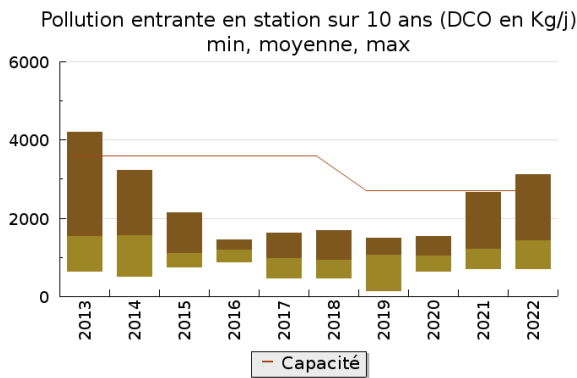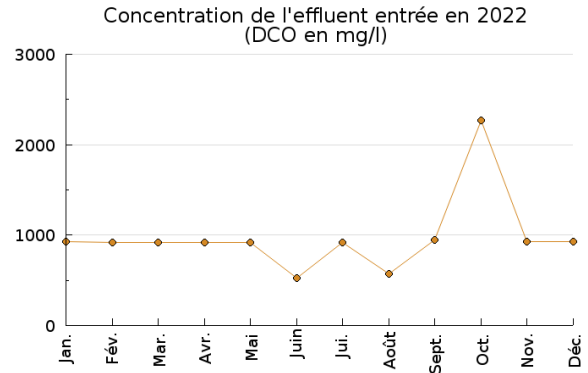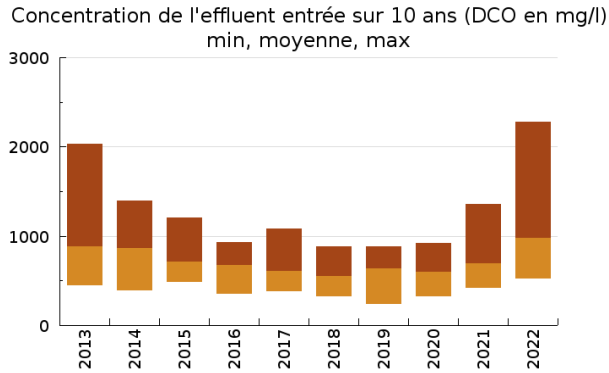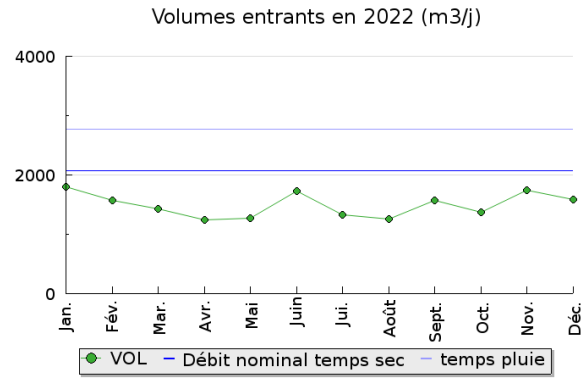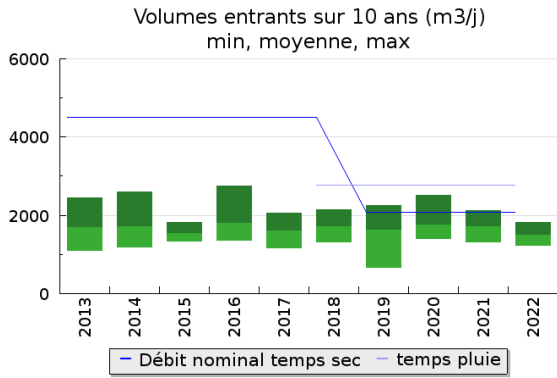


Pollution éliminée

Pollution rejetée

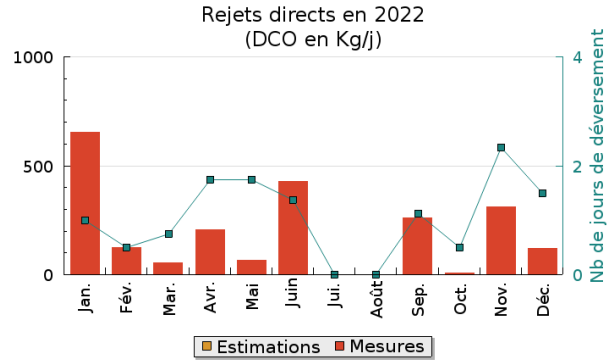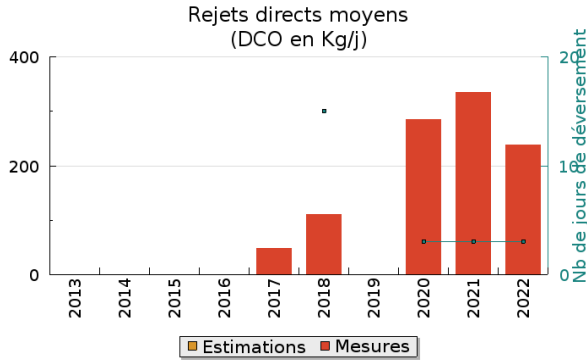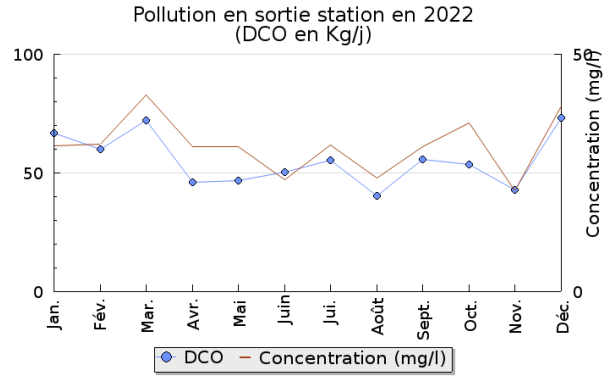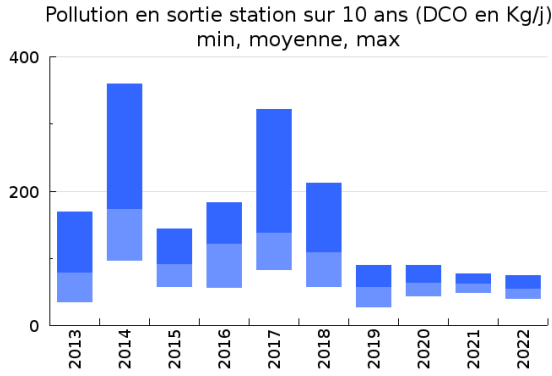

Production et destination des boues

Destination des boues sur 10 ans (tonne de matière sèche)

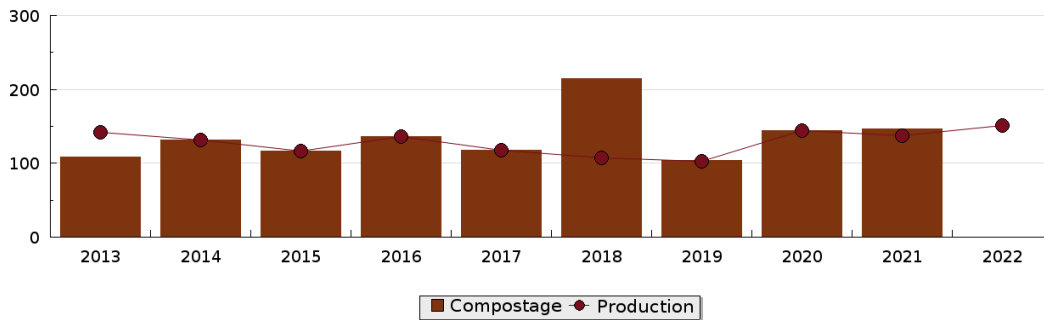

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
... à l'atteinte des performances européennes	Non
... à l'autosurveillance	Non
... à l'exploitation des ouvrages	Non
... à la production des boues	Non
... à la vétusté	Non
... à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0547201V003>