



Système d'assainissement 2023 LE PASSAGE (COMMUNALE) 2 Réseau de type Mixte

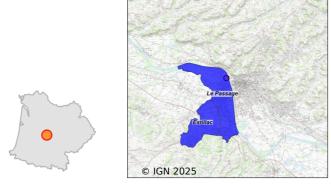



Station: LE PASSAGE (COMMUNALE) 2

Code Sandre 0547201V003

Nom du maître d'ouvrage AGGLOMERATION D'AGEN

Nom de l'exploitant EAU DE GARONNE

Date de mise en service septembre 2018

Date de mise hors service

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk et Pt phy-chi)

Capacité 20 000 équivalent-habitant

File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p, Traitement

physico-chimique en aération

File 1: Centrifugation, Stockage boues liquides

Filières ODEUR File 1: Désodorisation physique

Coordonnées du point de rejet 508 478, 6 348 413 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

(Lambert 93)

Milieu récepteur Rivière - La Garonne







Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Estillac depuis 1964

100% de Le Passage depuis 1964

Raccordements des établissements industriels

NOUVELLE SOCIETE DE PANIFICATION AGENAIS depuis 2003

PANAVI depuis 2003

UPSA SAS SITE GASCOGNE depuis 2012

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0547201V001 LE PASSAGE (COMMUNALE)

Année d'activité 2023 - Possibilité de déversement par temps de pluie

Tableau de synthèse

Paramètre	I	Pollution entra	inte	Rendement	Pollution sortante		
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration	
VOL	1 510 m3/j	54 %			$1~740~{ m m}3/{ m j}$		
DBO5	$530~{ m Kg/j}$	44 %	$360~\mathrm{mg/l}$	99 %	$5.8~\mathrm{Kg/j}$	$3.2~\mathrm{mg/l}$	
DCO	1 170 Kg/j	43 %	820 mg/l	96 %	47 Kg/j	$27~\mathrm{mg/l}$	
MES	$350~{ m Kg/j}$		243 mg/l	97 %	$10.8~\mathrm{Kg/j}$	5.7 mg/l	
NGL	$117~{ m Kg/j}$		$80~\mathrm{mg/l}$	88 %	$14.5~{ m Kg/j}$	8,1 mg/l	
NTK	117 Kg/j		80 mg/l	90 %	11,8 Kg/j	6,3 mg/l	
PT	$11,5~{ m Kg/j}$		$7.7 \mathrm{mg/l}$	54 %	$5,3~{ m Kg/j}$	2,8 mg/l	

Indice de confiance


2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4/5	3/5	4/5	4/5	4/5	3/5	4/5	4/5	4/5	4/5









Pollution traitée

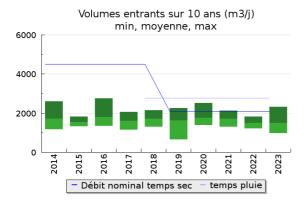


Concentration de l'effluent entrée sur 10 ans (DCO en mg/l)




Pollution entrante en station sur 10 ans (DCO en Kg/j)




Pollution éliminée

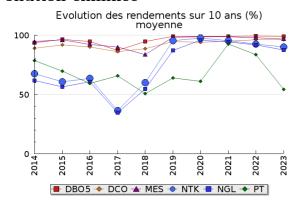


Volumes entrants en 2023 (m3/j)




Concentration de l'effluent entrée en 2023 (DCO en mg/l)



Pollution entrante en station en 2023 (DCO en Kg/j)



Evolution des rendements en 2023 (%)













Pollution rejetée

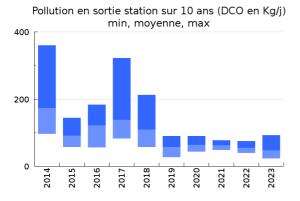

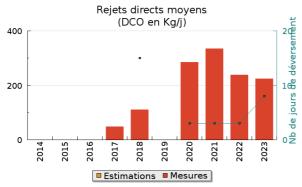


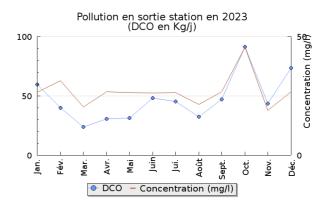

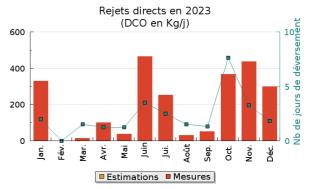

Production et destination des boues

Destination des boues sur 10 ans (tonne de matière sèche)

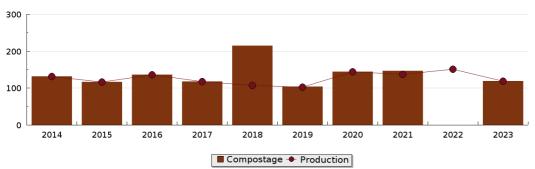

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

à la collecte des effluents	Non
à l'atteinte des performances européennes	Non
à l'autosurveillance	Non
à l'exploitation des ouvrages	Non
à la production des boues	Non
à la vétusté	Non
à la destination des sous-produits	Non







Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

 $Acc\'{e}s \`{a} la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0547201V003$



