


Système d'assainissement 2022

RUFFIAC 2

Réseau de type Séparatif

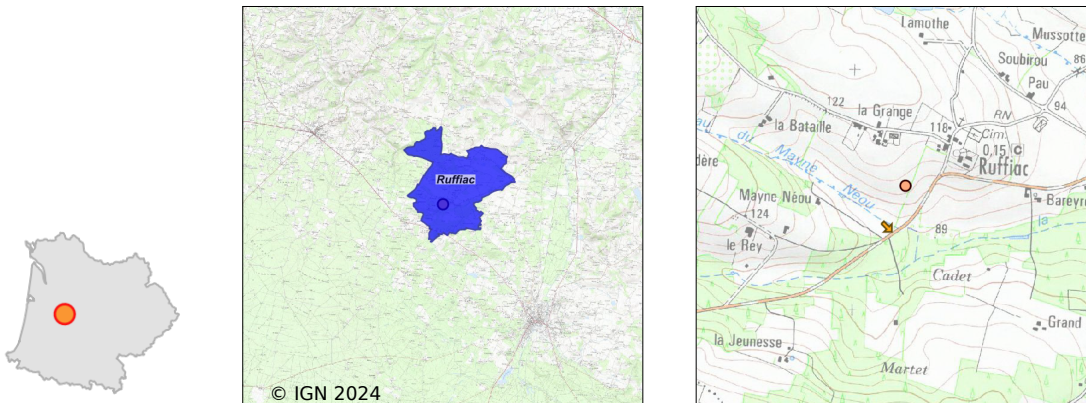

Station : RUFFIAC 2

Code Sandre	0547227V002
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT DES EAUX GARONNE GASCOGNE
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	octobre 2017
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	45 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	2,7 Kg/j
Charge nominale DCO	5,4 Kg/j
Charge nominale MES	4,1 Kg/j
Débit nominal temps sec	6,9 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	463 398, 6 366 830 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau du Mayne Néou

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	0,6 m3/j	9 %			0,4 m3/j	
DBO5	0,2 Kg/j	7 %	300 mg/l	89 %	0 Kg/j	50 mg/l
DCO	0,4 Kg/j	8 %	700 mg/l	95 %	0 Kg/j	50 mg/l
MES	0,1 Kg/j		217 mg/l	92 %	0 Kg/j	25 mg/l
NGL	0,1 Kg/j		117 mg/l	70 %	0 Kg/j	52 mg/l
NTK	0,1 Kg/j		117 mg/l	71 %	0 Kg/j	50 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0547227V002>