


# Système d'assainissement 2023

## LA SAUVETAT DU DROPT

### Réseau de type Séparatif

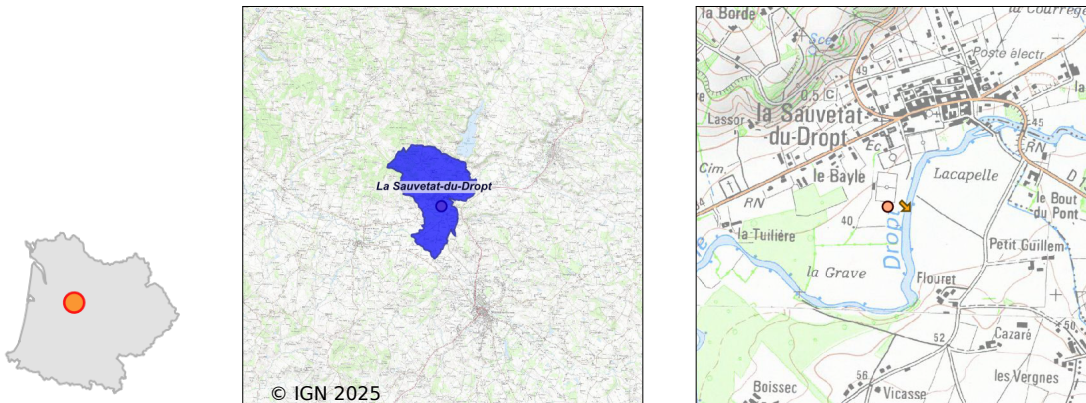

## Station : LA SAUVETAT DU DROPT

Code Sandre	0547290V001
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT EAU47
Nom de l'exploitant	SAUR
Date de mise en service	septembre 1995
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	300 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	18 Kg/j
Charge nominale DCO	36 Kg/j
Charge nominale MES	27 Kg/j
Débit nominal temps sec	45 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Décantation physique, Filtres à sables
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	488 810, 6 397 399 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Dropt

## Chronologie des raccordements au réseau

### Raccordements communaux

100% de La Sauvetat-du-Dropt depuis 1995

### Observations SDDE

#### Système de collecte

Aucune observation

#### Station d'épuration

Aucune observation

#### Sous produits

Aucune observation

## Données chiffrées

### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	50 m3/j	111 %			50 m3/j	
DBO5	21,6 Kg/j	120 %	430 mg/l	94 %	1,3 Kg/j	26 mg/l
DCO	71 Kg/j	198 %	1 420 mg/l	90 %	6,9 Kg/j	138 mg/l
MES	27 Kg/j		540 mg/l	91 %	2,3 Kg/j	47 mg/l
NGL	8 Kg/j		160 mg/l	51 %	4 Kg/j	79 mg/l
NTK	8 Kg/j		160 mg/l	51 %	4 Kg/j	79 mg/l
PT	0,6 Kg/j		12,8 mg/l	18,7 %	0,5 Kg/j	10,4 mg/l

## Problèmes rencontrés en 2023

### Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0547290V001>