
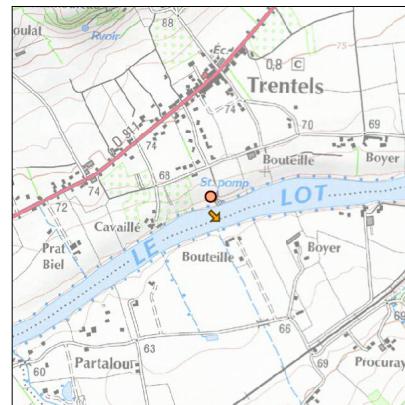


Système d'assainissement 2023

TRENTELS (Bourg)

Réseau de type Séparatif

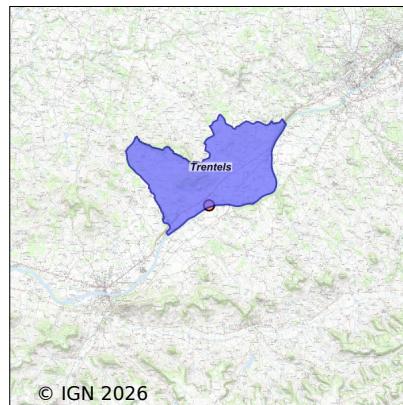

Station : TRENTELS (Bourg)

Code Sandre	0547315V001
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT EAU47
Nom de l'exploitant	AQUITAINE DE GESTION URBAINE ET RURALE
Date de mise en service	octobre 2002
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	190 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	11,4 Kg/j
Charge nominale DCO	22,8 Kg/j
Charge nominale MES	17,1 Kg/j
Débit nominal temps sec	28 m ³ /j
Débit nominal temps pluie	0 m ³ /j
Filières EAU	File 1: Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	530 019, 6 372 588 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Lot

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	17,3 m3/j				17,3 m3/j	
DBO5	3,3 Kg/j	29 %	188 mg/l	98 %	0,1 Kg/j	4 mg/l
DCO	8,6 Kg/j	38 %	490 mg/l	95 %	0,4 Kg/j	24,2 mg/l
MES	7,1 Kg/j		410 mg/l	99 %	0,1 Kg/j	3,7 mg/l
NGL	1,2 Kg/j		69 mg/l	68 %	0,4 Kg/j	22 mg/l
NTK	1,2 Kg/j		68 mg/l	88 %	0,1 Kg/j	7,9 mg/l
PT	0,1 Kg/j		7,5 mg/l	69 %	0 Kg/j	2,3 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0547315V001>