
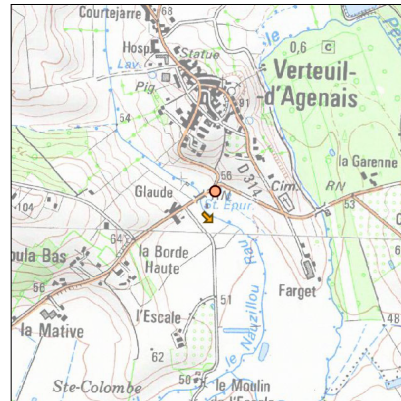


Système d'assainissement 2024

VERTEUIL D'AGENAIS

Réseau de type Séparatif

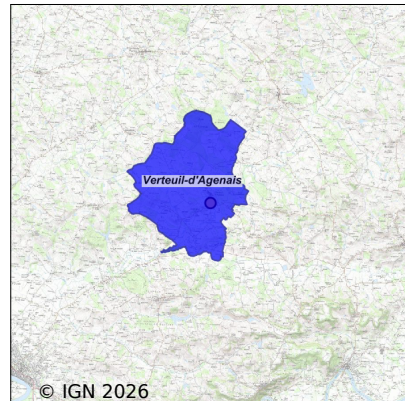

Station : VERTEUIL D'AGENAIS

Code Sandre	0547317V001
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT EAU47 REGIE EAU
Nom de l'exploitant	SAUR
Date de mise en service	décembre 1997
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	400 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	24 Kg/j
Charge nominale DCO	48 Kg/j
Charge nominale MES	36 Kg/j
Débit nominal temps sec	60 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	494 410, 6 376 967 - Coordonnées établies (précision du décimètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Nauzillou

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Verteuil-d'Agenais depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	30,8 m3/j	51 %			30,8 m3/j	
DBO5	7,3 Kg/j	30 %	236 mg/l	99 %	0,1 Kg/j	3 mg/l
DCO	23,2 Kg/j	48 %	750 mg/l	97 %	0,6 Kg/j	20,1 mg/l
MES	5,2 Kg/j		170 mg/l	98 %	0,1 Kg/j	3,9 mg/l
NGL	2,6 Kg/j		85 mg/l	97 %	0,1 Kg/j	2,9 mg/l
NTK	2,6 Kg/j		84 mg/l	97 %	0,1 Kg/j	2,3 mg/l
PT	0,3 Kg/j		9,1 mg/l	50 %	0,1 Kg/j	4,5 mg/l

Problèmes rencontrés en 2024

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0547317V001>