
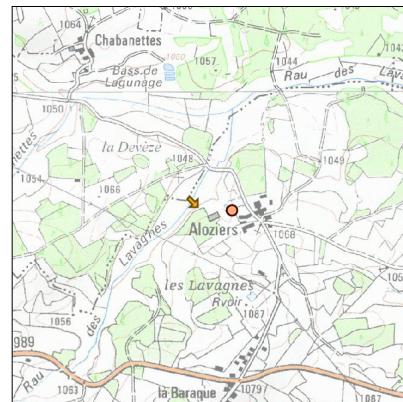


# Système d'assainissement 2023

## LA FAGE ST JULIEN (Aloziers)

### Réseau de type Mixte

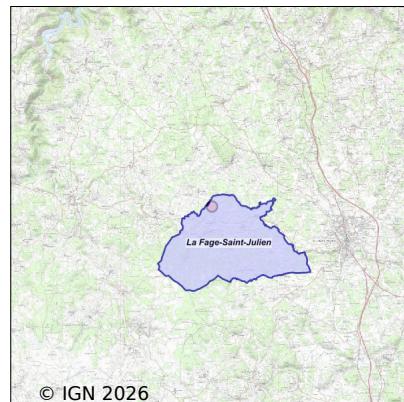

## Station : LA FAGE ST JULIEN (Aloziers)

<b>Code Sandre</b>	<b>0548059V003</b>
<b>Nom du maître d'ouvrage</b>	COMMUNE DE LA FAGE SAINT JULIEN
<b>Nom de l'exploitant</b>	-
<b>Date de mise en service</b>	juin 1992
<b>Date de mise hors service</b>	-
<b>Niveau de traitement</b>	Secondaire bio (Ntk)
<b>Capacité</b>	40 équivalent-habitant
<b>Charge nominale DBO5</b>	2,4 Kg/j
<b>Charge nominale DCO</b>	4,8 Kg/j
<b>Charge nominale MES</b>	3,6 Kg/j
<b>Débit nominal temps sec</b>	6 m <sup>3</sup> /j
<b>Débit nominal temps pluie</b>	-
<b>Filières EAU</b>	File 1: Filtres à sables
<b>Filières BOUE</b>	
<b>Filières ODEUR</b>	
<b>Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)</b>	715 743, 6 412 949 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
<b>Milieu récepteur</b>	Rivière - Ruisseau de Malagazagne

## Observations SDDE

### Système de collecte

Aucun défaut majeur de collecte n'a été observé en 2023 sur ce système d'assainissement.

### Station d'épuration

Le fonctionnement épuratoire ainsi que le niveau d'exploitation sont insatisfaisants. Les ouvrages ne sont pas entretenus ou hors service depuis plusieurs années.

### Sous produits

La vidange des boues de la fosse toutes eaux a été effectuée le 17 octobre 2023.

## Données chiffrées

### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	3 m3/j	50 %			3 m3/j	
DBO5	0,9 Kg/j	39 %	310 mg/l	90 %	0,1 Kg/j	30 mg/l
DCO	2,2 Kg/j	47 %	750 mg/l	90 %	0,2 Kg/j	73 mg/l
MES	0,9 Kg/j		313 mg/l	90 %	0,1 Kg/j	30 mg/l
NGL	0,2 Kg/j		80 mg/l	0 %	0,2 Kg/j	80 mg/l
NTK	0,2 Kg/j		80 mg/l	67 %	0,1 Kg/j	26,7 mg/l
PT	0 Kg/j		10 mg/l	33 %	0 Kg/j	6,7 mg/l

### Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0548059V003>