


# Système d'assainissement 2022

## LA FAGE-SAINT-JULIEN (LA FOUILLARADE)

### Réseau de type Séparatif

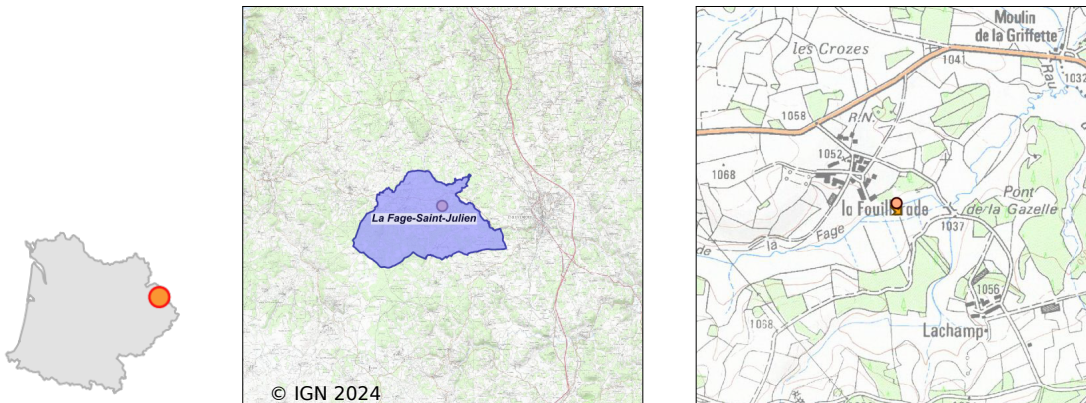

## Station : LA FAGE-SAINT-JULIEN (LA FOUILLARADE)

<b>Code Sandre</b>	<b>0548059V005</b>
<b>Nom du maître d'ouvrage</b>	COMMUNE DE LA FAGE SAINT JULIEN
<b>Nom de l'exploitant</b>	-
<b>Date de mise en service</b>	juin 1998
<b>Date de mise hors service</b>	-
<b>Niveau de traitement</b>	Secondaire bio (Ntk)
<b>Capacité</b>	95 équivalent-habitant
<b>Charge nominale DBO5</b>	5,7 Kg/j
<b>Charge nominale DCO</b>	11,4 Kg/j
<b>Charge nominale MES</b>	8,5 Kg/j
<b>Débit nominal temps sec</b>	14 m3/j
<b>Débit nominal temps pluie</b>	-
<b>Filières EAU</b>	File 1: Filtres à sables
<b>Filières BOUE</b>	
<b>Filières ODEUR</b>	
<b>Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)</b>	717 322, 6 411 904 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
<b>Milieu récepteur</b>	Rivière - Ruisseau de la Fage

## Observations SDDE

### Système de collecte

Pas de défaut de collecte constaté cette année en période sèche alors que par temps de pluies, l'effluent brut est bien dilué.

### Station d'épuration

Comme sur l'ensemble de ces process épuratoires, seul l'étage prétraitement fonctionne correctement.

### Sous produits

Sans objet cette année.

## Données chiffrées

### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	7,2 m3/j	51 %			7,2 m3/j	
DBO5	2,2 Kg/j	39 %	308 mg/l	90 %	0,2 Kg/j	30,6 mg/l
DCO	5,4 Kg/j	47 %	750 mg/l	90 %	0,5 Kg/j	75 mg/l
MES	2,2 Kg/j		313 mg/l	90 %	0,2 Kg/j	32 mg/l
NGL	0,6 Kg/j		81 mg/l	0 %	0,6 Kg/j	81 mg/l
NTK	0,6 Kg/j		81 mg/l	66 %	0,2 Kg/j	27,8 mg/l
PT	0,1 Kg/j		11,1 mg/l	37 %	0,1 Kg/j	6,9 mg/l

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0548059V005>